
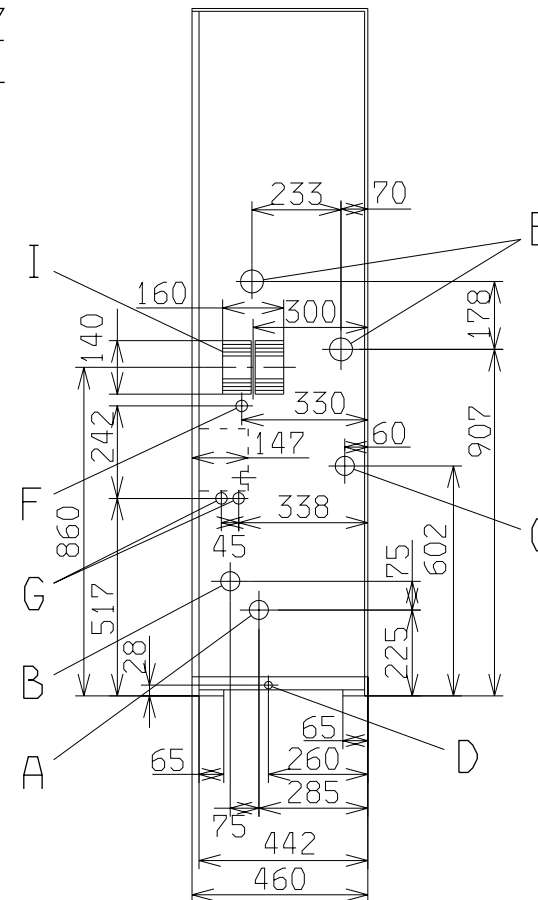
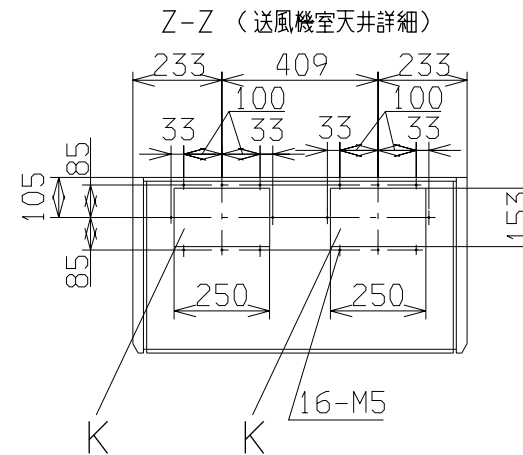


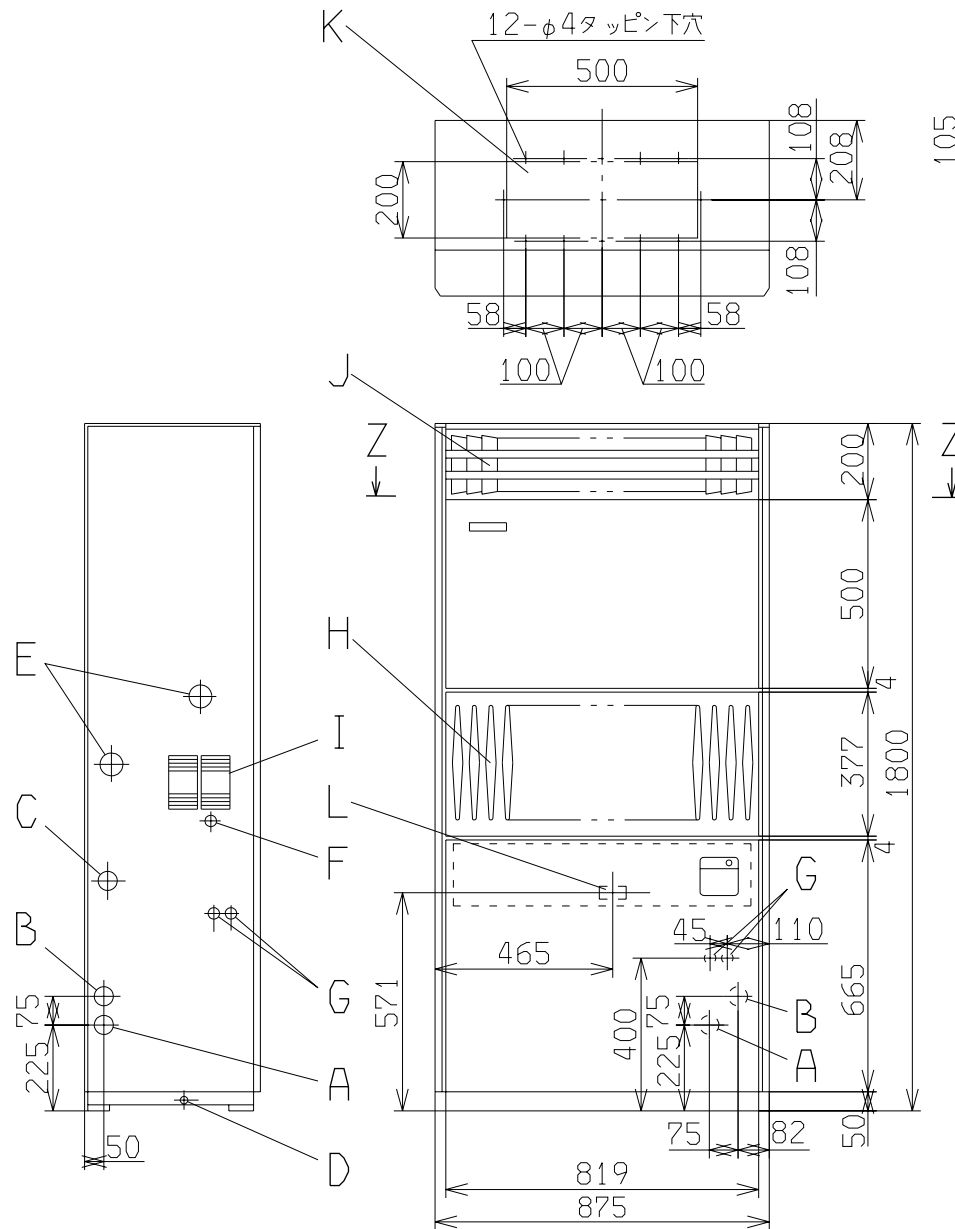

記号	内 容	容
A	冷媒液配管(フレア接続)	φ9.52
B	冷媒ガス配管(フレア接続)	φ15.88
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	加熱器接続口	φ60(外板穴)
F	加湿器接続口	φ30(外板穴)
G	電線取入口	φ30(外板穴)
H	吸込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	
K	ダクト 接続口	
L	電源端子台	

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

適用機種	
形 式	ASP140
発行者	名 称 外 形 図
北川	図 番
020418	PAA001Z590
	訂 符 業 別
	1/1