


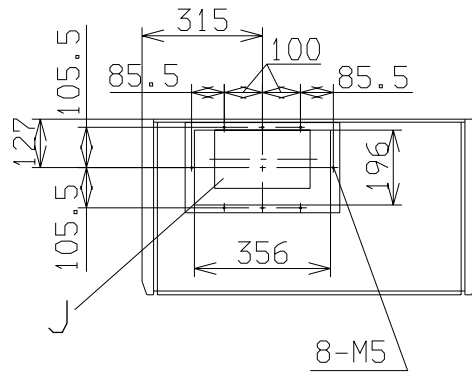
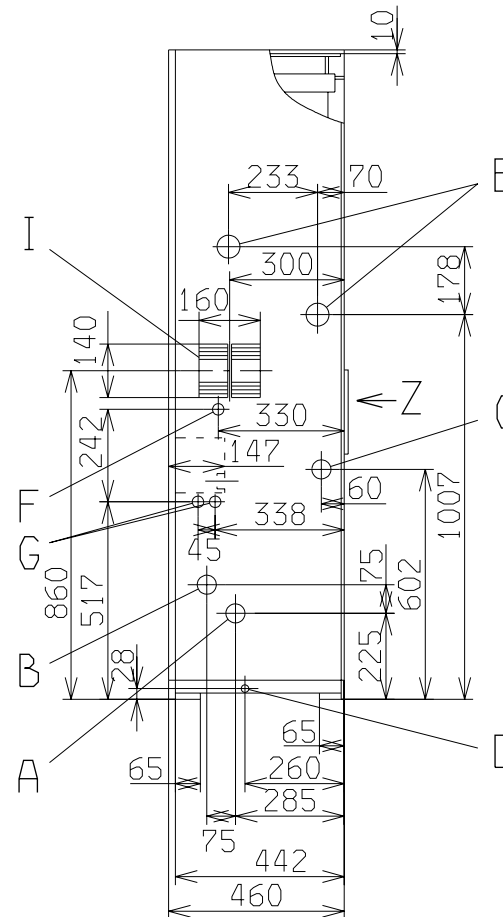


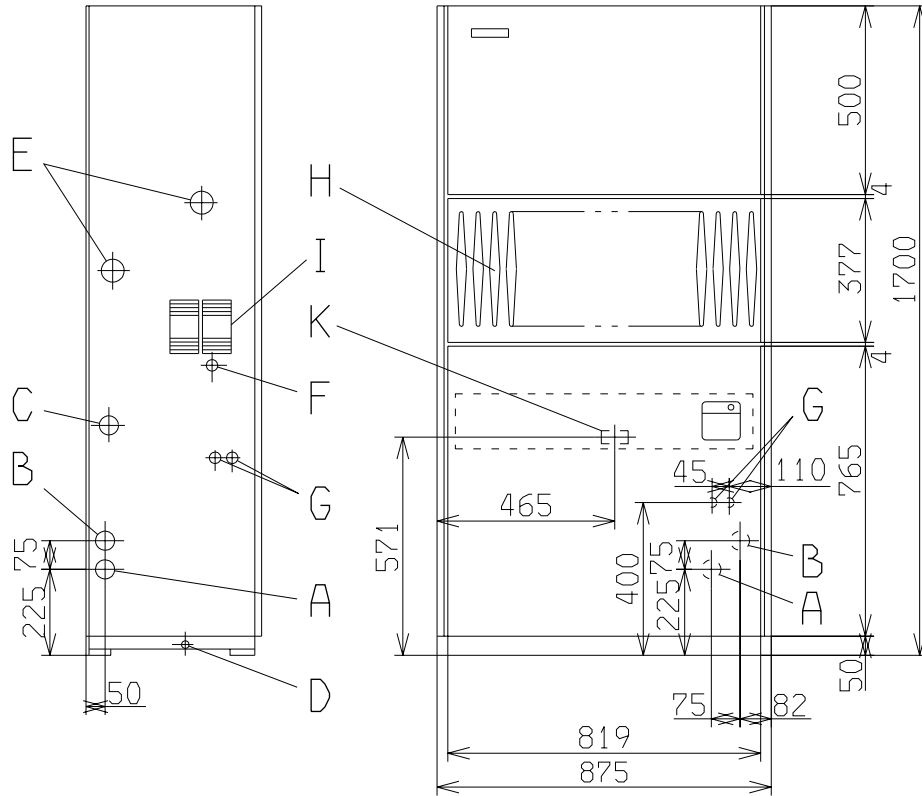

Y (後面吸込口詳細)

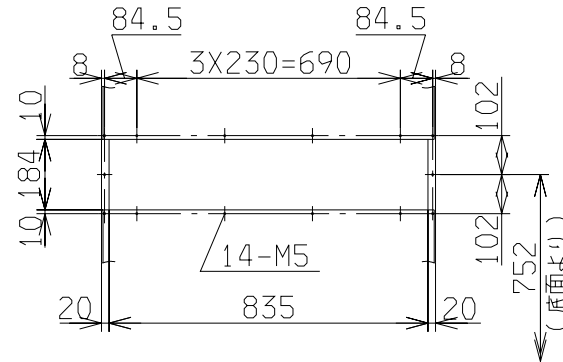

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

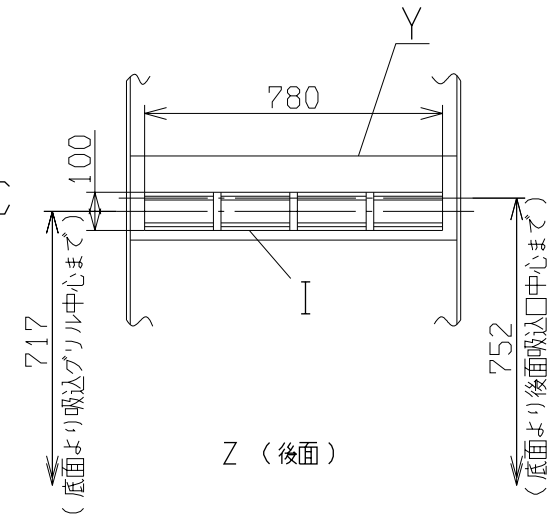

Z (後面)

記号	内 容
A	冷媒液配管 (フレア接続) $\phi 9.52$
B	冷媒ガス配管 (フレア接続) $\phi 15.88$
C	上部排水口 25A (メス)
D	下部排水口 20A (メス)
E	加熱器接続口 $\phi 60$ (外板穴)
F	加湿器接続口 $\phi 30$ (外板穴)
G	電線取入口 $\phi 30$ (外板穴)
H	吸込口
I	吸込口兼外気取入口
J	吹出口
K	電源端子台

適用機種	
形 式	ASP140T
発行者	名 称 外形図
北川	図 番
020418	PAA001Z591
訂 符	業 別
	1/1