
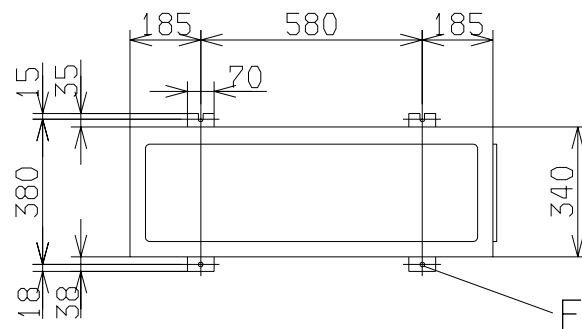
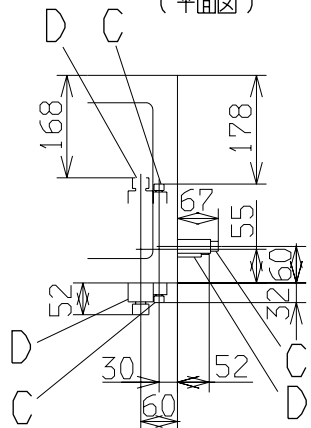
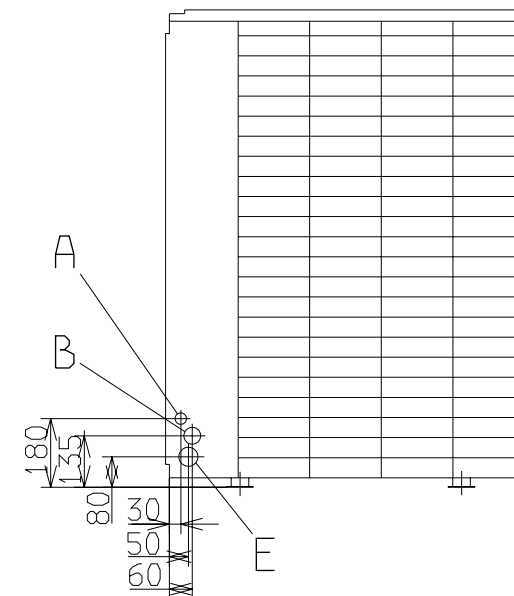
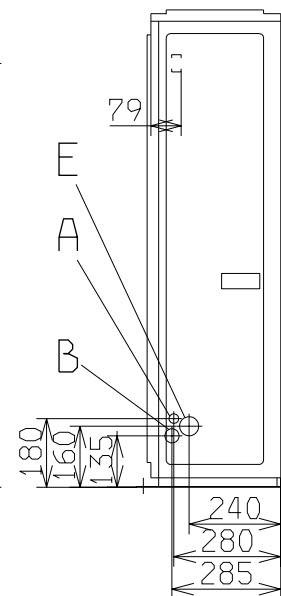


(単位: mm)

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	0	開放
	L3	150	300	150
	L4	0	0	0

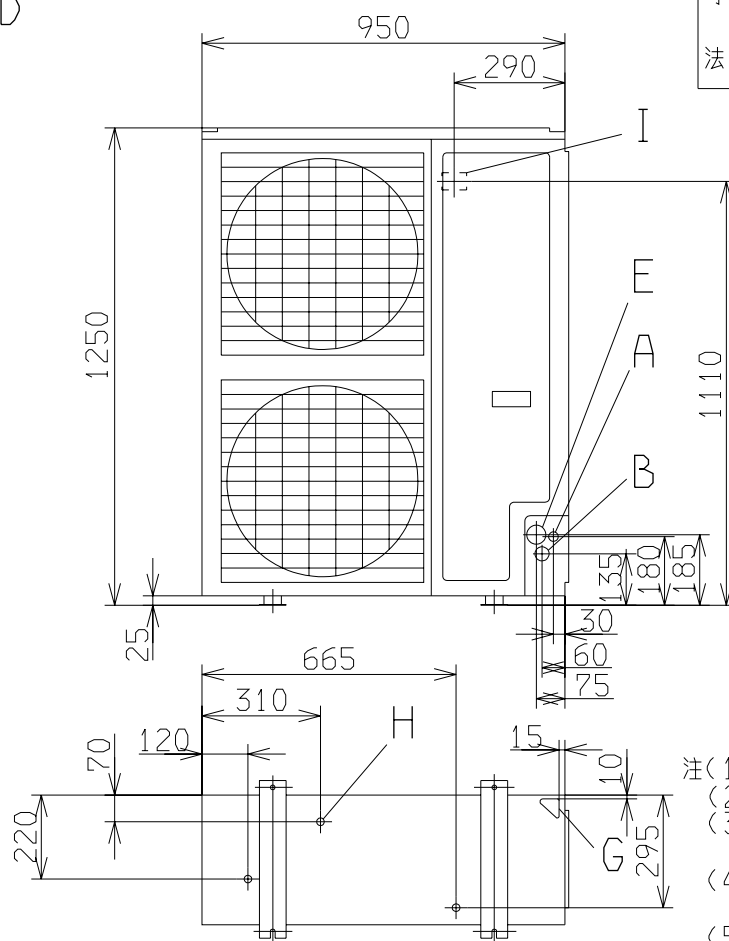

記号	内	容
A	冷媒液配管取出口(外板穴)	前・右側面φ25, 後φ30
B	冷媒ガス配管取出口(外板穴)	前・右側面φ37, 後φ44
C	付属冷媒液配管(フレア接続)	φ9.52
D	付属冷媒ガス配管(フレア接続)	φ15.88
E	電線取入口	φ50(外板穴)
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
G	下抜き配管・配線用穴	
H	ドレン排水用穴	φ20, 3ヶ所
I	電源端子台	

- 注(1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 装置銘板は正面下方に付いています。

適用機種	AUCSP140		
形 式	AUCP140		
発行者	名 称	外 形	図
北川	図 番		訂 行 業 別
020418	PCC000Z234		1 / 1