



Z-Z (送風機室天井詳細)

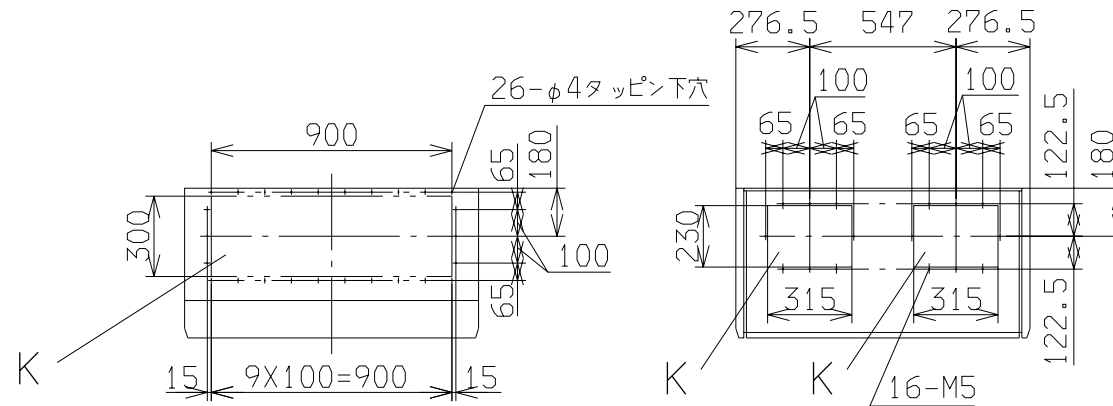

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付) φ22.22
C	上部排水口 25A(メス)
D	下部排水口 20A(メス)
E	加熱器接続口 φ60(外板穴)
F	加湿器接続口 φ30(外板穴)
G	電線取入口 φ30(外板穴)
H	吸込口
I	吸込口兼外気取入口
J	吹出口
K	ダクト接続口
L	電源端子台

- 備考1。機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2。サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3。装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付てあります。

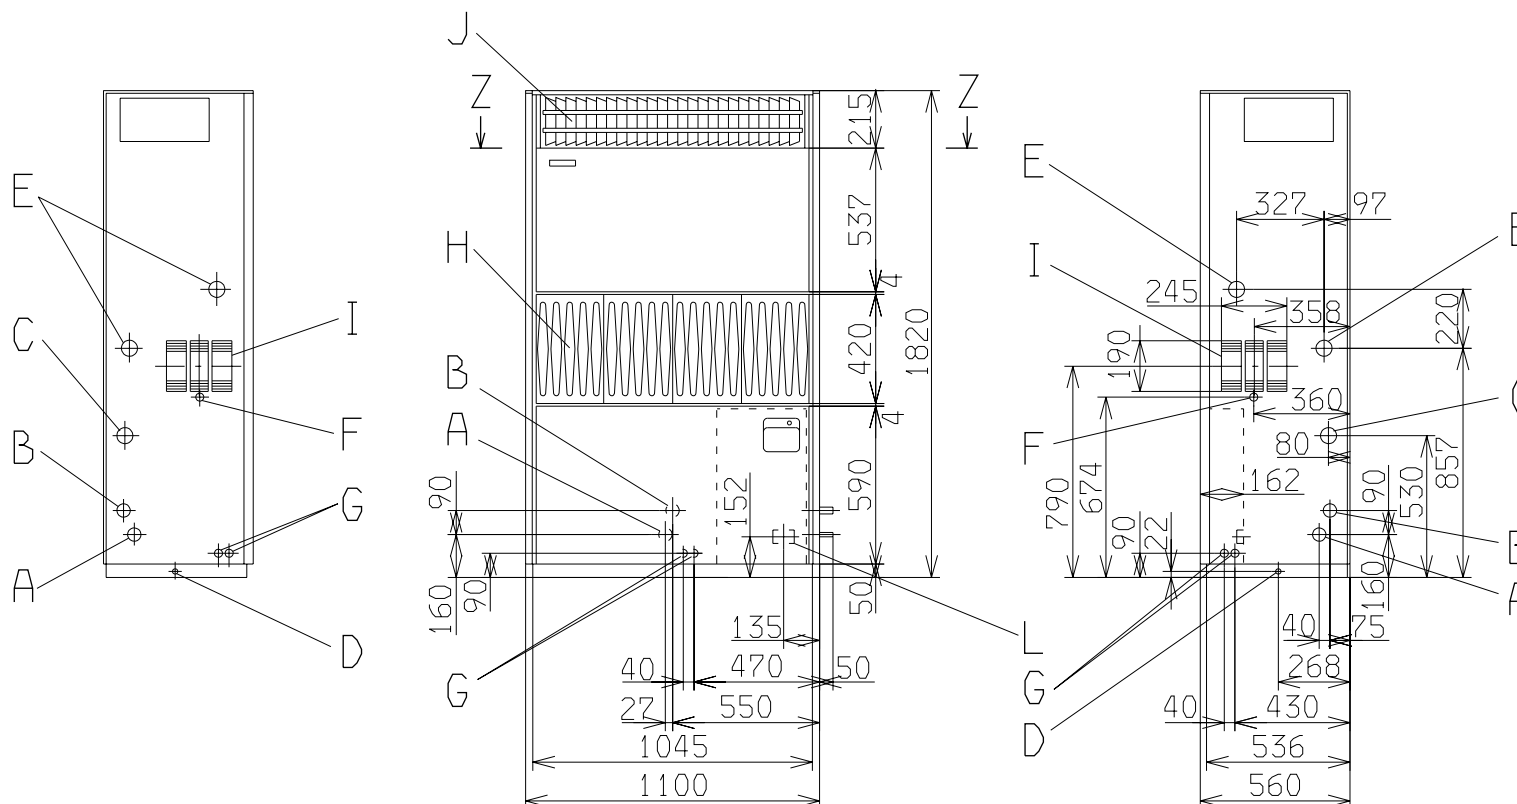

適用機種	
形 式	ASP200
発行者	名 称 外形図
北川	図 番
020418	PAA001Z592
	訂 符 業 別
	1/1