

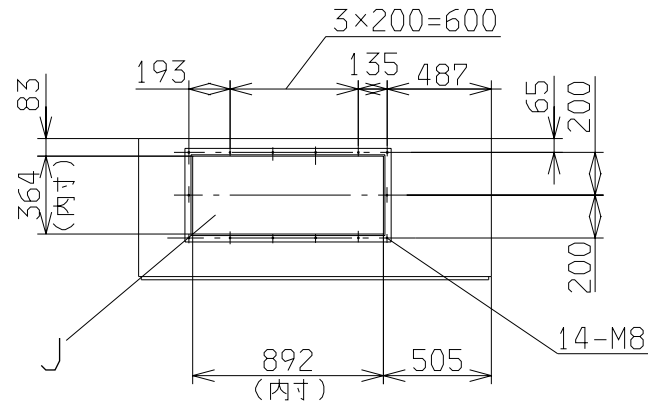
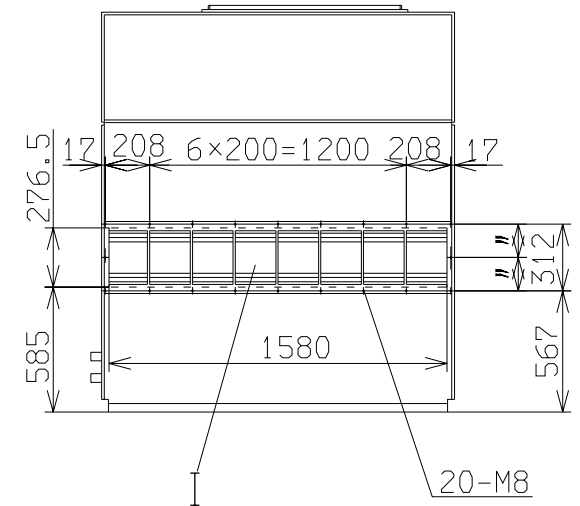
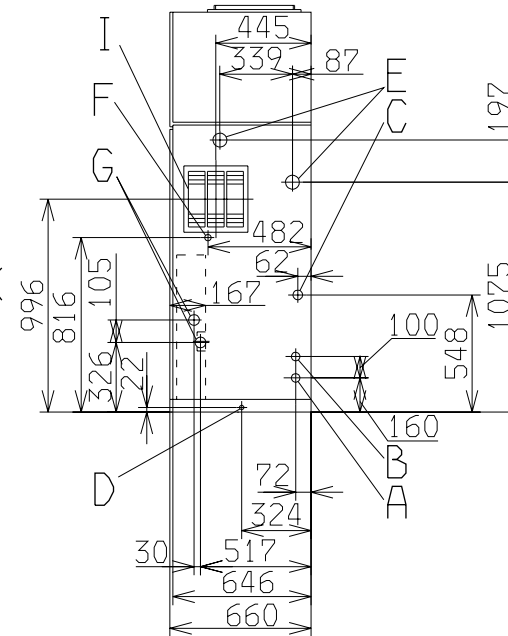


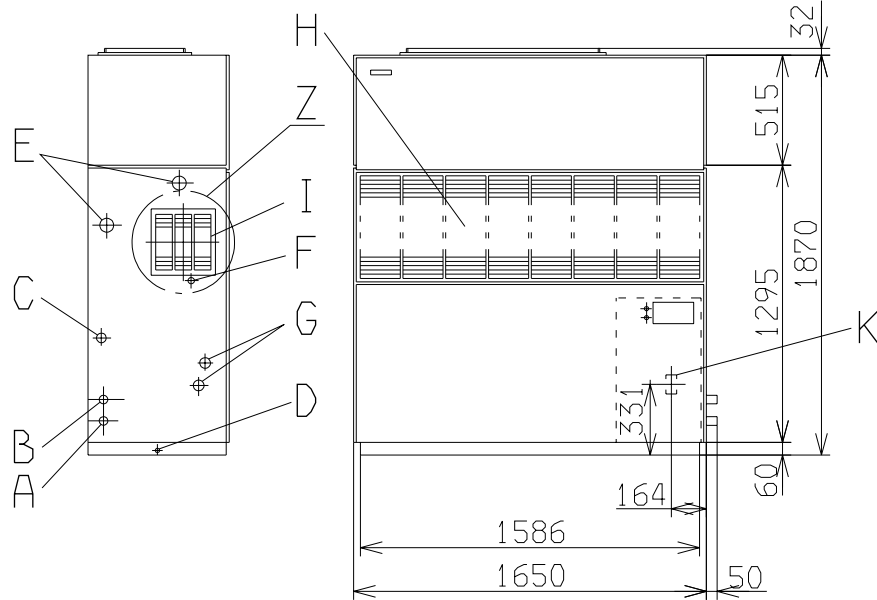

Z (側面詳細)

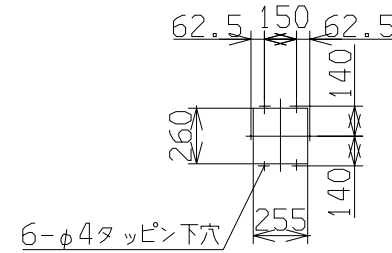

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) φ19.05
B	冷媒ガス配管(ろう付) φ28.58
C	上部排水口 25A(メス)
D	下部排水口 20A(メス)
E	加熱器接続口 φ65(外板穴)
F	加湿器接続口 φ30(外板穴)
G	電線取入口 φ50(外板穴)
H	吸込口
I	吸込口兼外気取入口
J	吹出口 ダクトフランジ付
K	電源端子台

適用機種	
形 式	ASP400
発行者	名 称 外 形 図
北川	図 番
020418	PAB000Z767
	訂 符 業 別
	1/1