
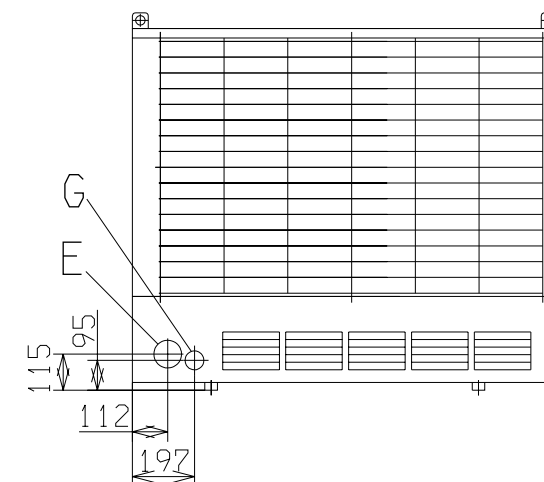
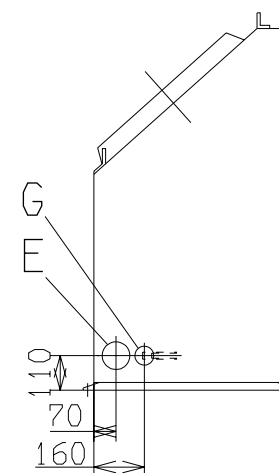
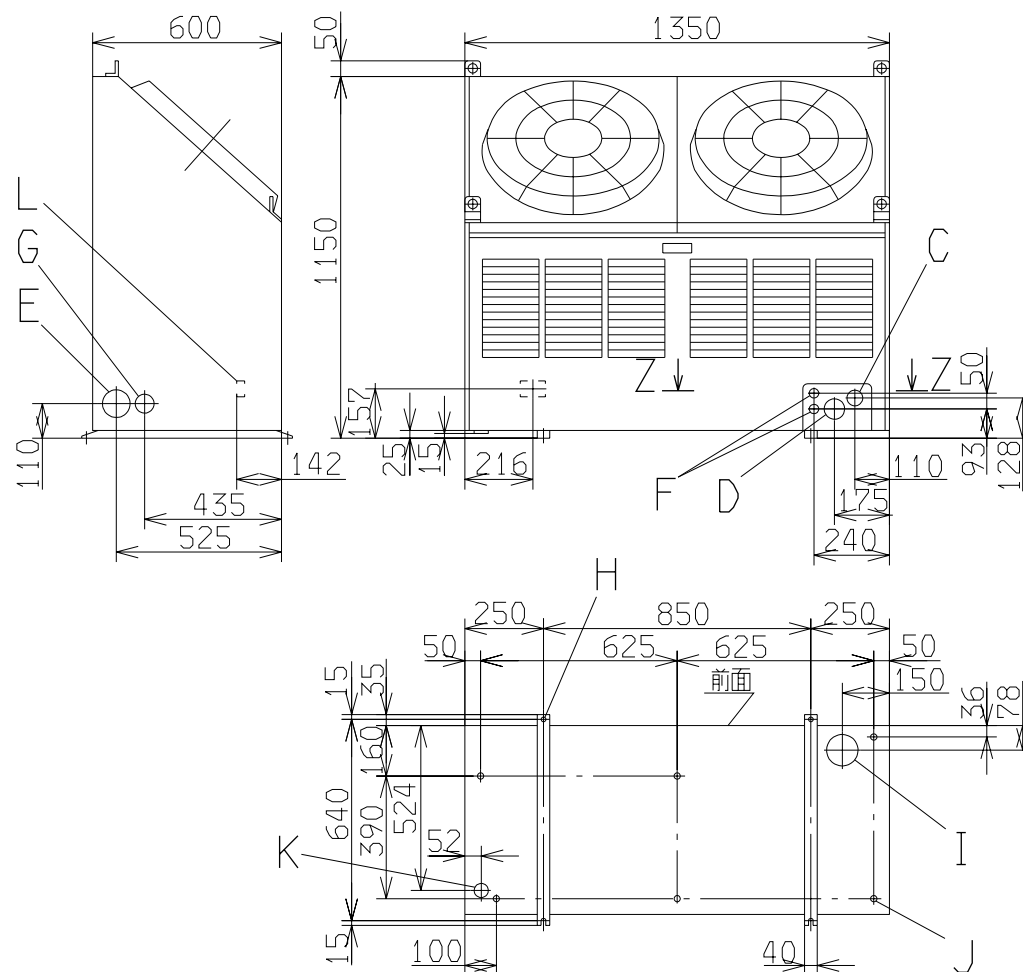


据付スペース

(単位: mm)

寸法	据 付 例		
	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	10	500	500
L3	200	200	200
L4	500	10	500

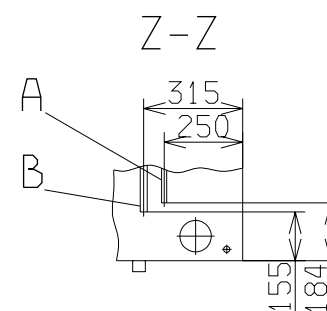

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください。(ビス用)
 (5) 装置銘板は正面下方についています。

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付) φ25.4
C	冷媒液配管取出口 φ50
D	冷媒ガス配管取出口 φ65
E	冷媒配管取出口 φ88
F	電線取入口 φ30
G	電線取入口 φ60
H	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
I	下抜き配管・配線用穴 φ100
J	ドレン排水用穴 φ20, 6ヶ所
K	ドレン排水ホース用穴 φ45
L	電源端子台

適用機種	AUCSP280
形 式	AUCP280
発行者	名 称 外 形 図
北川	図 番
020318	PCD000Z413
	訂 符 業 別
	1/1