
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS

記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88（フレア）
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52（フレア）
C	配線取出口	φ34 3ケ所
D	配管配線取出口	4ケ所
E	ドレン排水用穴	φ20 6ケ所
F	アンカーボルト用穴	M10用4ケ所

注（1）四面障壁は不可です。
（2）ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
（3）強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
（4）ユニット上部には,1m以上のスペースをとってください。
（5）吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
（6）装置銘板は正面右下についています。

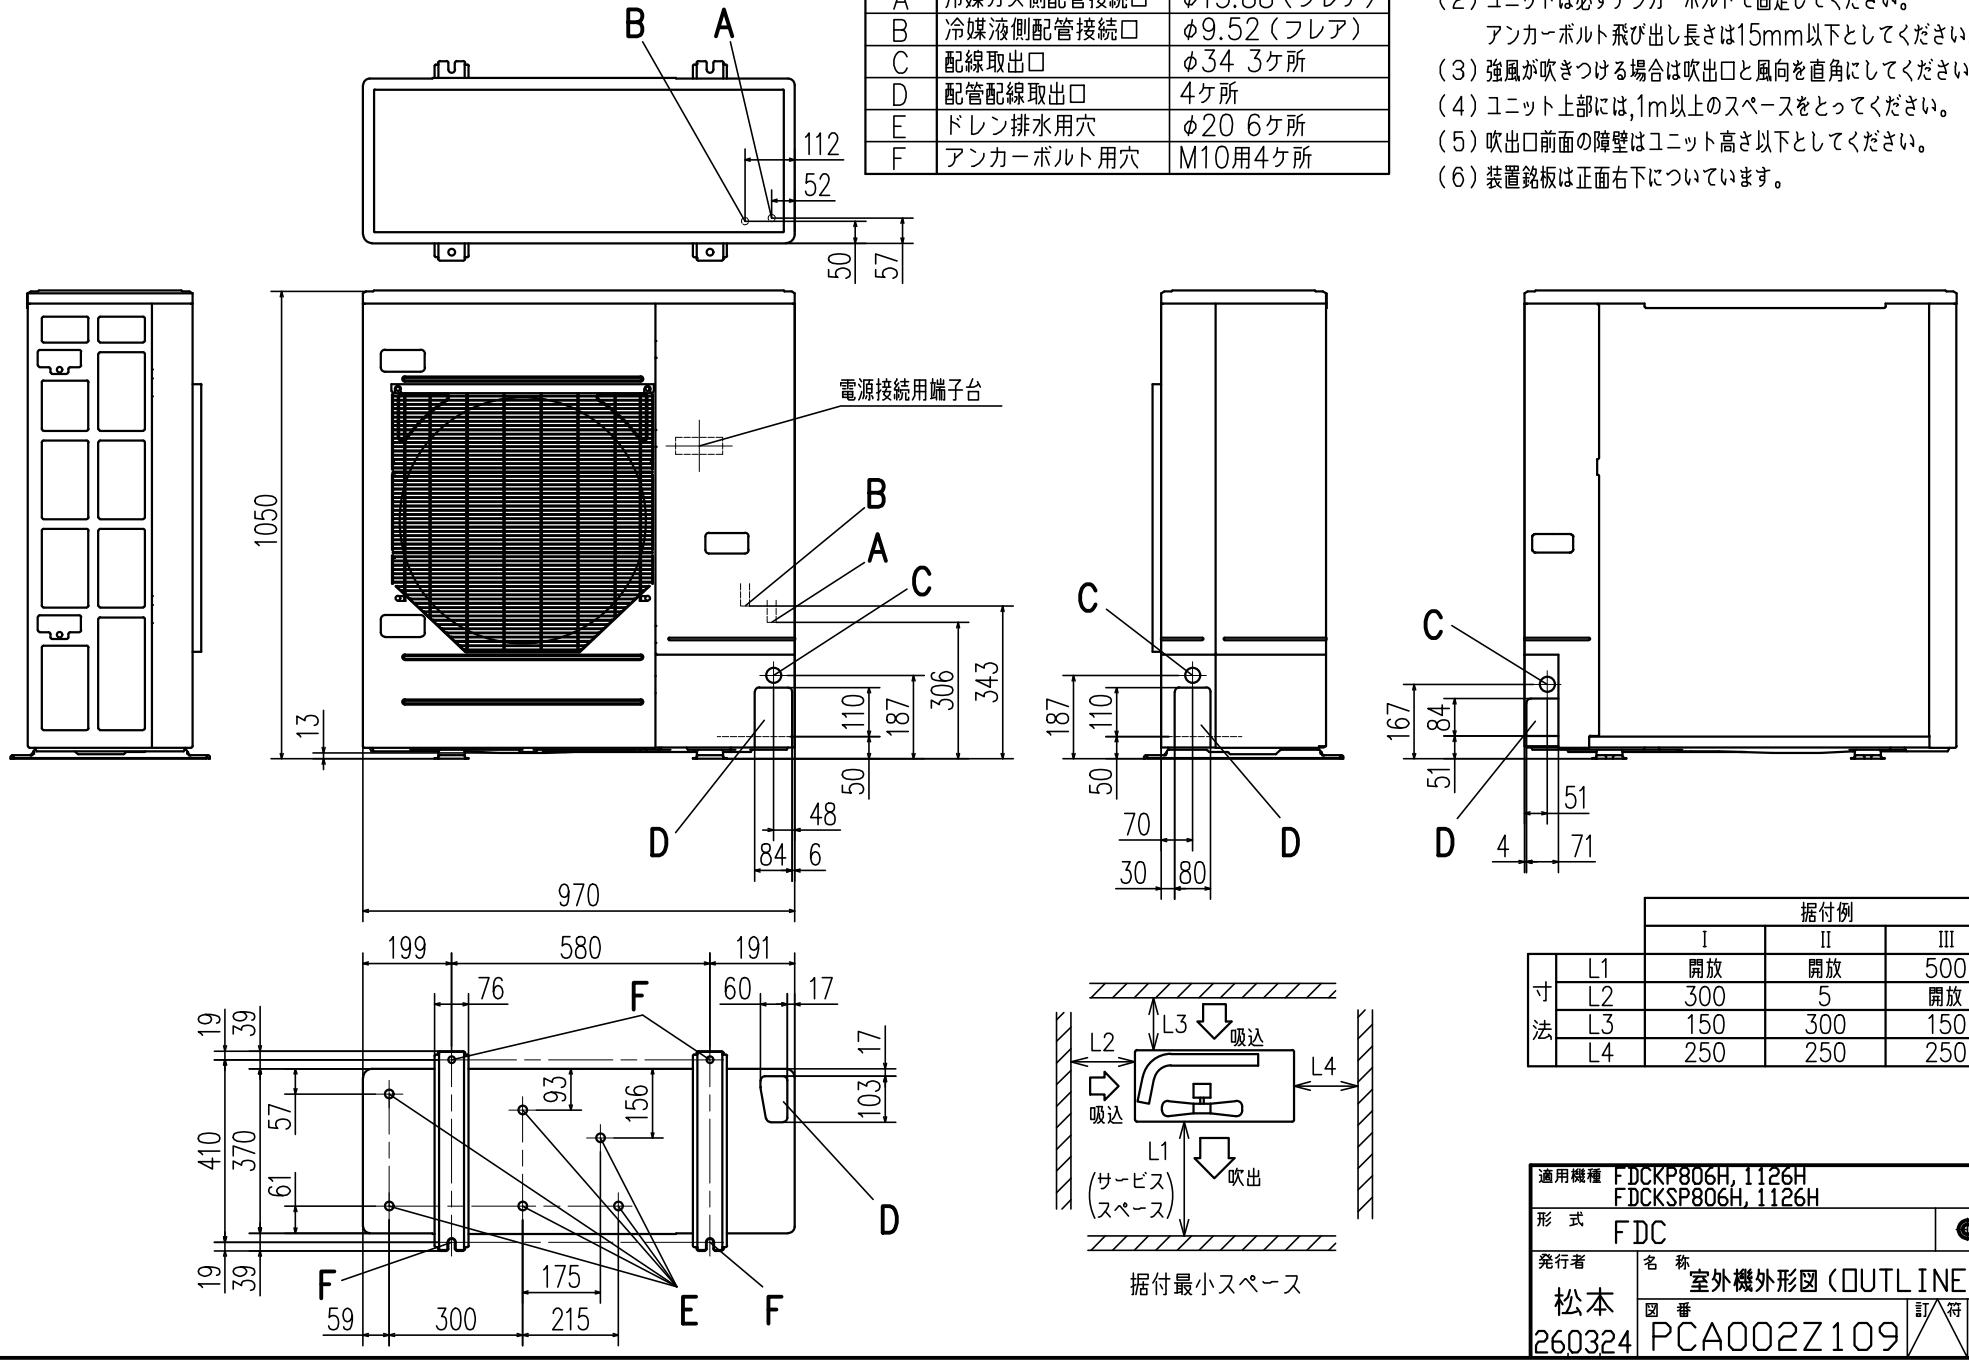

		据付例 I	据付例 II	据付例 III
寸法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	250	250	250

適用機種	FDCKP806H, 1126H FDCKSP806H, 1126H
形式	FDC
発行者	松本
名称	室外機外形図（OUTLINE）
図番	PCA002Z109
訂符	
葉別	1/1
	260324