


電源


3φ 200V 50/60Hz



配線用しゃ断器

50/75A

(現地手配品)

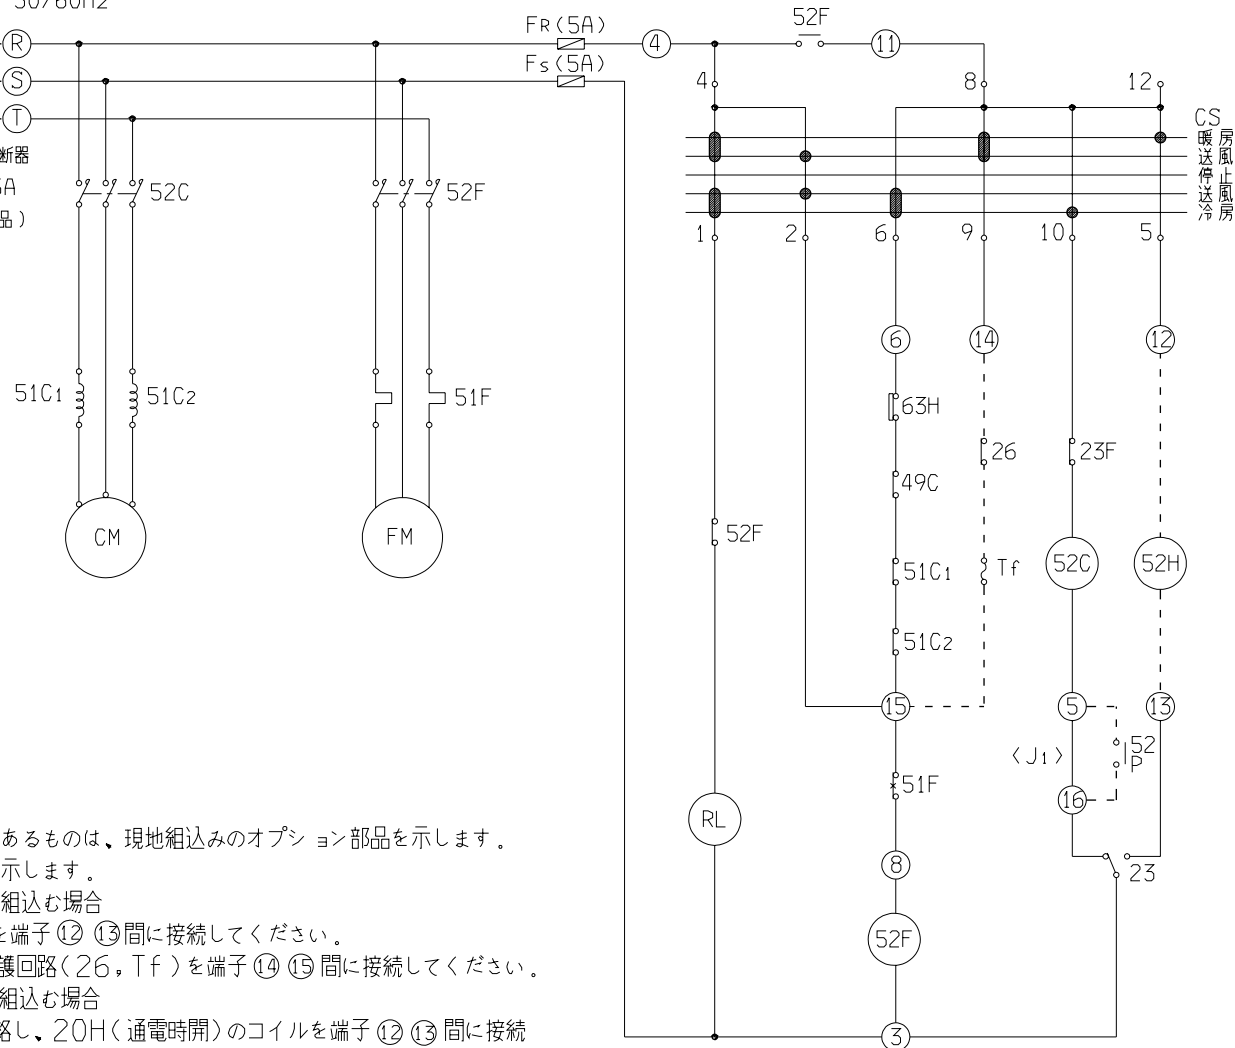

記号	名称
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
23F	凍結防止用サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
 2. ---は現地配線を示します。
 3. 暖房用電気ヒータを組込む場合
 1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
 2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。
 4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
 端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
 5. クーリングタワーとインターロックする場合
 端子⑤ ⑯間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。

適用機種	
形式	DPJ315T
発行者	名称 加藤
図番	配線図 941011 PDF000Z166
訂符	業別 1/1