


配線容量				50/60Hz	
ELB (漏電遮断器)				配線容量 (mm ²)	
定格電流 (A)	定格感度電 流 (mA)	手元 開閉器の 定格電流 (A)	手元 開閉器の ヒューズ 容量 (A)	電 道 配 線 20mまで	ア ー ス 線
①	②	③	④	⑤	
75	100	100	100	8/14	5.5

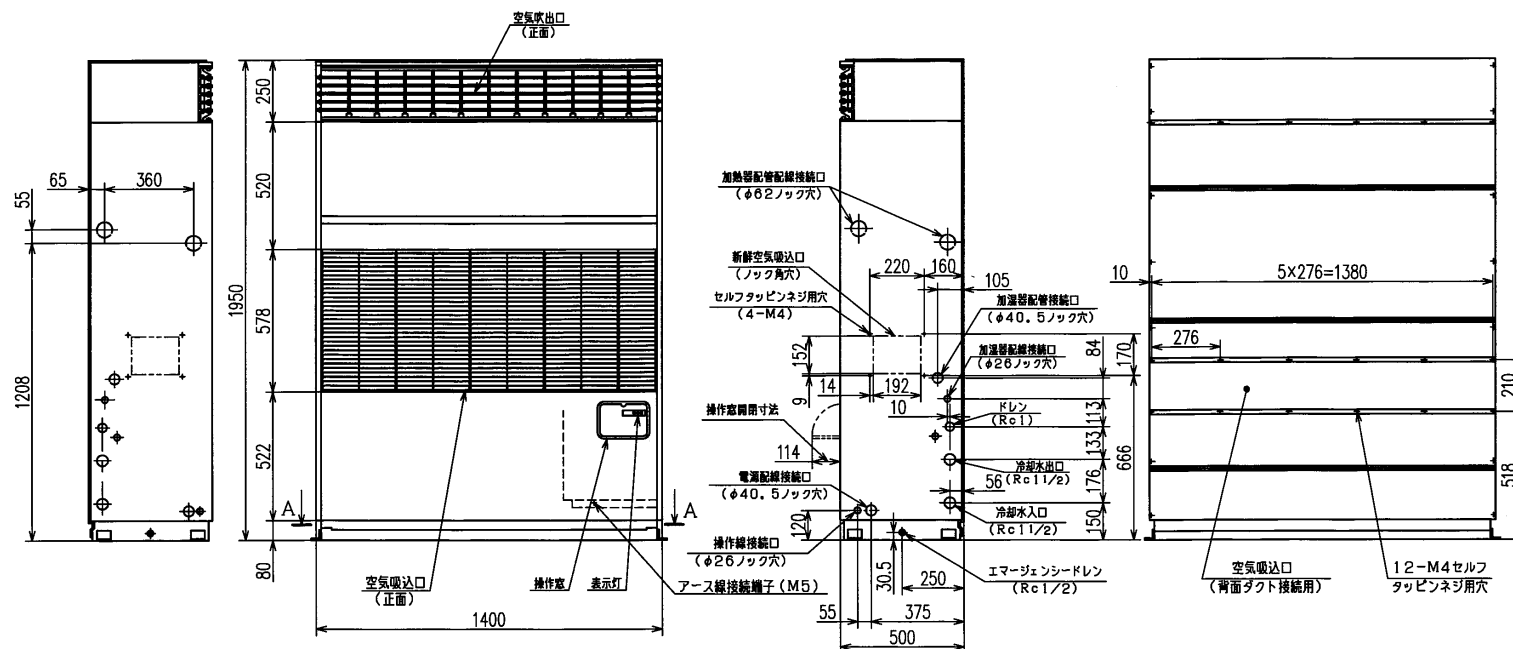

(注) 1. 性能は下表の運転条件で運転した場合を示します。

冷 房	暖込空気温度	乾球 27 ℃	乾球 ℃
	冷却水温度	湿球 19 ℃	湿球 ℃
	入口	30 ℃	入口 ℃
	出口	35 ℃	出口 ℃
暖 房	水 量	m³/h	m³/h
	クーリングタワー	有・無	有・無
	暖込空気温度	乾球 ℃	乾球 ℃
	温水暖房入口	℃	入口 ℃
暖 房	温水暖房出口	℃	出口 ℃
	消費量	l/h	l/h
	蒸気暖房消費量	kPa	kPa
	消費量	kg/h	kg/h
暖 房	電気暖房容量	kW	kW

1. 冷却水配管、ドレン配管は左右側面より接続できます。

317T159645