


記号一覧

記号	名称	記号	名称
FM12	FM12用コンデンサ	52C	CM用電磁接触器
CH	クランクケースヒータ	52F1	FM1用電磁接触器
CM	圧縮機電動機	52H12	H12用電磁接触器
Cn	コネクタ	63H12	高圧圧力開閉器
CS	操作スイッチ	63L	低圧圧力開閉器
FM1	室内送風用電動機	5F5W	Hu用フロースイッチ
FM12	室外送風用電動機	5H12	再熱ヒータ
Fm12	ヒューズ	5Hu	加熱器
RL	点検表示灯	5T1Hu	Hu用温度ヒューズ
RP	逆相検出リレー	5T1Hx	H12用温度ヒューズ
T1F	タイマー (3分)	52Hu	Hu用タイマ
T1m	タイマー (3分)	57R	室温調整器
2	タイマー (30秒)	52RHu	Hu用排水電磁弁
20R	電磁弁	52RH2	ルームモスタクト
23L	低圧サーモスタクト	526H12	H12用過熱感温スイッチ
23Td	吐出管サーモ	526Hu	Hu用パイプバルブスイッチ
49F1	FM1用インターナショナル	526Hx	H12用パイプバルブスイッチ
49Fu12	FM12用インターナショナル	52Hu	Hu用電磁接触器
52C12	CM用過電流電器		

- 記事1. 内は室外ユニット部を示します。
 2. 内は客先手配部品を示します。
 3. は現地配線を示します。
 4. 室内外接続配線の太さと本数
 2mm² x 2本
 5風量を増す場合 (P150DC1のみ)
 「標準」と「高送」のコネクタを差し換えてください。
 6. この配線図は電算機室用冷房装置を想定したものです。
 7. 記号欄 * 印の表示のあるものは、現地組込のオプション部品を示します。

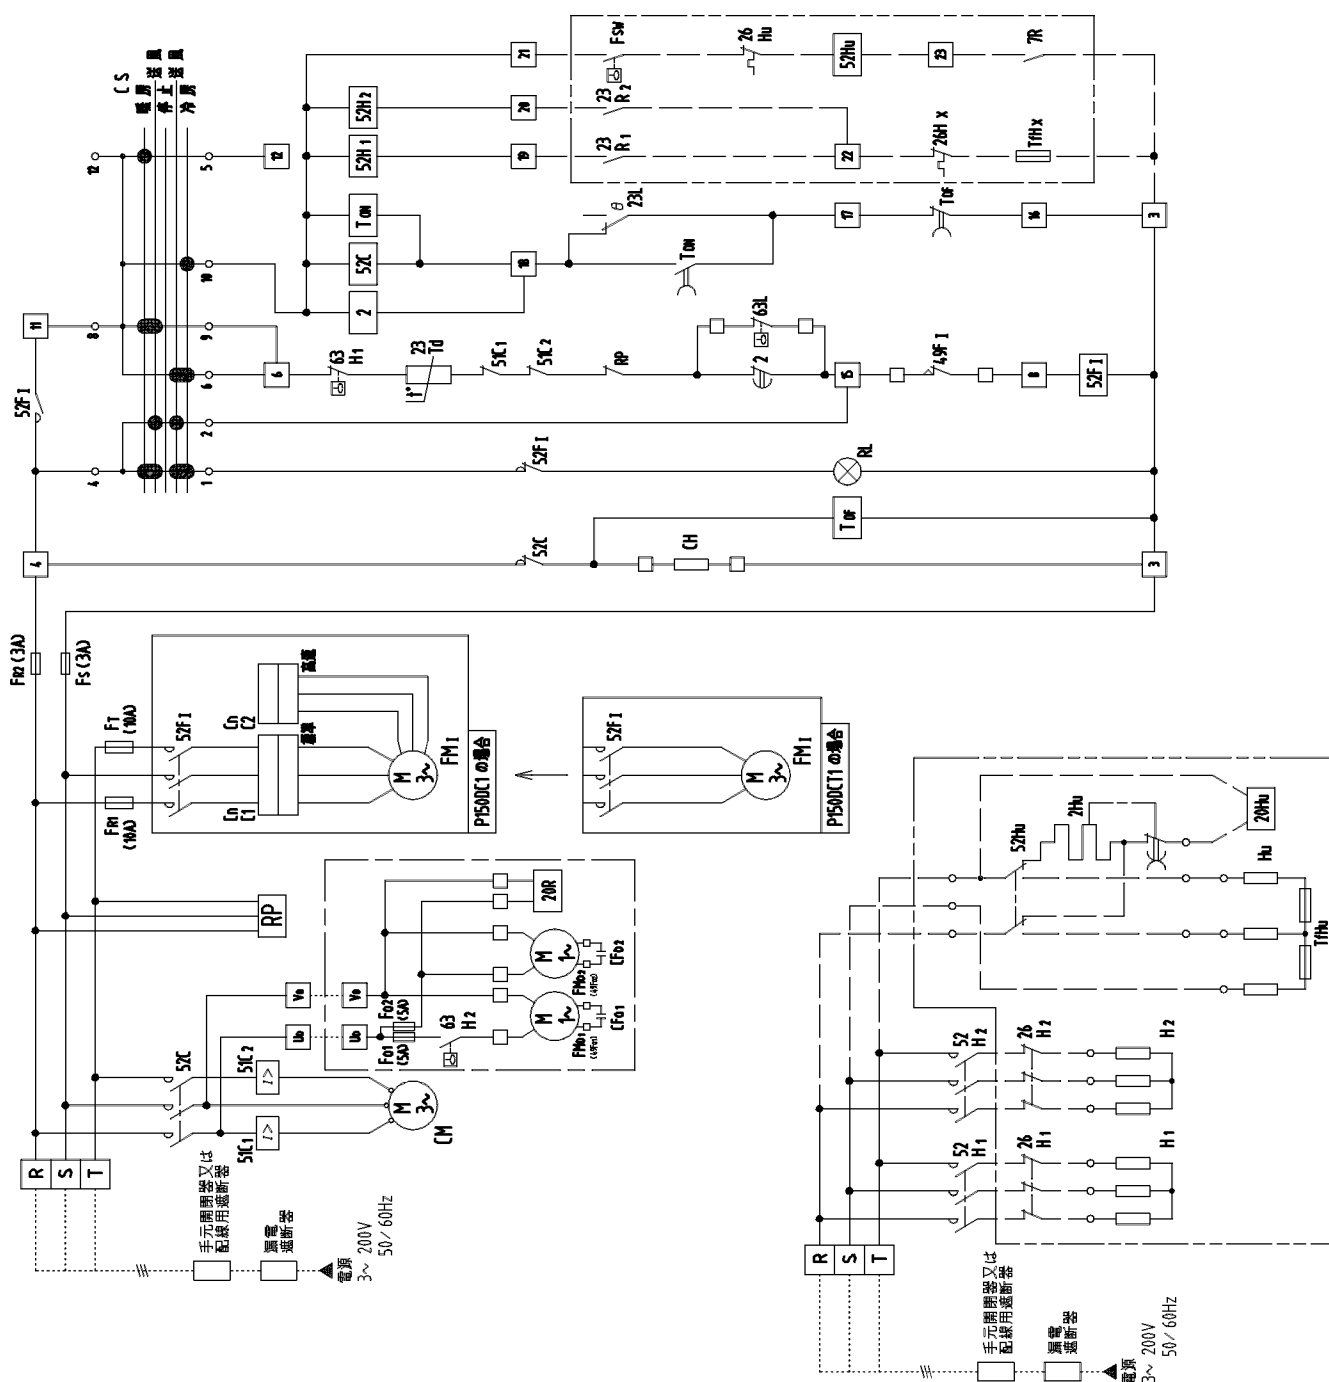

適用機種		ASP150DC1, 150DC11	
形式	AS_DC	名称	配線図
発行	佐々倉	図番	061002 PAA001Z965
訂正	1/1	業別	1/1