
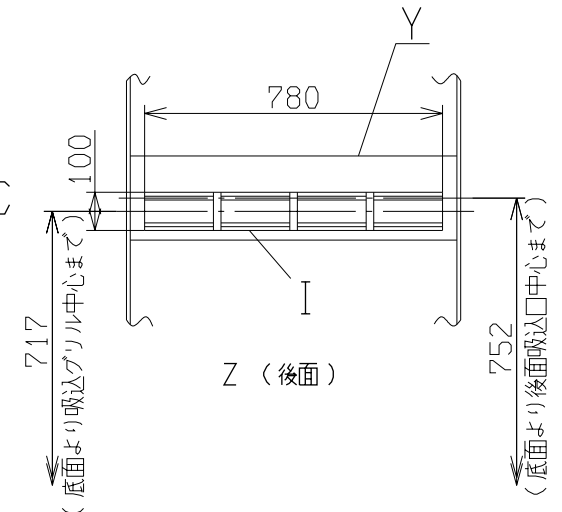
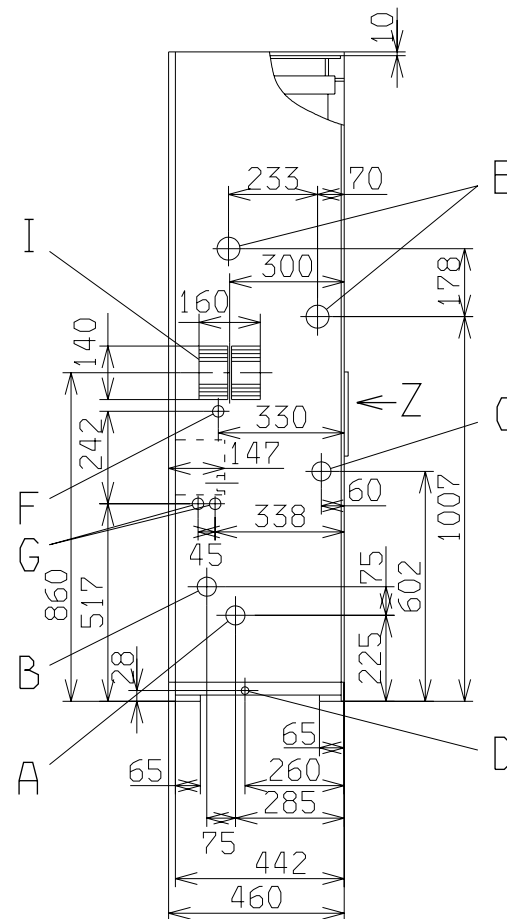


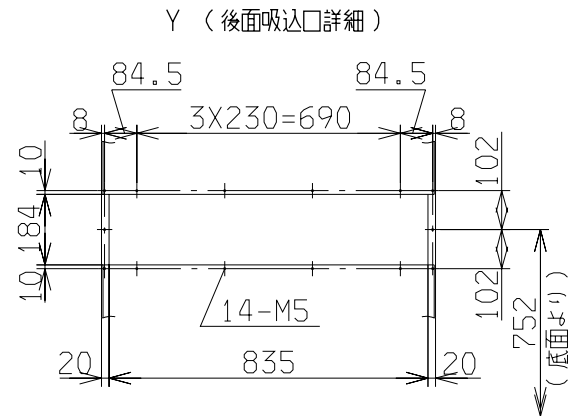

記号	内	容
A	冷媒液配管(フレア接続)	φ9.52
B	冷媒ガス配管(フレア接続)	φ15.88
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	加熱器接続口	φ60
F	加湿器接続口	φ30
G	電線取入口	φ30
H	吸込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	
K	電源端子台	

備考1.機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。

2.サービススペースを前面1.0m以上取ってください。

3.装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

適用機種	
形式	ASP150DCT 
発行者	名 外 形 図 北川 020422 図 番 PAA001Z624 訂 符 業 別 1 1