
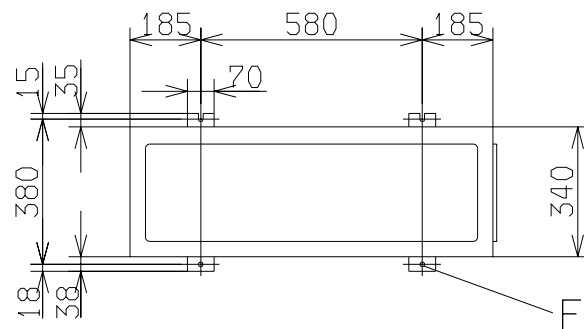
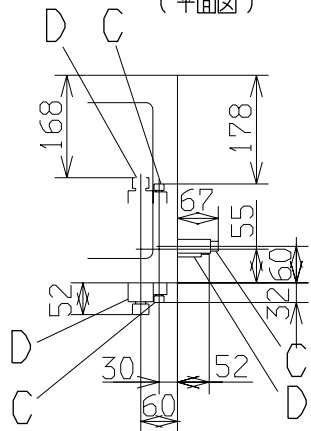
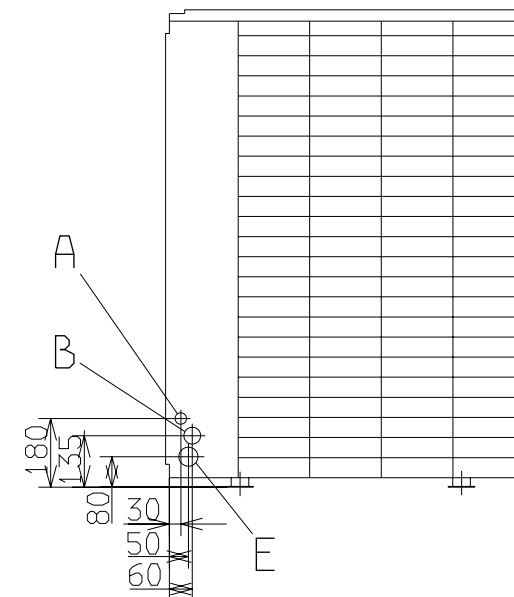
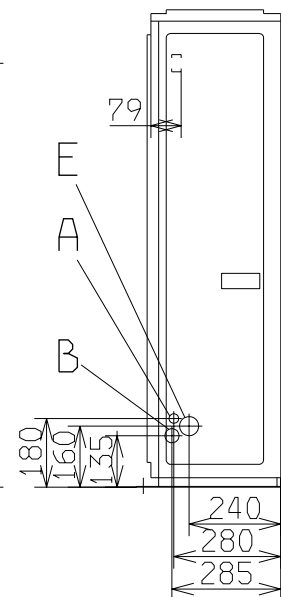


(単位: mm)

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	0	開放
	L3	150	300	150
	L4	0	0	0

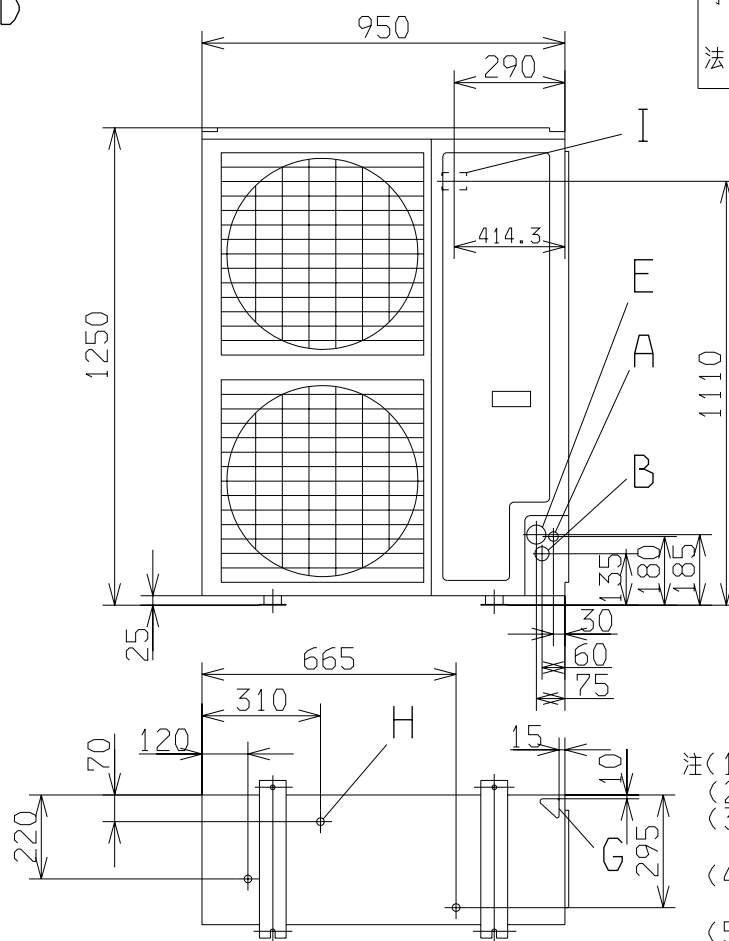

記号	内 容
A	冷媒液配管取出口(外板穴) 前・右側面φ25, 後φ30
B	冷媒ガス配管取出口(外板穴) 前・右側面φ37, 後φ44
C	付属冷媒液配管(フレア接続) φ9.52
D	付属冷媒ガス配管(フレア接続) φ15.88
E	電線取入口 φ50(外板穴)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	下抜き配管・配線用穴
H	ドレン排水用穴 φ20, 3ヶ所
I	電源端子台

注(1). 四面障壁は不可です。
 (2). ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (3). 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4). ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5). 装置銘板は正面下方に付いています。

適用機種	AUCSP150DC		
形 式	AUCP150DC		
発行者	名 称 外 形 図		
北川	図 番	訂 行	業 別
020422	PCC000Z236		1 / 1