

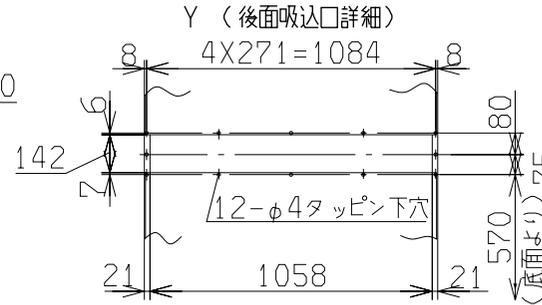
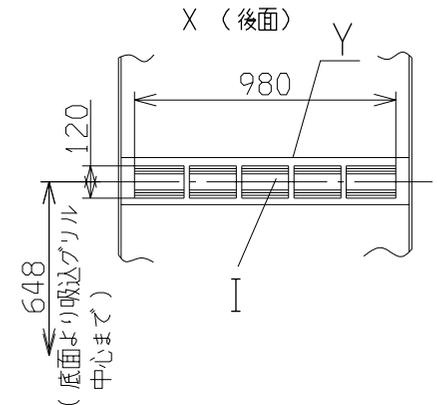
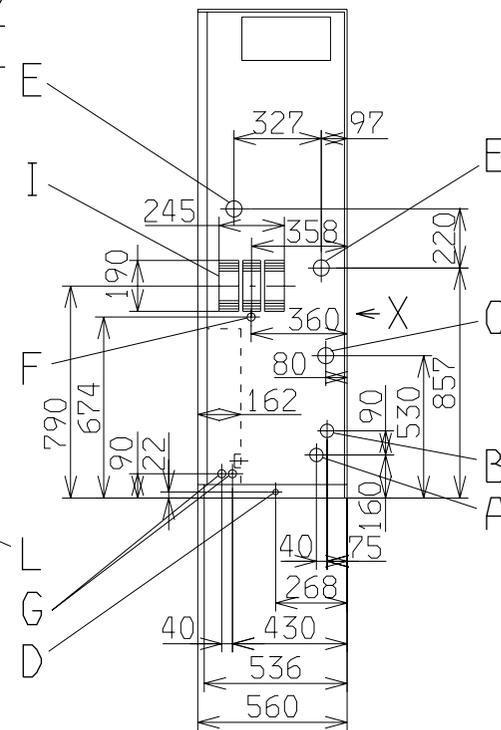


- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。  
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。  
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

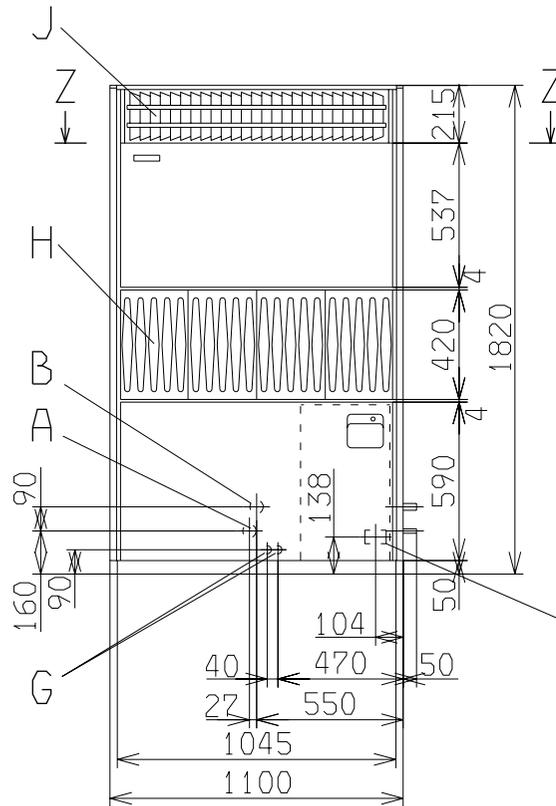

記号	内 容	
A	冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付)	φ22.22
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	加熱器接続口	φ60
F	加湿器接続口	φ30
G	電線取入口	φ30
H	吸込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	
K	ダクト接続口	
L	電源端子台	

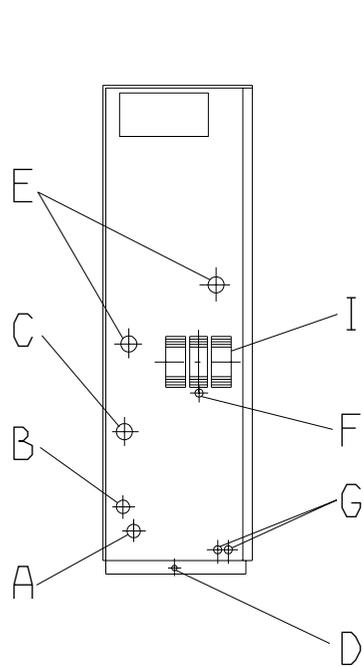

適用機種	
形式	ASP212DC
発行者	名称 外形図
北川	図番
0204.11	PAA001Z625
	訂 符 業 別
	1/1