


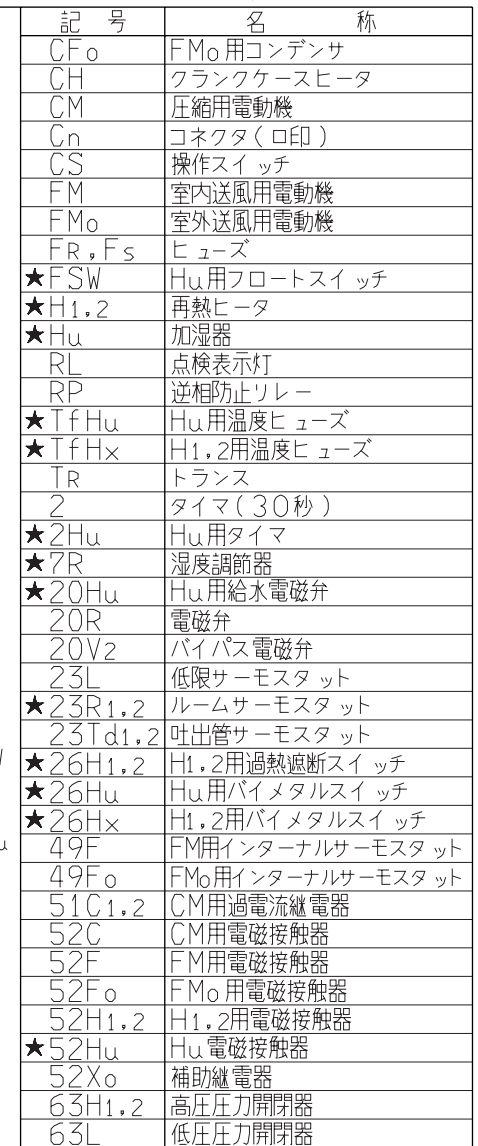

- 記事 1. この配線図は電算機室用冷房装置を想定したものです。
2. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
3. □□内は室外ユニット部を示します。
4. - - - - は現地配線を示します。
5. 室内外接続配線の太さと本数
2mm²×2本
6. 風量を増す場合
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

適用機種			
形 式		ASJ85DCV	
発行者			
加藤		名 称	
941130		配 線 図	
図 番		訂 符	葉 別
PAA001Z233		1	1