







記号	内 容	
A	冷媒液配管取出口(外板穴)	前・右側面φ25、後φ30
B	冷媒ガス配管取出口(外板穴)	前・右側面φ37、後φ44
C	付属冷媒液配管(フレア接続)	φ9.52X0.8
D	付属冷媒ガス配管(フレア接続)	φ15.88X1.0
E	電線取入口	φ50(外板穴)
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
G	下抜き配管・配線用穴	
H	ドレン排水用穴	φ20、3ヶ所
I	電源端子台	

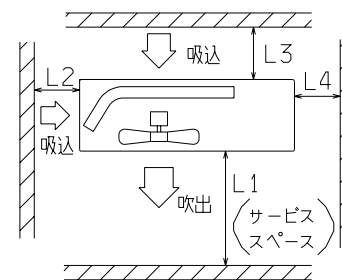

据付スペース (単位: mm)

寸 法		据	付	例
		I	II	III
L1		開放	開放	500
L2		300	0	開放
L3		150	300	150
L4		0	0	0

付属冷媒ガス側配管接続後の寸法 (平面図)

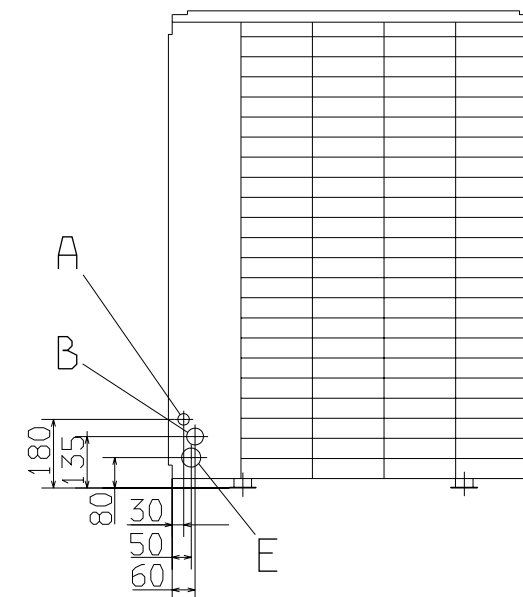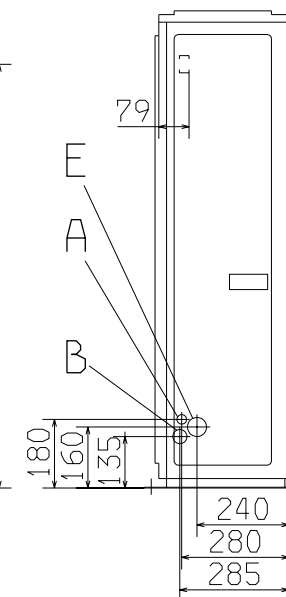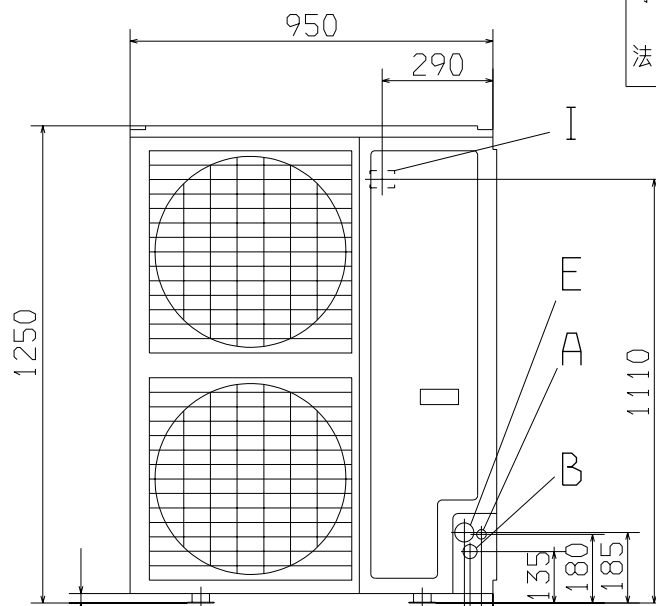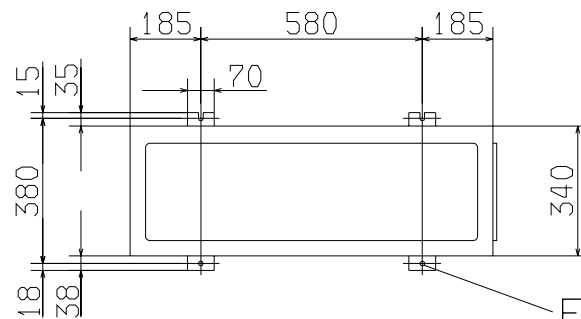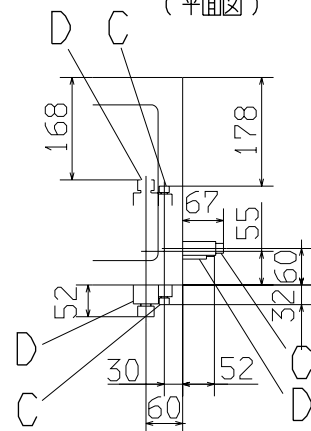

- 注(1)。四面障壁は不可です。
 (2)。ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (3)。強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4)。ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5)。装置銘板は正面下方に付いています。

適用機種	AUCSJ150DC		
形 式	AUCJ150DC		⊙
発行者	名 称 外 形 図		
加藤	図 番	訂 符	業 別
941121	PCC000Z197	1	1