

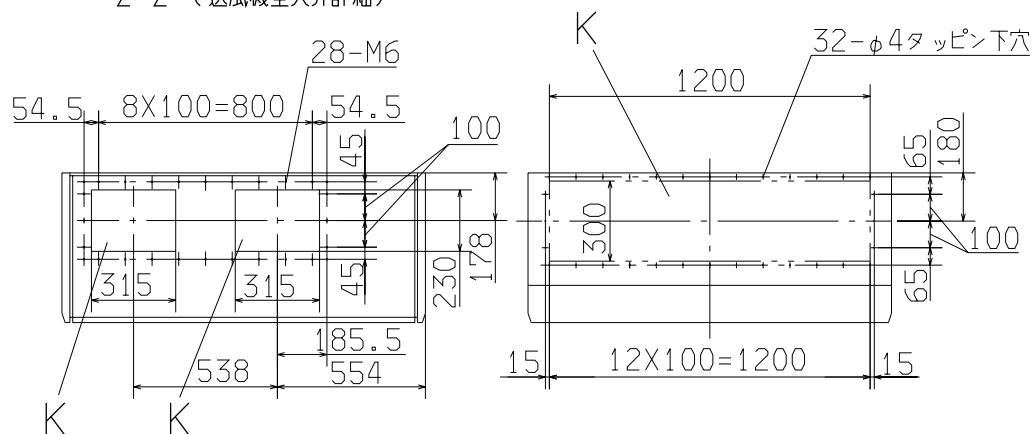
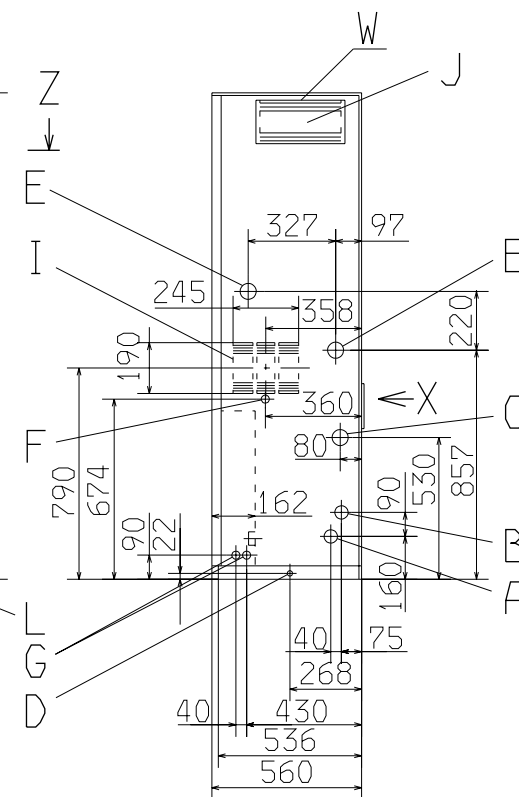
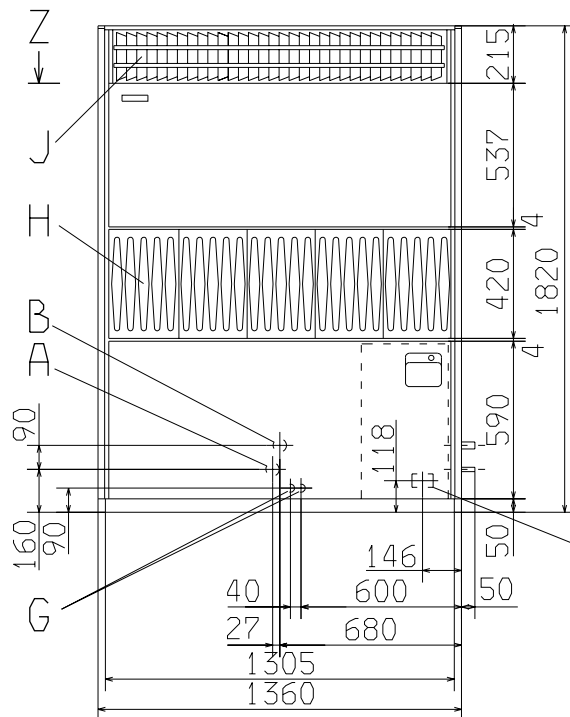


△ 97.1.20


Z-Z (送風機室天井詳細)

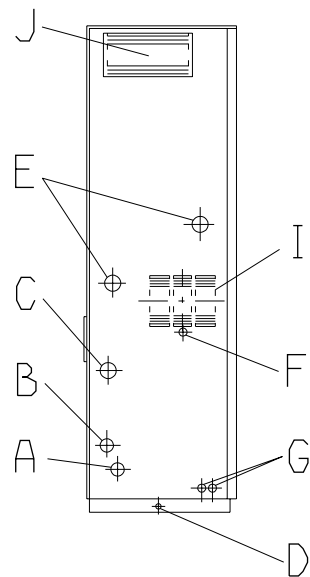


Y (後面吸込口詳細)

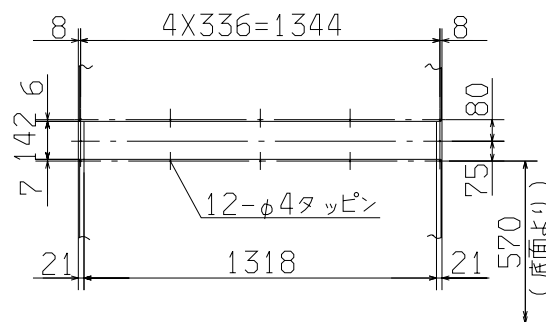

W (側面詳細)

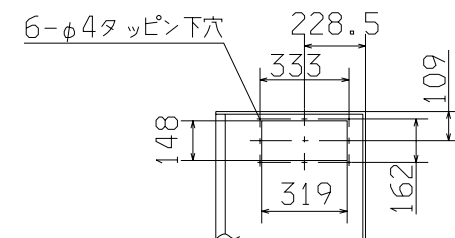

X (後面)

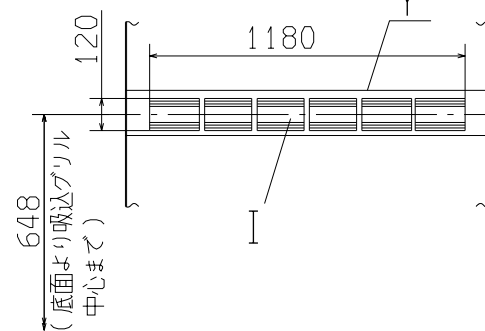

| 記号 | 内 容                   |
|----|-----------------------|
| A  | 冷媒液配管(ろう付) φ15.88X1.0 |
| B  | 冷媒ガス配管(ろう付) φ25.4X1.2 |
| C  | 上部排水口 25A(メス)         |
| D  | 下部排水口 20A(メス)         |
| E  | 加熱器接続口 φ60(外板穴)       |
| F  | 加湿器接続口 φ30(外板穴)       |
| G  | 電線取入口 φ30(外板穴)        |
| H  | 吸込口                   |
| I  | 吸込口兼外気取入口             |
| J  | 吹出口                   |
| K  | ダクト接続口                |
| L  | 電源端子台                 |

|          |            |
|----------|------------|
| 適用機種     |            |
| 形 式      | ASJ300DCV  |
| 発行者      | 名 称 外形図    |
| 加藤       | 図 番        |
| 94.12.20 | PAA001Z232 |
| 訂 符      | 業 別        |
| 1        | 1          |