



ASJ212DC , 300DC

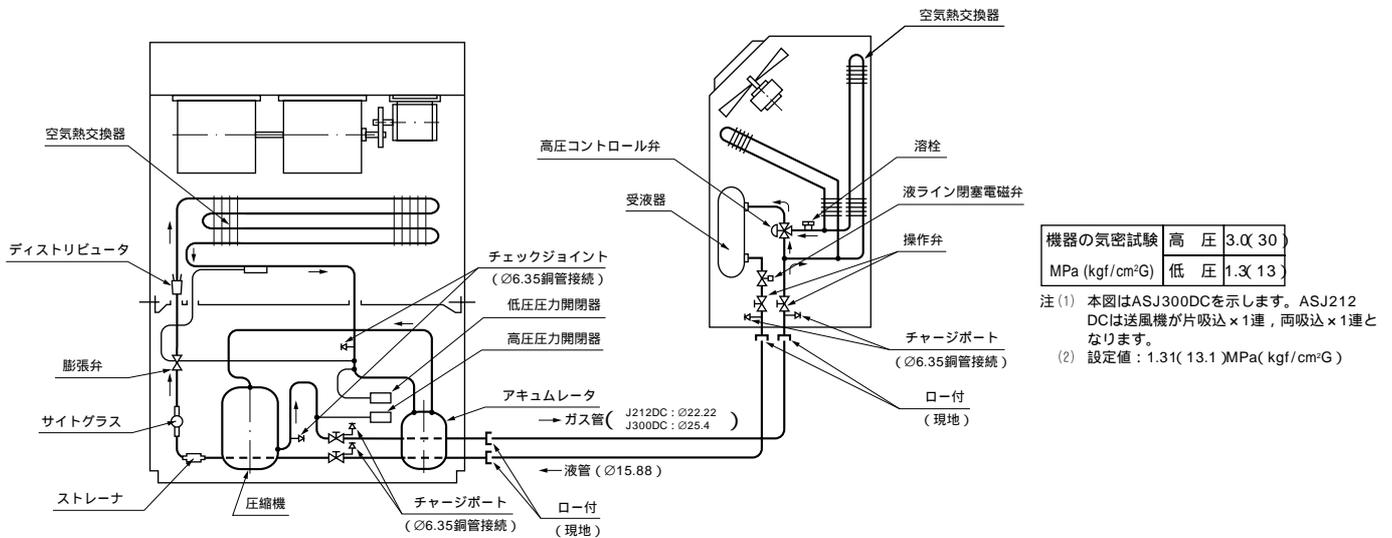

ASJ425DC , 600DC

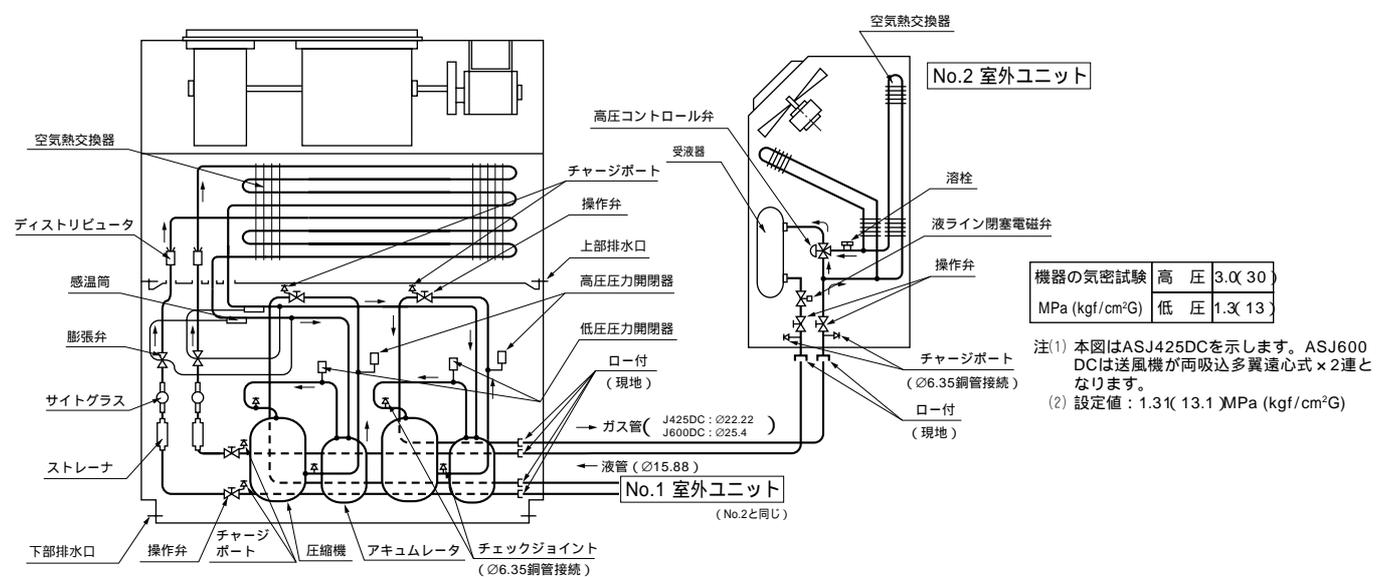

冷媒量

単位: kg

形 式	基準冷媒封入量 ⁽¹⁾	接続配管1m当りの追加封入量 ⁽²⁾	工場出荷時の冷媒封入量	
			室内ユニット	室外ユニット
ASJ150DC(T)	11.0	0.06	ホールディング チャージ	11.0
ASJ212DC	19.0	0.2	7.0	12.0
ASJ300DC	22.0	0.2	9.0	13.0
ASJ425DC	19.0 (一当り)	0.2	7.0 (一当り)	12.0 (一当り)
ASJ600DC	22.0 (一系統)	0.2	9.0 (一系統)	13.0 (一系統)

注(1) 基準冷媒封入量は冷媒配管長さ0 mのときの数値を示します。

(2) 接続配管分の冷媒は工場出荷時封入されていないので追加封入してください。
 接続配管追加チャージ量 = 配管1m当りの追加封入量 (上表) × 配管片道距離 (m)

(3) 施工時冷媒漏れを起こした場合等は所要冷媒量を改めてチャージしてください。
 所要冷媒量 = 基準冷媒封入量 + 接続配管片道長さ (m) × 1m当りの追加封入量