


- 注(1)。四面障壁は不可です。  
 (2)。ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。  
 (3)。強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。  
 (4)。ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。  
 (5)。装置銘板は正面下方に付いています。

記号	内 容
A	冷媒液側配管接続口 φ9.52(フレア)
B	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88(フレア)
C	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
D	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
E	配線取出口

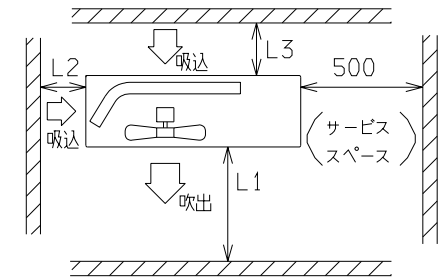

据付スペース

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L <sub>1</sub>	開放	開放	500
	L <sub>2</sub>	300	0	開放
	L <sub>3</sub>	100	150	100

形式	SPCJ80C		⊕
発行者	名称 室外機外形図(OUTLINE)		
渡 部	図 番	PCA000Z941	訂 符 業 別 1/1
	97.630		