

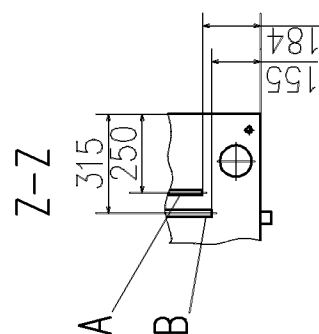
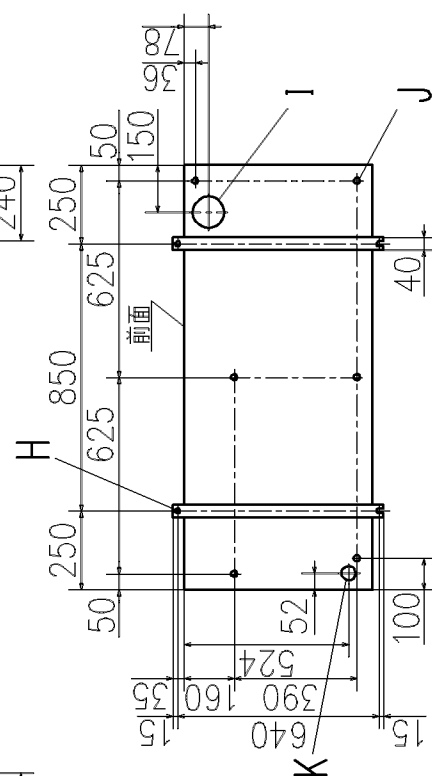
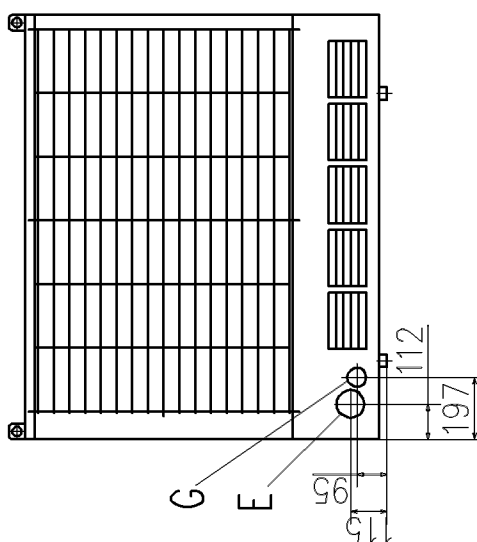
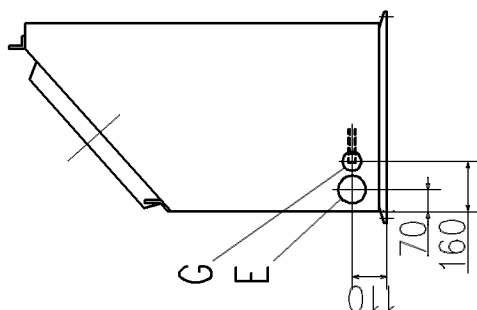


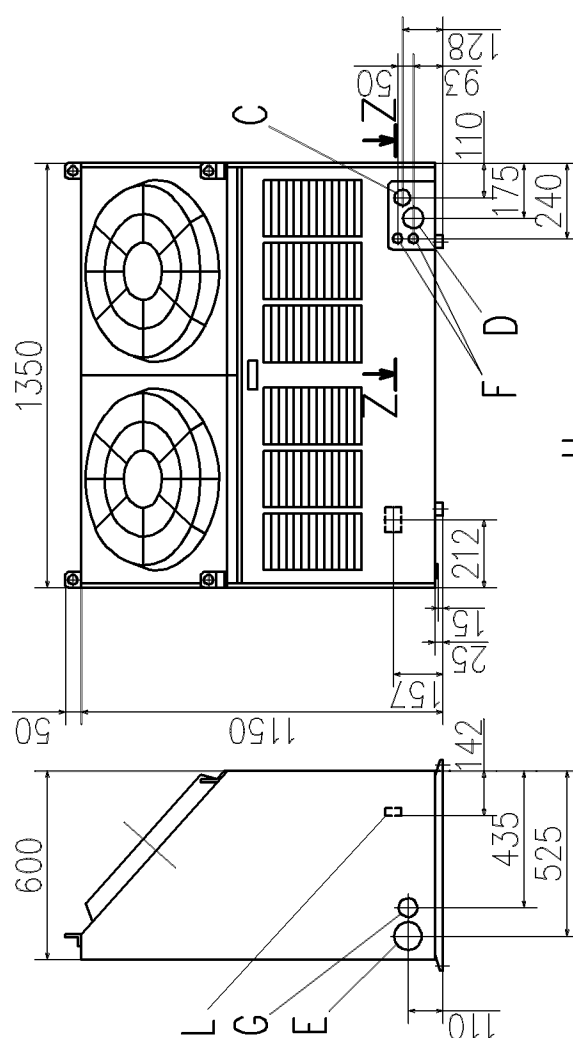

		据 付 例			(単位:mm)
		I	II	III	
寸 法	L1	開放	開放	500	
	L2	0	500	500	
	L3	200	200	200	
	L4	500	0	500	

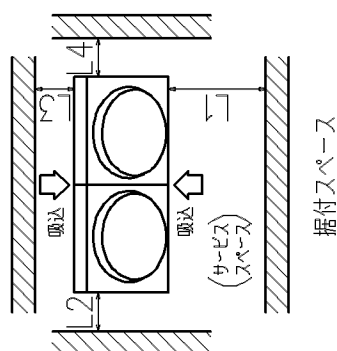

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
- (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
- (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください。(ビス用)
- (5) 装置銘板は正面下方についています。

通用規格		AUCP224F1, AUCSP224F1	
形式	AUC_F		
業者者	名称	外形	図
佐々倉	図番	PCD00007483	
60825	別	付	1