


Y (後面吸込口詳細)

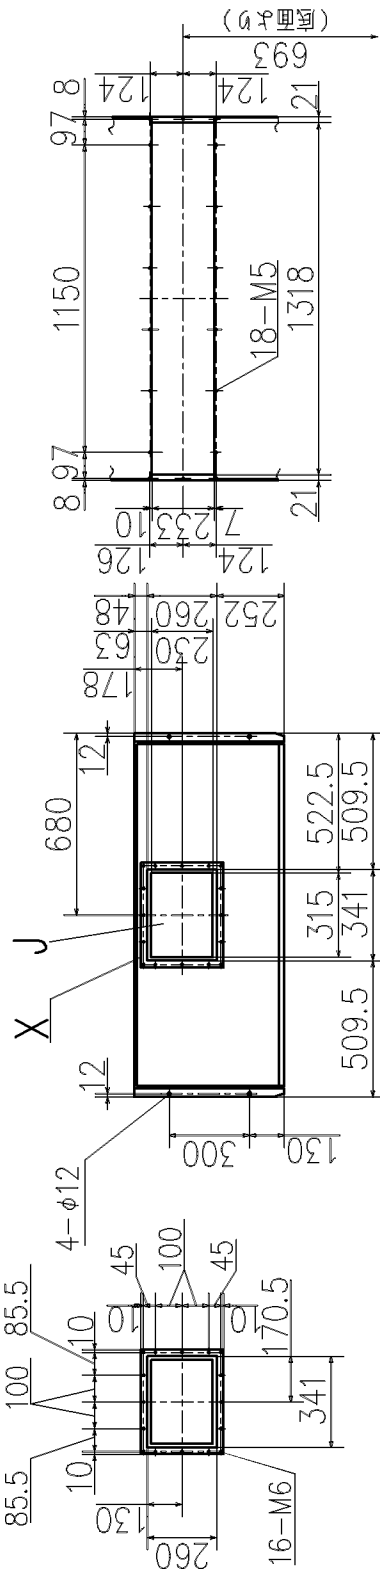


記号	内	容
A	冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付)	φ25.4
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	電熱器接続口	φ60(外板穴)
F	加湿器接続口	φ30(外板穴)
G	電線取入口	φ30(外板穴)
H	噴込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	ダクトフランジ付
K	電源端子台	

備考1.機械本体と基礎面の間には防振パッドを


ご利用ください。

2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。

3.装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付け
てあります。

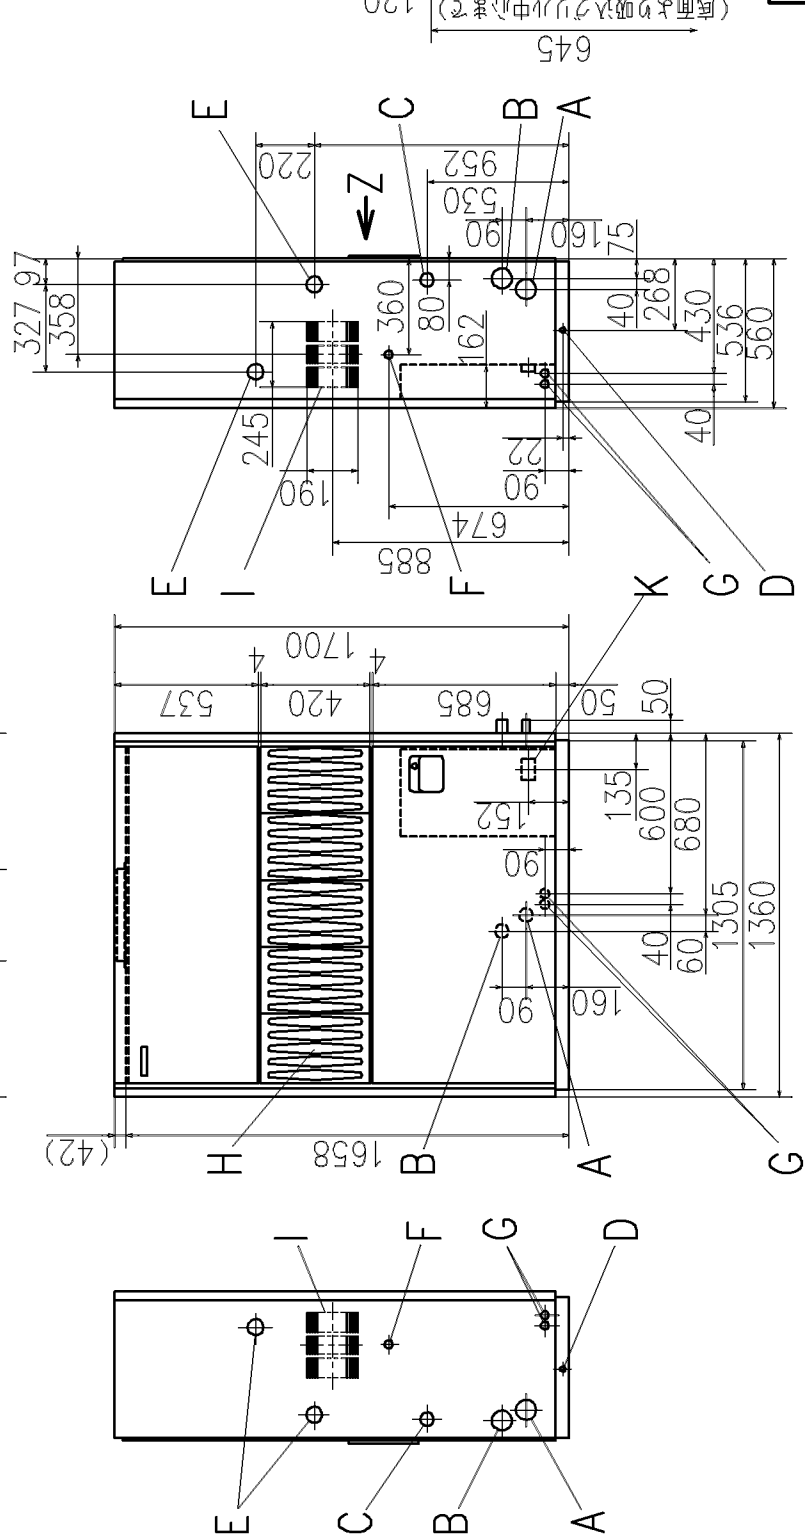

Z (後面)

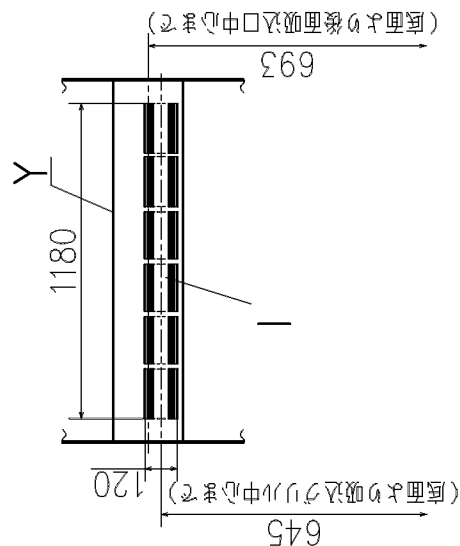

適用機種
ASP300F1

形式

発行者	名称
-----	----

图 1 佐々倉外形図

060825 PANDA