

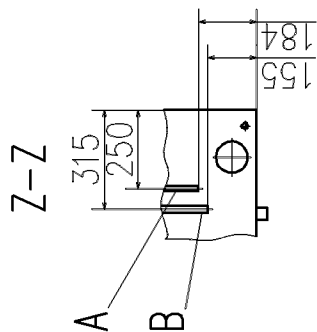
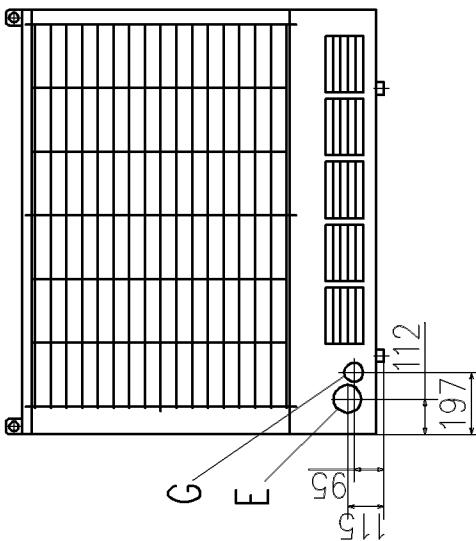
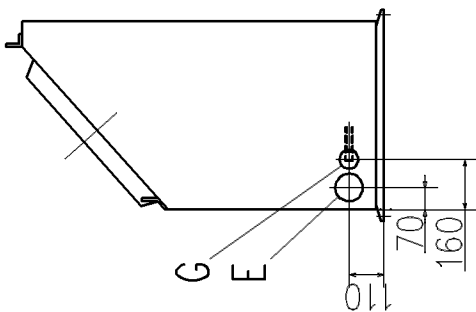



記号	内	容
A	冷媒液配管（ろう付）	φ15.88
B	冷媒ガス配管（ろう付）	φ25.4
C	冷媒液配管取出口	φ50
D	冷媒ガス配管取出口	φ65
E	冷媒配管取出口	φ88
F	電線取入口	φ30
G	電線取入口	φ60
H	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
I	下抜き配管・配線用穴	φ100
J	ドレン排水用穴	φ20, 6ヶ所
K	ドレン排水ホース用穴	φ45
L	電源端子台	

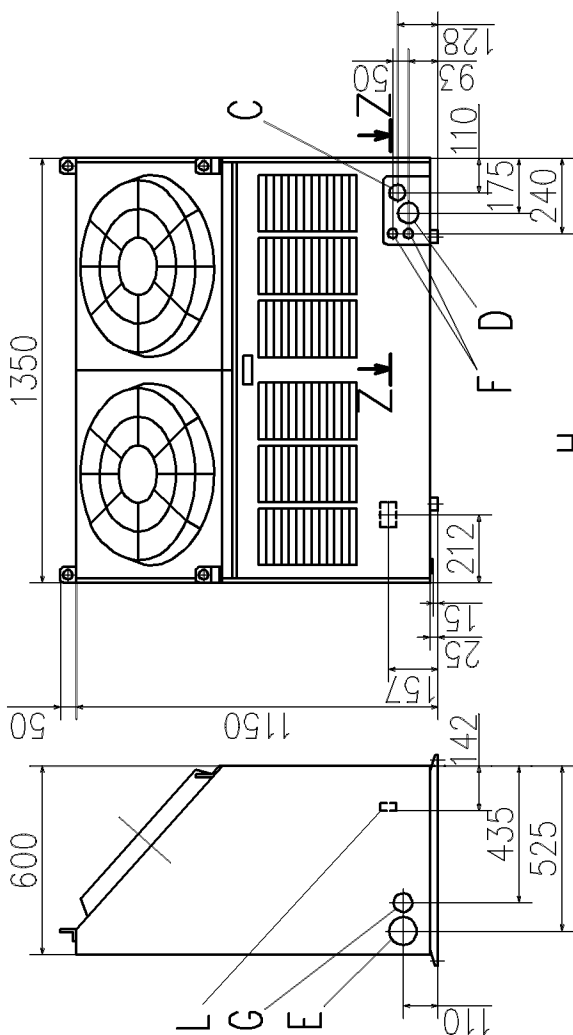

		据 付 例			(単位:mm)
		I	II	III	
寸 法	L1	開放	開放	500	
	L2	0	500	500	
	L3	200	200	200	
	L4	500	0	500	

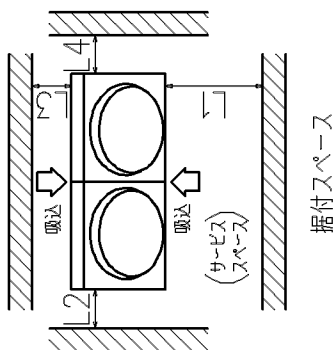

- 注 (1) ユニットは必ずアuncanボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください。(ビス用)
 (5) 装置銘板は正面下方についています。

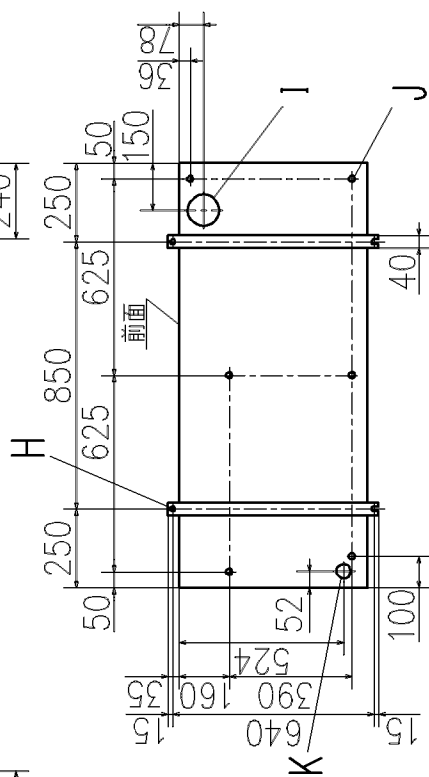

通用機種 AUCP300F1, AUCSP300F1	形式 AUC_F	名称 外形図	発行者 佐々倉	図番 PCD000Z484	訂符 1	葉別 1
-------------------------------	-------------	-----------	------------	------------------	---------	---------