

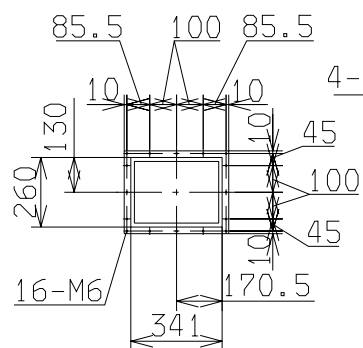
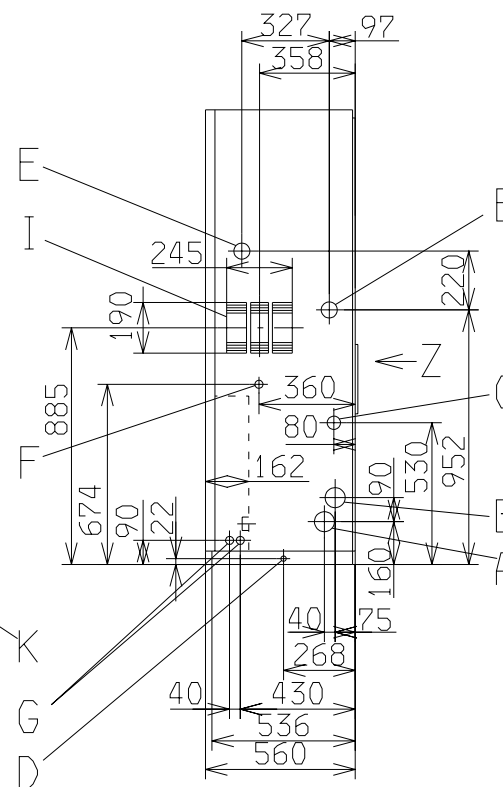
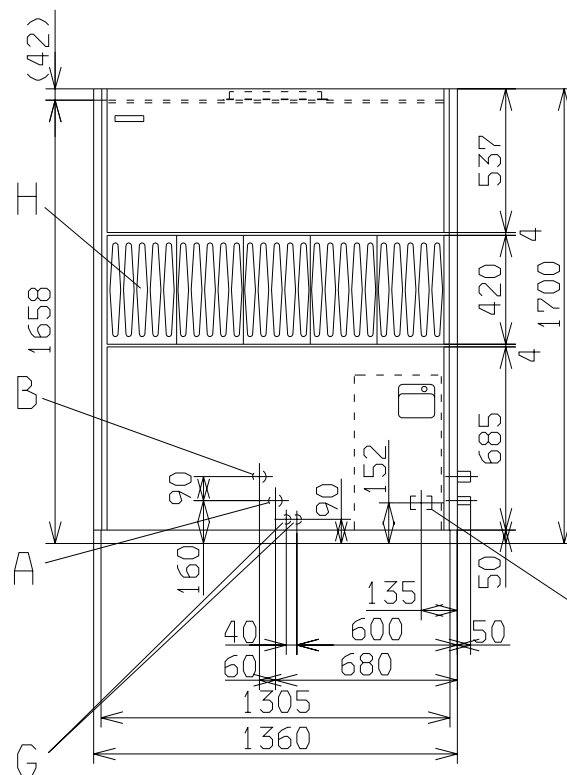



X (送風機室天井詳細)

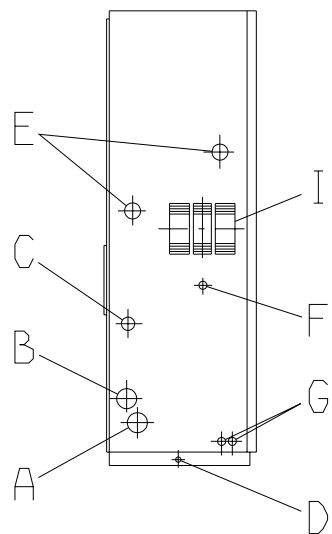

Y (後面吸込口詳細)

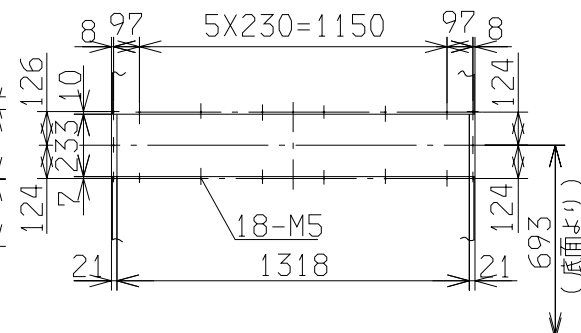

Z (後面)

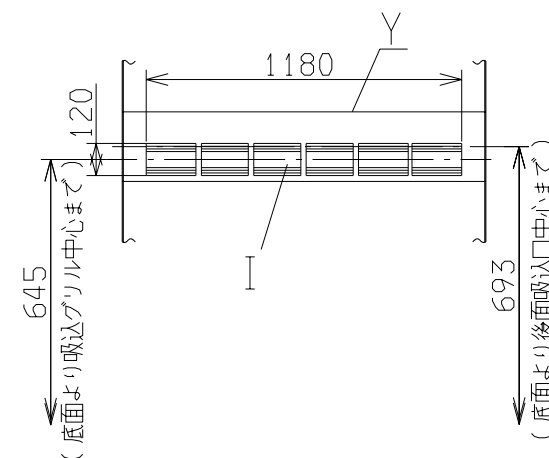

記号	内 容	
A	冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付)	φ25.4
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	加熱器接続口	φ60(外板穴)
F	加湿器接続口	φ30(外板穴)
G	電線取入口	φ30(外板穴)
H	吸込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	ダクトフランジ付
K	電源端子台	

備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご利用ください。

2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。

3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付てあります。

適用機種			
形 式	ASP300F		⊕ ⊖
発行者	名 称	外 形 図	
北川	図 番	PAA001Z631	訂 符 業 別
021227			1