



X (送風機室天井詳細)



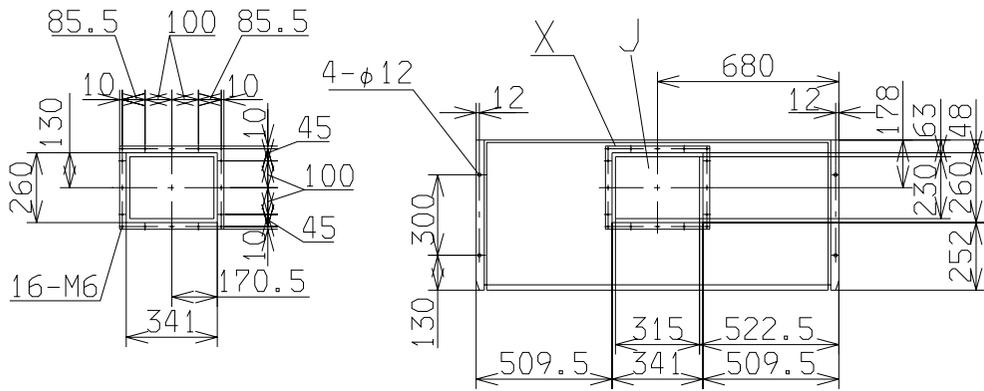


Y (後面吸込口詳細)

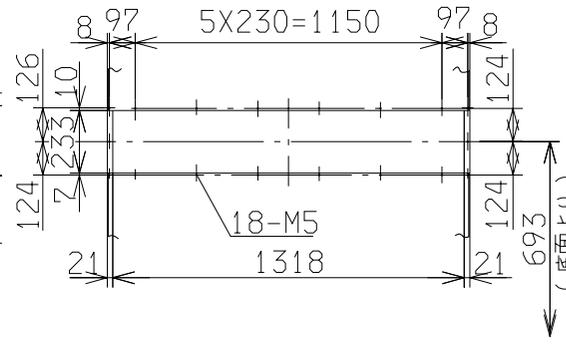


記号	内 容	
A	冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付)	φ25.4
C	上部排水口	25A(メス)
D	下部排水口	20A(メス)
E	加熱器接続口	φ60(外板穴)
F	加湿器接続口	φ30(外板穴)
G	電線取入口	φ30(外板穴)
H	吸込口	
I	吸込口兼外気取入口	
J	吹出口	ダクトフランジ付
K	電源端子台	

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご利用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

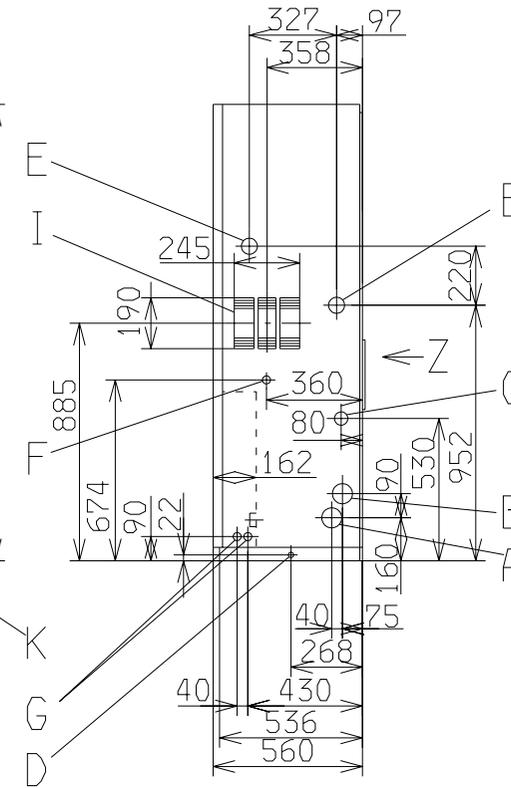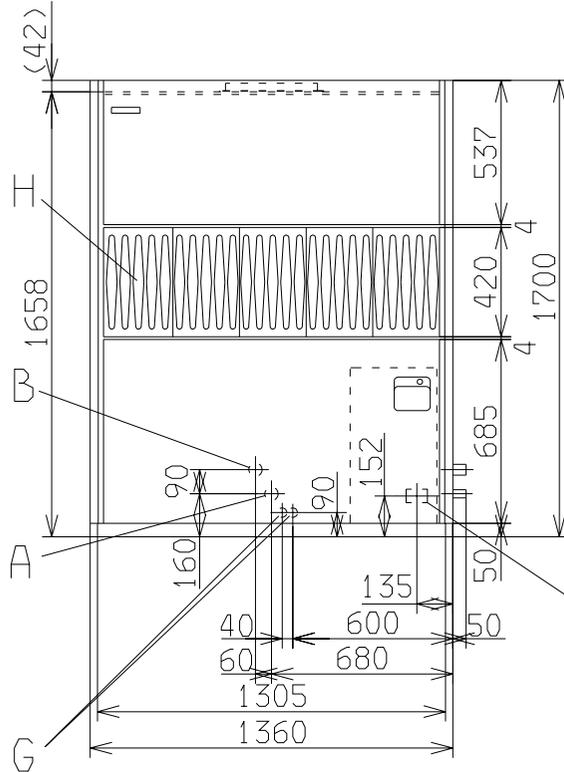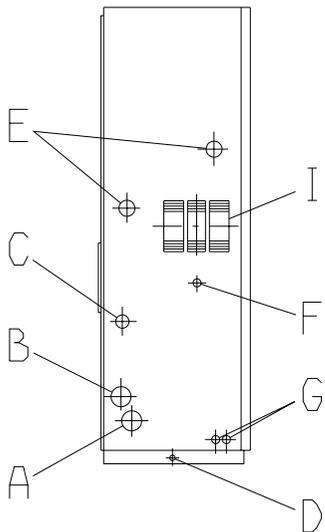

Z (後面)

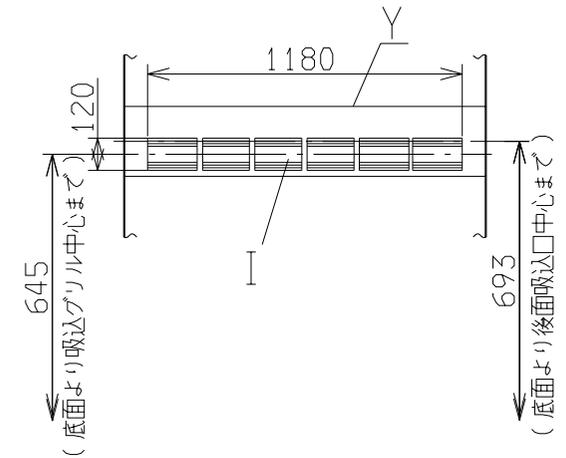

適用機種	
形式	ASP300F
発行者	名称 外形図
北川	図番 PAA001Z631
021227	訂 符 業 別