
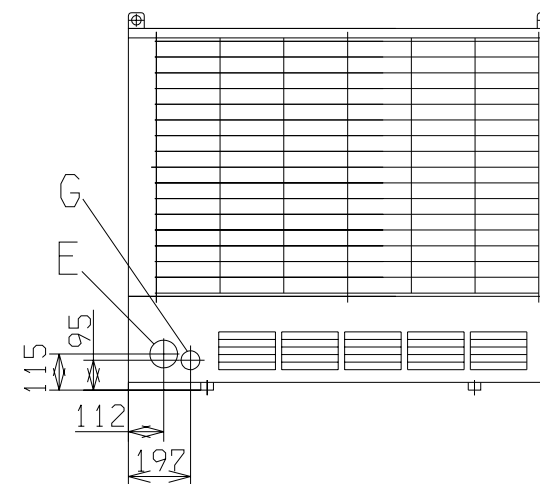
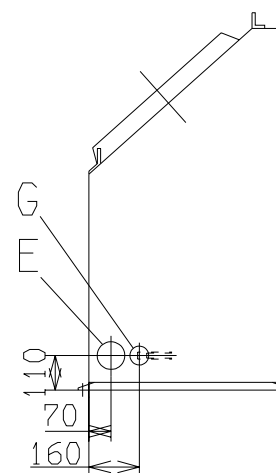
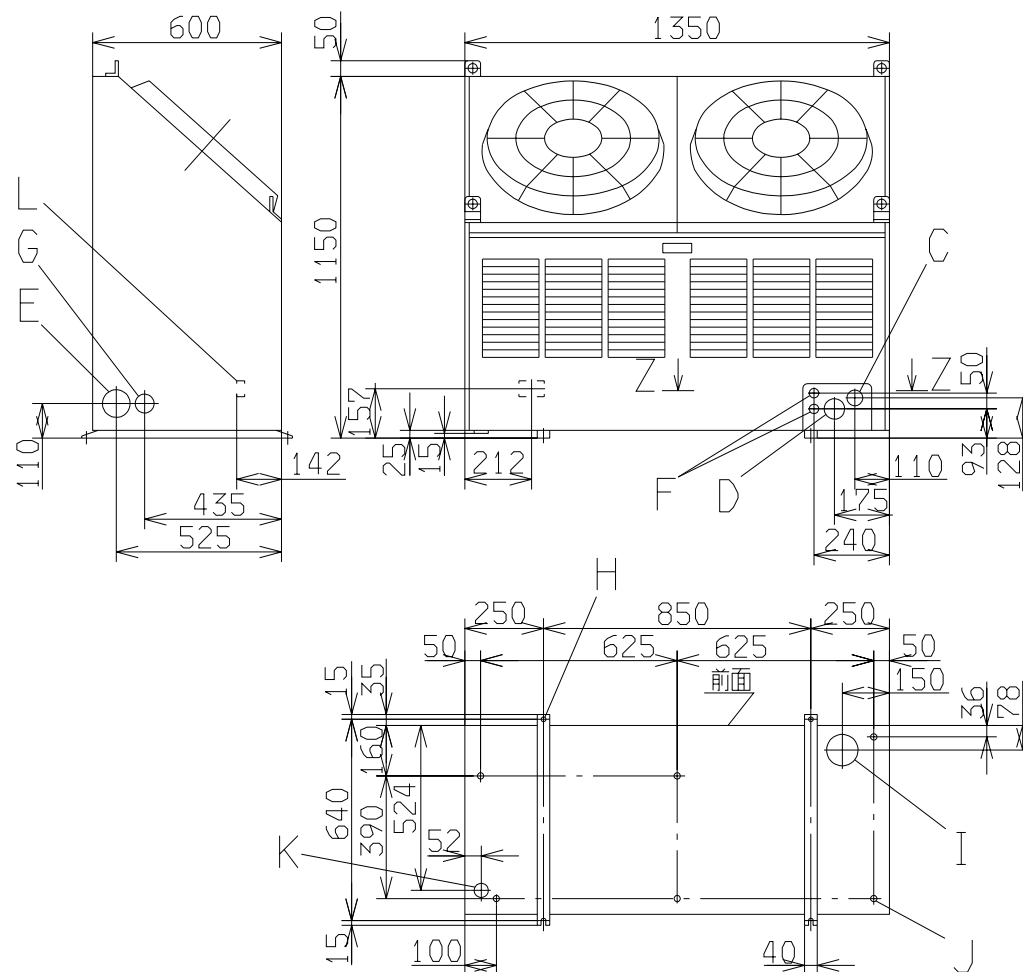


据付スペース

(単位: mm)

寸法	据 付 例		
	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	0	500	500
L3	200	200	200
L4	500	0	500

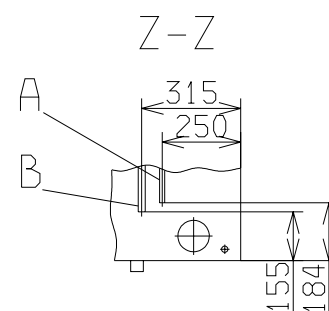

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください(ビス用)。
 (5) 装置銘板は正面下方についています。

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) $\phi 15.88$
B	冷媒ガス配管(ろう付) $\phi 25.4$
C	冷媒液配管取出口 $\phi 50$
D	冷媒ガス配管取出口 $\phi 65$
E	冷媒配管取出口 $\phi 88$
F	電線取入口 $\phi 30$
G	電線取入口 $\phi 60$
H	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
I	下抜き配管・配線用穴 $\phi 100$
J	ドレン排水用穴 $\phi 20, 6ヶ所$
K	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45$
L	電源端子台

適用機種	AUCSP300F	
形 式	AUCP300F	
発行者	名 称	外形図
北川	図 番	PCD000Z431
021227	訂 符	業 別
		1/1