





据付スペース

(単位: mm)

寸法	据 付 例		
	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	0	500	500
L3	200	200	200
L4	500	0	500

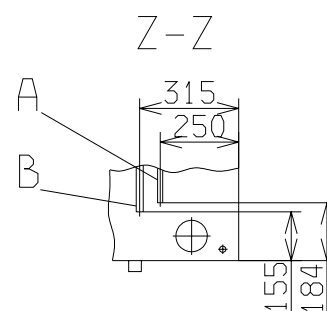

記号	内 容	
A	冷媒液配管(ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管(ろう付)	φ22.22
C	冷媒液配管取出口	φ50
D	冷媒ガス配管取出口	φ65
E	冷媒配管取出口	φ88
F	電線取入口	φ30
G	電線取入口	φ60
H	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
I	下抜き配管・配線用穴	φ100
J	ドレン排水用穴	φ20, 6ヶ所
K	ドレン排水ホース用穴	φ45
L	電源端子台	

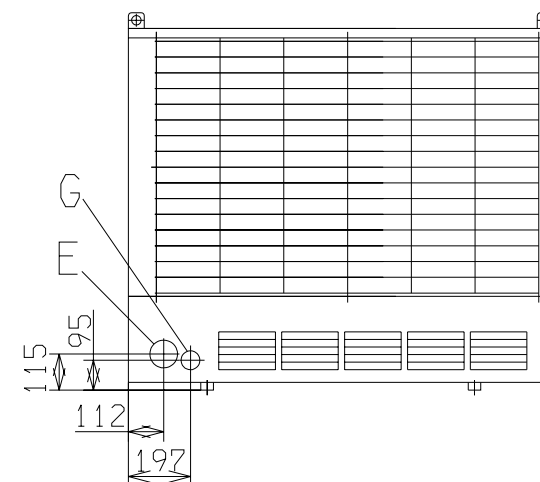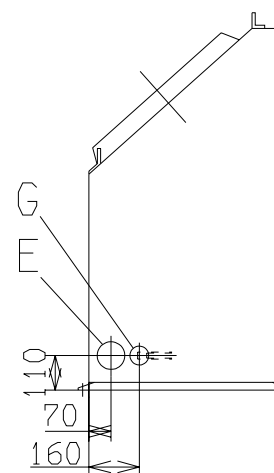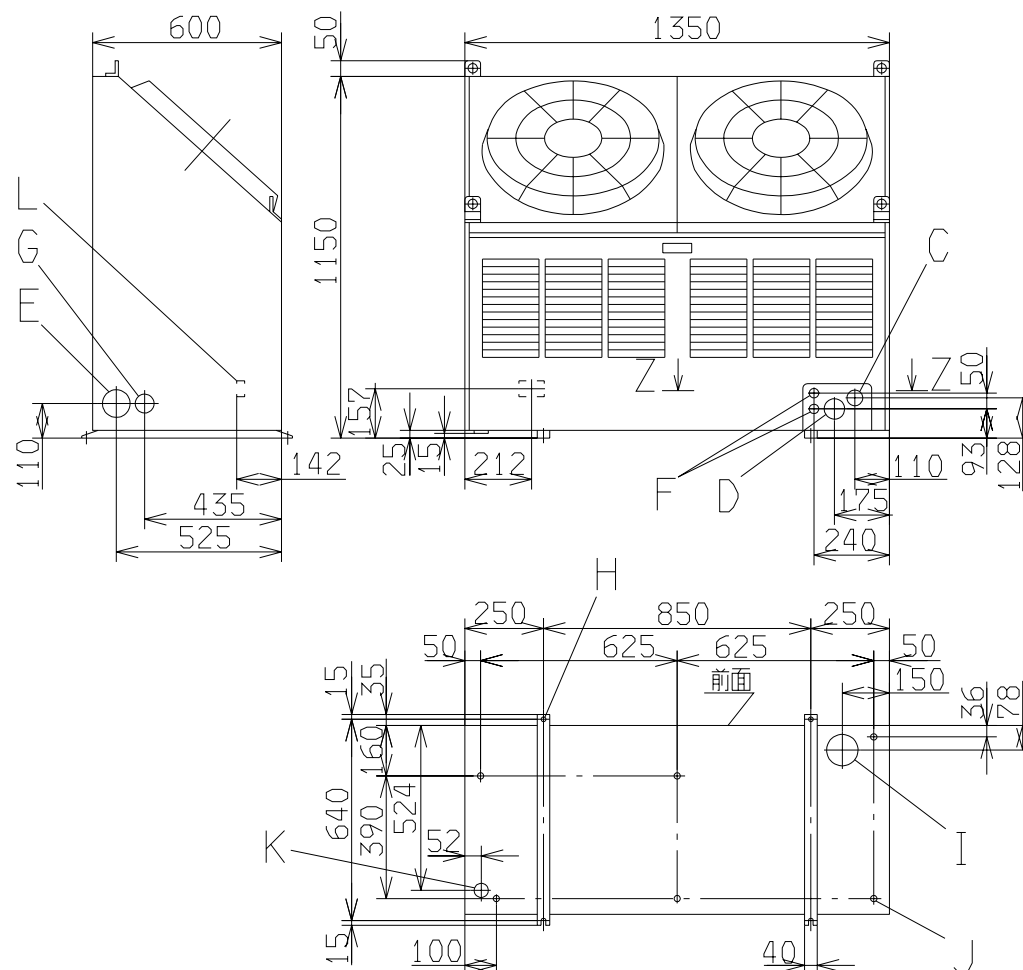

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください(ビス用)。
 (5) 装置銘板は正面下方についています。

適用機種		AUCSP224F	
形 式		AUCP224F	
発行者	名 称		
	外 形 図		
北川	図 番		訂 符 業 別
	02 2.8 PCD000Z418		 1