

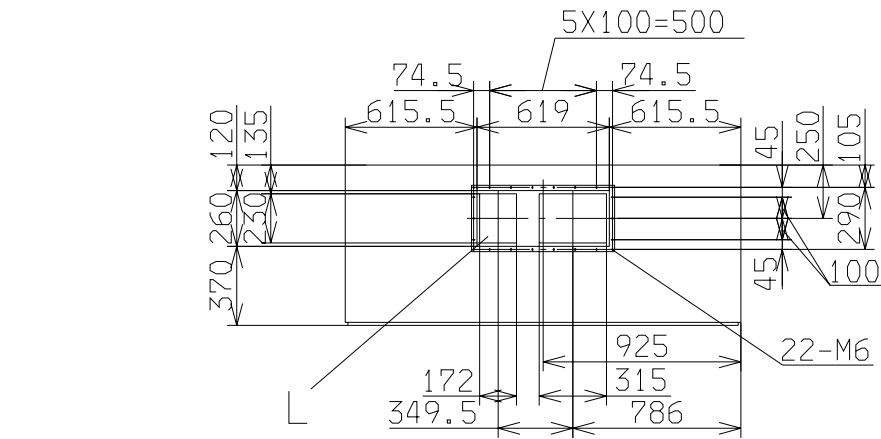
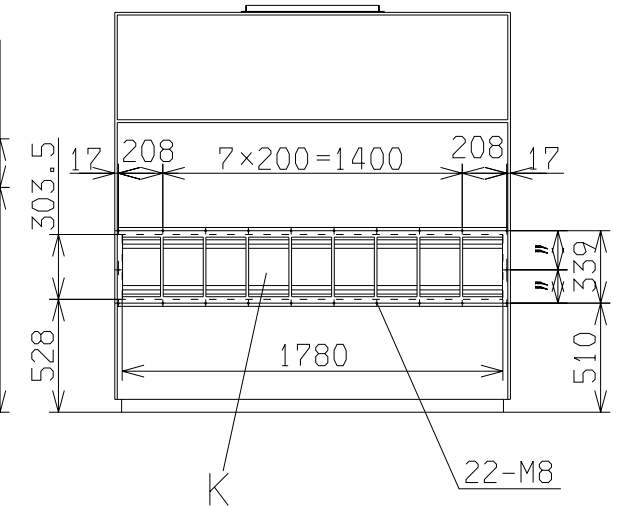
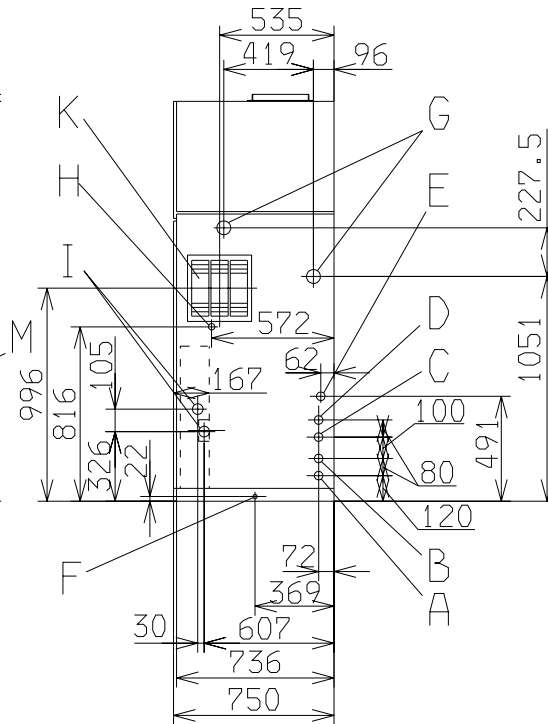


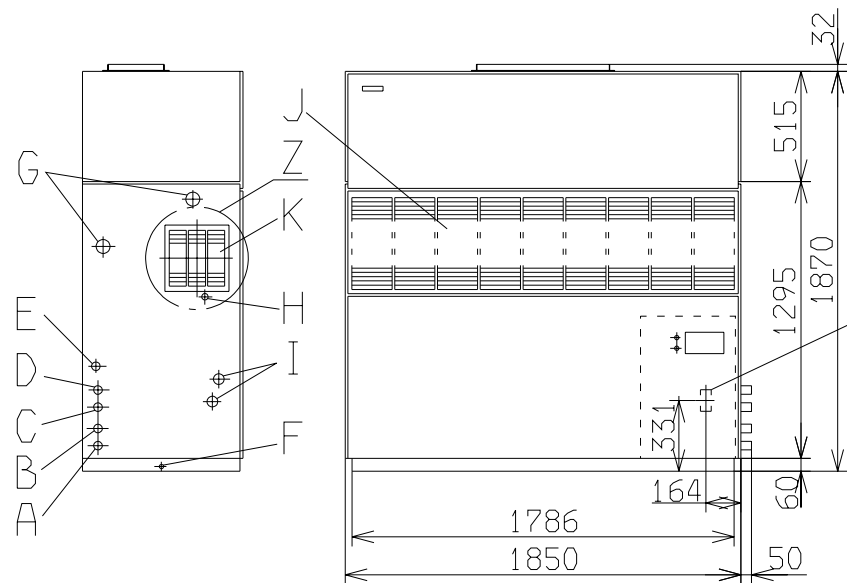

Z (側面詳細)

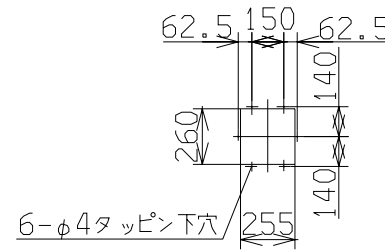

- 備考1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

記号	内 容	容
A	冷媒液配管No.1(ろう付)	φ15.88
B	冷媒ガス配管No.1(ろう付)	φ25.4
C	冷媒液配管No.2(ろう付)	φ15.88
D	冷媒ガス配管No.2(ろう付)	φ25.4
E	上部排水口	25A(メス)
F	下部排水口	20A(メス)
G	加熱器接続口	φ65(外板穴)
H	加湿器接続口	φ30(外板穴)
I	電線取入口	φ50(外板穴)
J	吸込口	
K	吸込口兼外気取入口	
L	吹出口	ダクトフランジ付
M	電源端子台	

適用機種	
形 式	ASP600F
発行者	名 称 外 形 図
北川	図 番
021227	PAB000Z785
訂 符 業 別	
1/1	