



3.6.4 冷媒配管系統図

ASJ224F , 300F

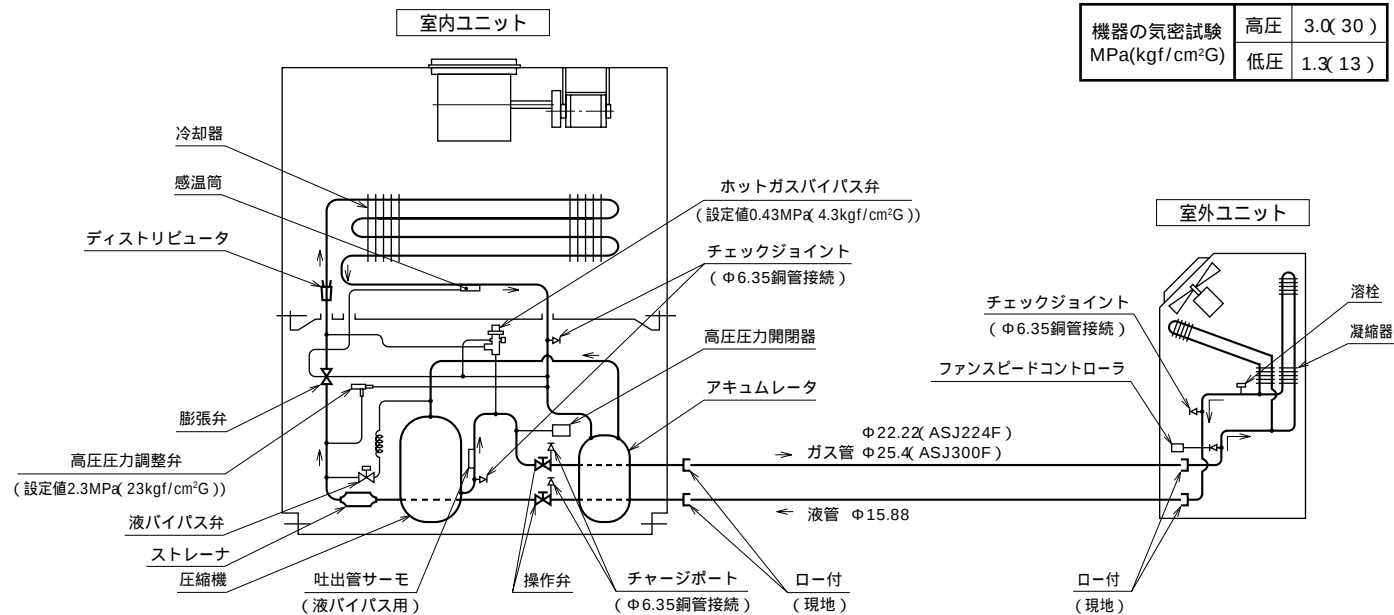

ASJ450F , 600F

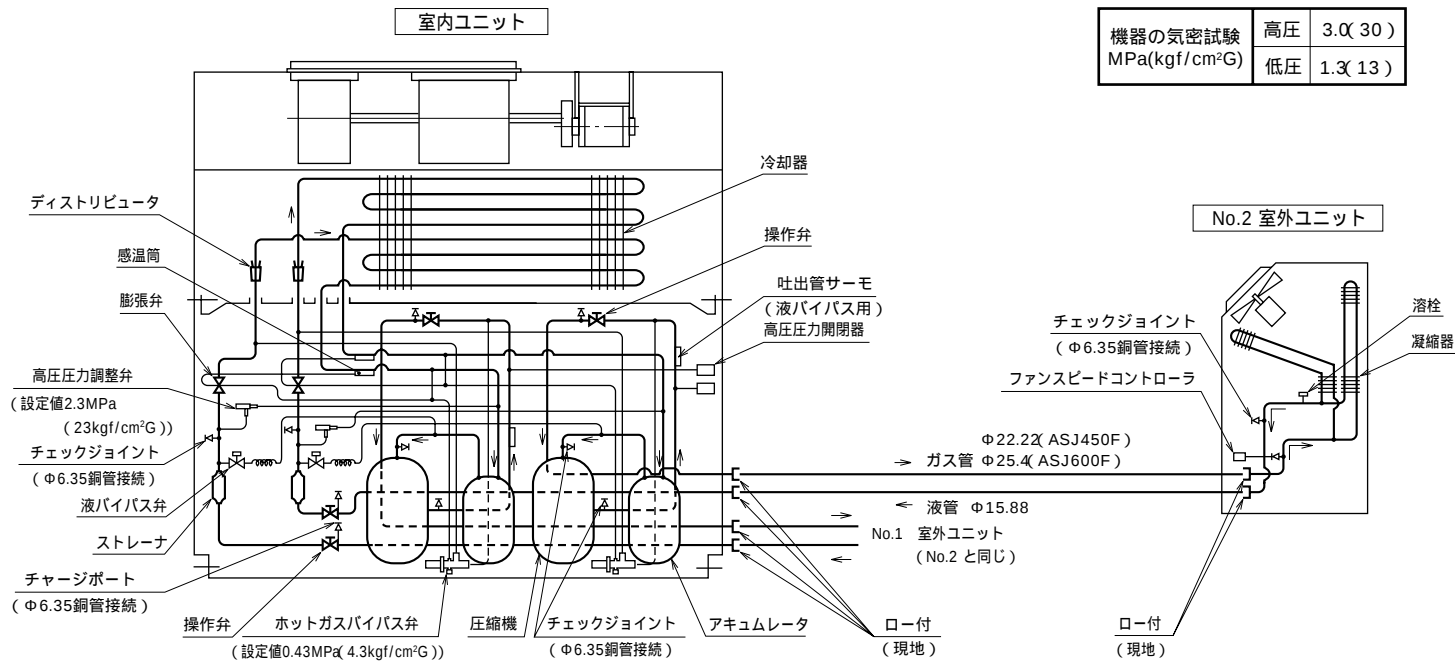

冷媒量 (配管距離の制限値は253ページをご覧ください)

単位: kg

形式	基準冷媒封入量 ⁽¹⁾	接続配管 1 m 当りの封入量	工場出荷時の冷媒封入量	
			室内ユニット	室外ユニット
ASJ224F	7.1	0.2	8.1	(4) ホールディング チャージ
ASJ300F	7.9		8.9	
ASJ450F	6.7 (1系統当り)		7.7 (1系統当り)	
ASJ600F	7.8		8.8	

- 注(1) 基準冷媒封入量は冷媒配管長さ0mのときの数値を示します。
(2) 冷媒は、接続配管5m分が工場出荷時封入されており、5mを超える場合は下記により追加封入してください。
追加封入量 = (全長 - 5m) × 接続配管1m当りの追加封入量
(3) 施工時冷媒漏れを起こした場合は下記の所要冷媒量を改めてチャージしてください。
所要冷媒量 = 基準冷媒封入量 + 接続配管片道長さ(m) × 1m当りの封入量
(4) ホールディングチャージとは、空気が入らぬよう少量の冷媒を封入していることです。