

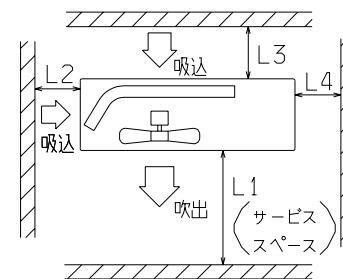
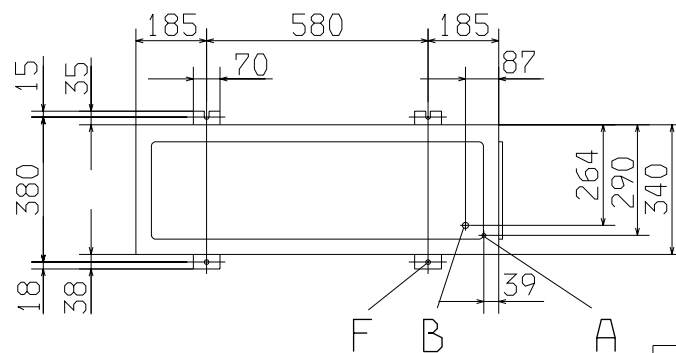
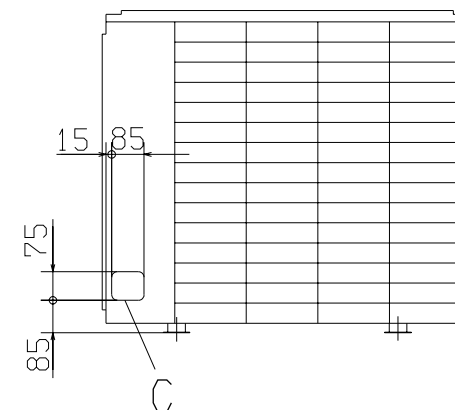
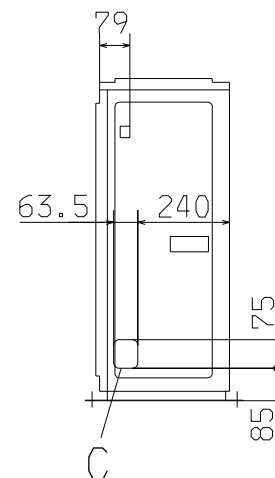


記号	内 容	
A	冷媒液配管(フレア接続)	φ9.52X0.8
B	冷媒ガス配管(フレア接続)	φ15.88X1.0
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20, 3ヶ所
E	下抜き配管・配線用穴	
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
G	電源端子台	

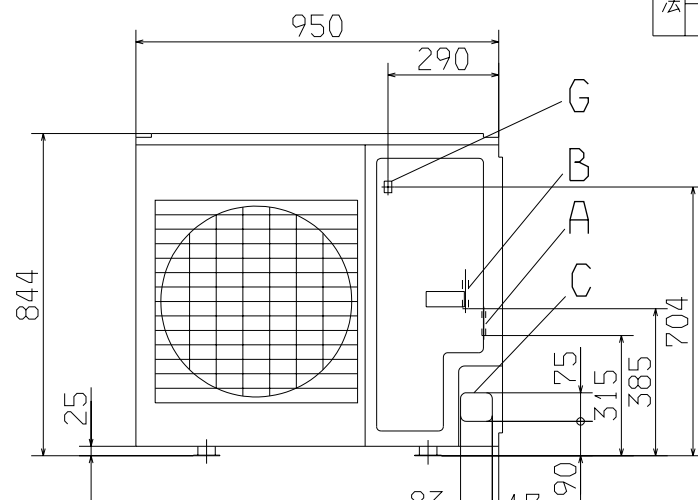

据付スペース (単位: mm)

寸 法		据 付 例		
		I	II	III
法	L1	開放	開放	500
	L2	300	0	開放
	L3	100	150	100
	L4	0	0	0

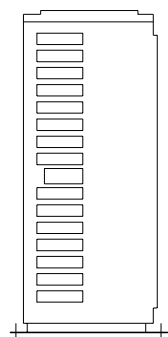

- 注(1). 四面障壁は不可です。
 (2). ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。
 (3). 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4). ユニツト上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5). 装置銘板は正面下方に付いています。

適用機種	AUCSJ80		
形 式	AUCJ80		Ⓜ
発行者	名 称 外 形 図		
加藤	図 番	訂 符	業 別
941012	PCC000Z192	1	1