
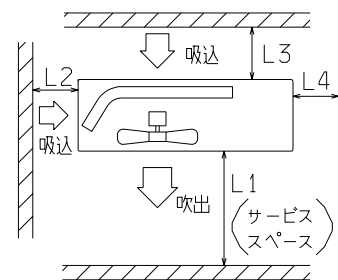
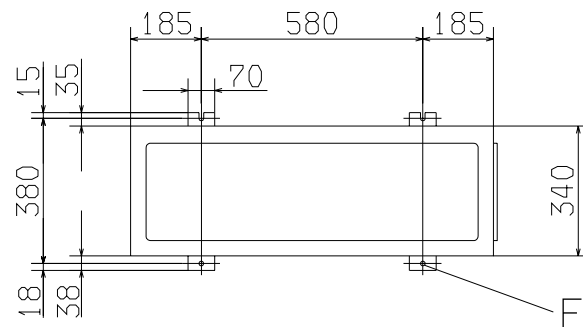






付属冷媒ガス側配管接続後の寸法
(平面図)

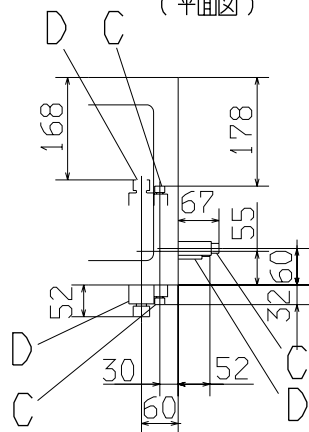

据付スペース

(単位: mm)

寸法	据 付 例		
	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	300	0	開放
L3	150	300	150
L4	0	0	0

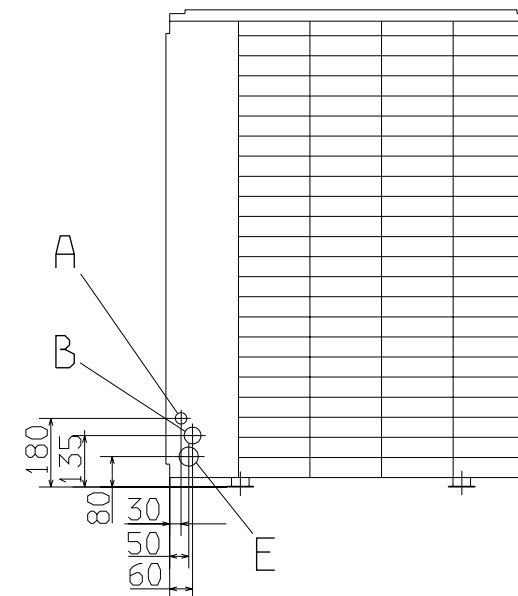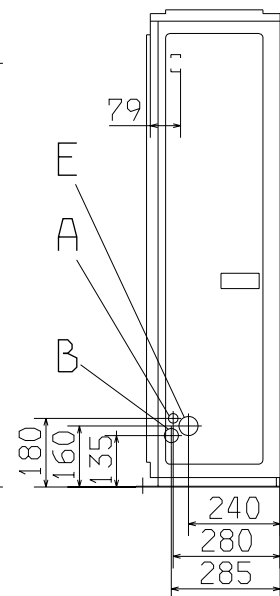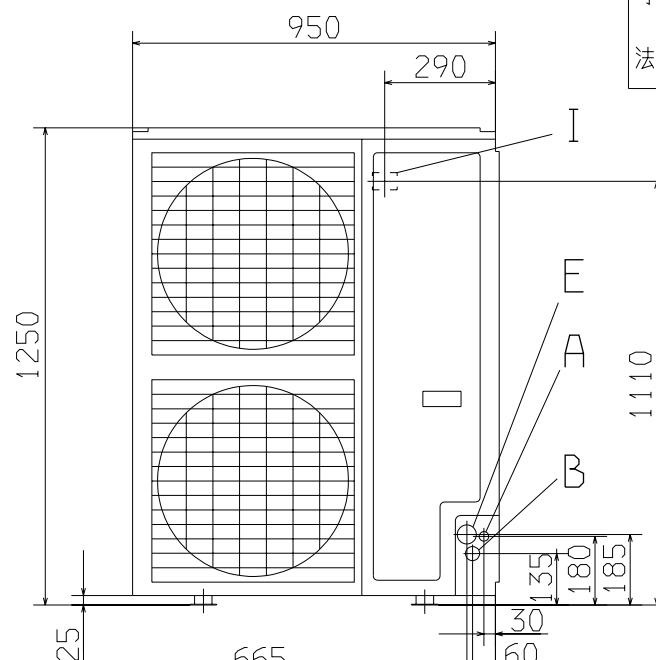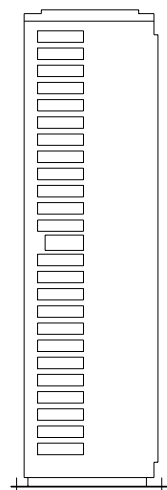

- 注(1)。四面障壁は不可です。
 (2)。ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (3)。強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4)。ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5)。装置銘板は正面下方に付いています。

記号	内 容
A	冷媒液配管取出口(外板穴) 前・右側面φ25、後φ30
B	冷媒ガス配管取出口(外板穴) 前・右側面φ37、後φ44
C	付属冷媒液配管(フレア接続) φ9.52X0.8
D	付属冷媒ガス配管(フレア接続) φ15.88X1.0
E	電線取入口 φ50(外板穴)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	下抜き配管・配線用穴
H	ドレン排水用穴 φ20、3ヶ所
I	電源端子台

適用機種	AUCSJ112.140		
形 式	AUCJ112.140		
発行者	名 称	外形図	
加藤	図 番	941012	PCC000Z193
	訂 符		業 別
			1/1