





据付スペース

(単位: mm)

| 寸法 | 据 付 例 |     |     |
|----|-------|-----|-----|
|    | I     | II  | III |
| L1 | 開放    | 開放  | 500 |
| L2 | 0     | 500 | 500 |
| L3 | 200   | 200 | 200 |
| L4 | 500   | 0   | 500 |

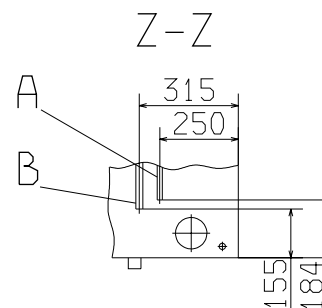

| 記号 | 内 容         |            |
|----|-------------|------------|
| A  | 冷媒液配管(ろう付)  | φ15.88X1.0 |
| B  | 冷媒ガス配管(ろう付) | φ25.4X1.2  |
| C  | 冷媒液配管取出口    | φ50        |
| D  | 冷媒ガス配管取出口   | φ65        |
| E  | 冷媒配管取出口     | φ88        |
| F  | 電線取入口       | φ30        |
| G  | 電線取入口       | φ60        |
| H  | アンカボルト用穴    | M10用4ヶ所    |
| I  | 下抜き配管・配線用穴  | φ100       |
| J  | ドレン排水用穴     | φ20, 6ヶ所   |
| K  | ドレン排水ホース用穴  | φ45        |
| L  | 電源端子台       |            |

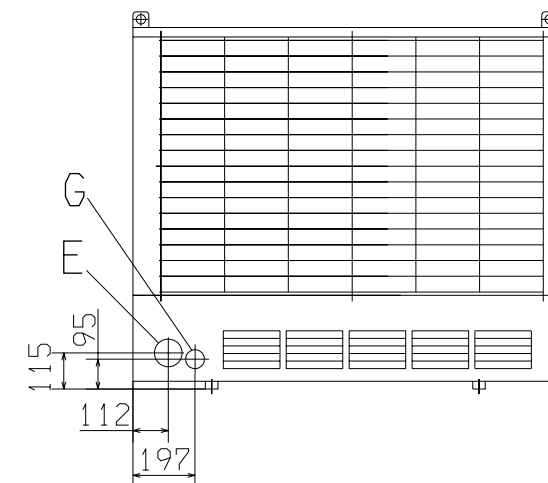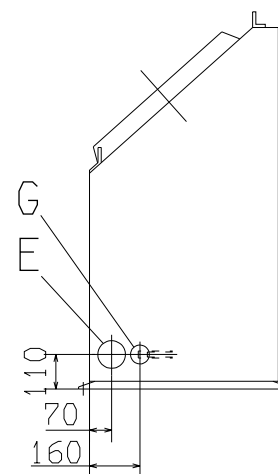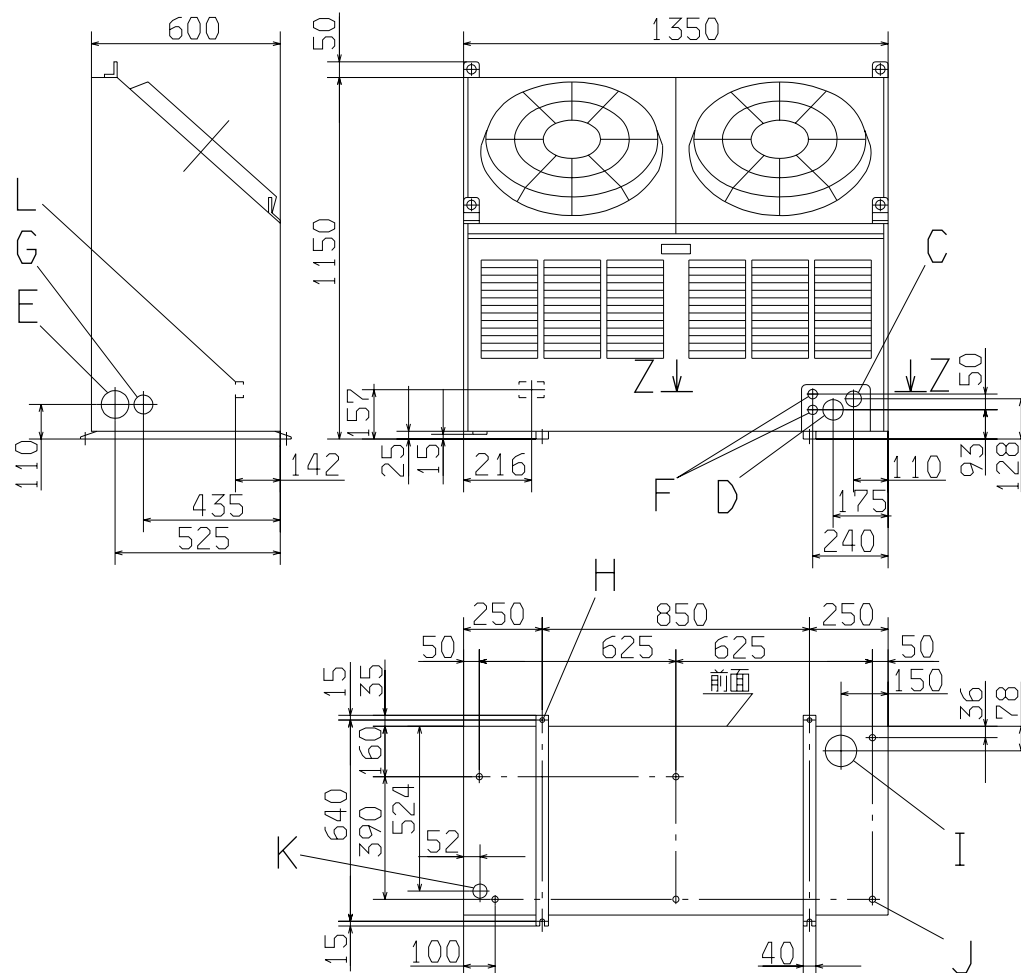

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。  
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。  
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。  
 (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください(ビス用)。  
 (5) 装置銘板は正面下方についています。

|      |          |                   |
|------|----------|-------------------|
| 適用機種 | AUCSJ280 |                   |
| 形 式  | AUCJ280  | 図 像               |
| 発行者  | 名 称      | 外 形 図             |
| 加藤   | 図 番      | 941012 PCD000Z317 |
|      | 訂 符      | 業 別               |
|      |          | 1/1               |