
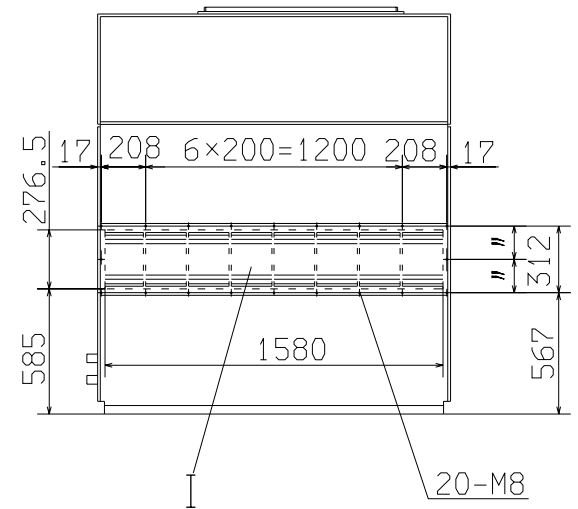
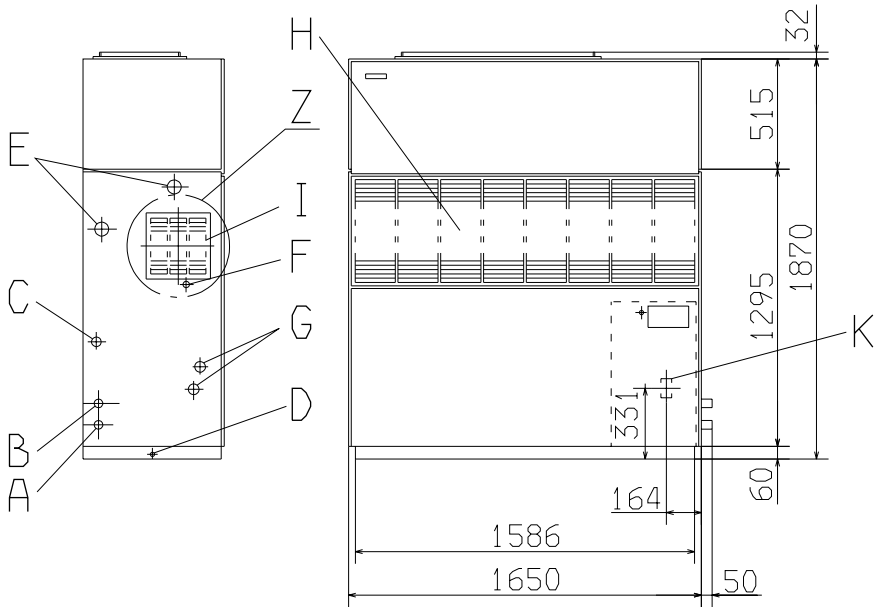
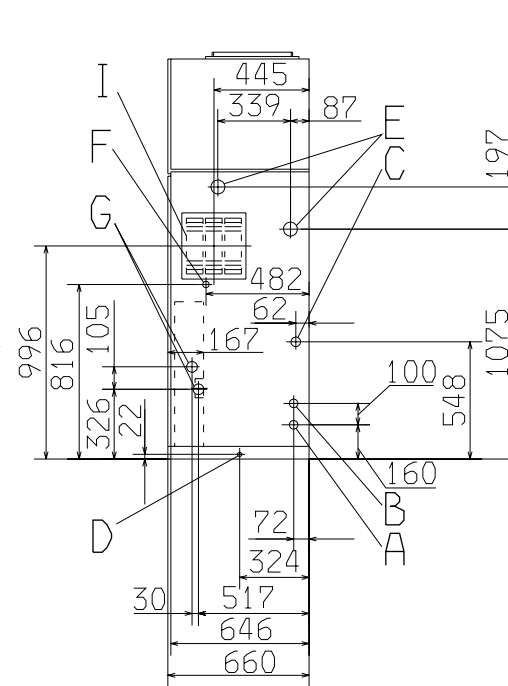
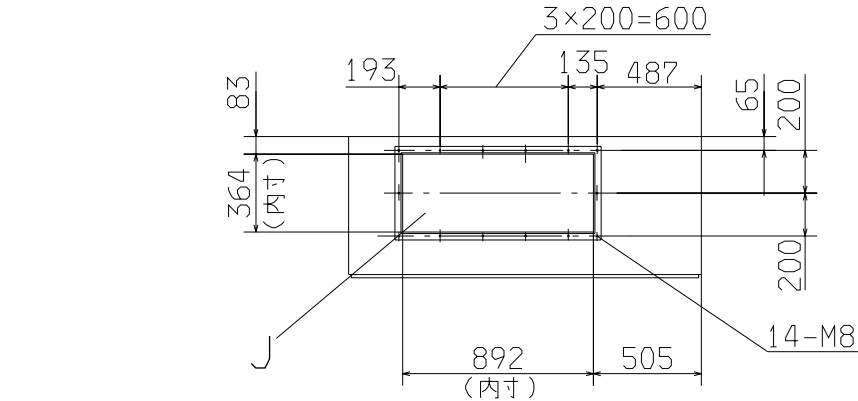


| 記号 | 内           | 容          |
|----|-------------|------------|
| A  | 冷媒液配管(ろう付)  | φ19.05X1.0 |
| B  | 冷媒ガス配管(ろう付) | φ28.58X1.4 |
| C  | 上部排水口       | 25A(メス)    |
| D  | 下部排水口       | 20A(メス)    |
| E  | 加熱器接続口      | φ65(外板穴)   |
| F  | 加湿器接続口      | φ30(外板穴)   |
| G  | 電線取入口       | φ50(外板穴)   |
| H  | 吸込口         |            |
| I  | 吸込口兼外気取入口   |            |
| J  | 吹出口         | ダクトフランジ付   |
| K  | 電源端子台       |            |

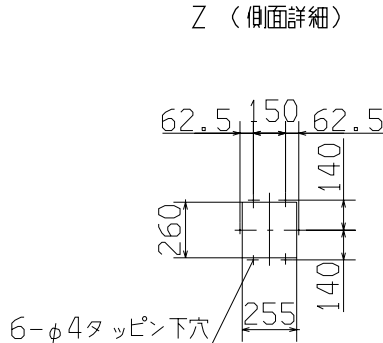

- 注) 1. 機械本体と基礎面の間には防振パッドをご使用下さい。  
2. サービススペースは前面1.0m以上取ってください。  
3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼り付けてあります。

|            |  |                                                                                       |         |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 適用機種       |  |                                                                                       |         |
| 形式         |  | ASJ400AV                                                                              |         |
| 発行者        |  |  |         |
| 北川         |  | 外形図                                                                                   |         |
| 9812 1     |  | 図番                                                                                    | 訂 符 業 別 |
| PAB000Z662 |  |                                                                                       | 1/1     |