



3.10.2 使用範囲

形 式		DPJ170K	DPJ250K	DPJ335K
項 目		DPJ170K ₂	DPJ250K ₂	DPJ335K ₂
吸込空気湿球温度(WB)	上 限	各能力特性をご覧ください。		
	下 限			
水 量 限 界 (ℓ/min)	上 限	65	97	117
	下 限	20	28	38
風 量 限 界 (m ³ /min)	上 限	58	88	117
	下 限	37	47	63
凝 縮 温 度 ()	上 限	50		
	下 限	30 (中間期は35 以上が望ましい)		
冷却水圧力 ⁽²⁾ MPa(kgf/cm ² G)		常用1.0 (10),最大1.3 (13)		
圧 縮 機 類 停 止 時 間	1 サイクル時間 (停止～停止又は始動～始動)	min		
	停 止 時 間			
電 源 電 圧	電 圧 変 動	定格電圧の±10%以内		
	始動時の電圧降下	定格電圧の15%以内		
	相間アンバランス	3%以内		

注 (1) 高耐圧仕様として常用1.3(13)MPa(kgf/cm²G),
最大1.5(15)MPa(kgf/cm²G)が可能です。
別途ご相談ください。

3.10.3 外 形 図


DPJ170K , 170K₂

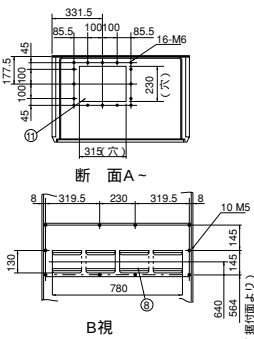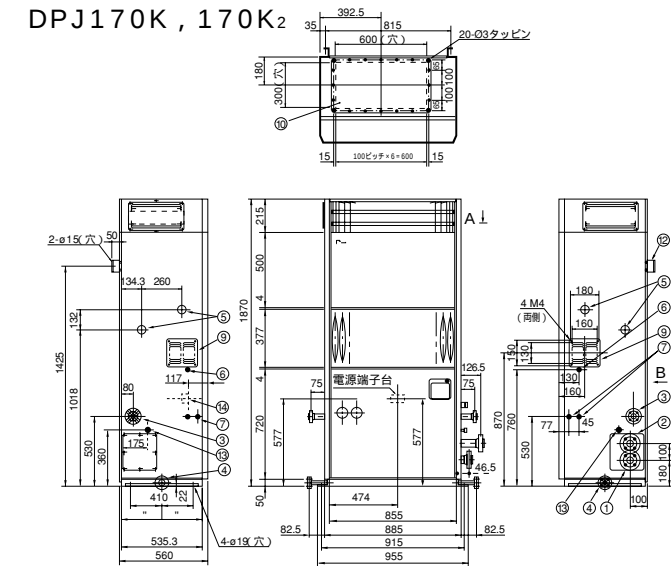


記号	名 称	寸 法
1	冷 却 水 入 口	40A
2	冷 却 水 出 口	40A
3	上 部 排 水 口	25A
4	下 部 排 水 口	15A
5	加熱コイル接続口	Ø60
6	加湿器接続口	Ø30
7	電 源 取 入 口	Ø35
8	吸 込 口	
9	吸込兼外気取入口	
10	ダクト接続口	
11	ダクト接続口	
12	転倒防止金具	
13	安全弁接続口	Ø401/2銅管フレアナット付
14	電 源 端 子 台	

注(1) 記号③～⑦, ⑨, ⑫, ⑬は両側板左右対称に設けてあります。
(2) 印は外板穴径を示します。
(3) 記号⑦には電源用金具(JIS F8801 - A25b) が付属しています。
(4) ①～④の配管接続口は合フランジ付です。
(5) サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
備考 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。


DPJ250K , 250K₂ , 335K , 335K₂
()内はDPJ335K , 335K₂の異なる点を示します。

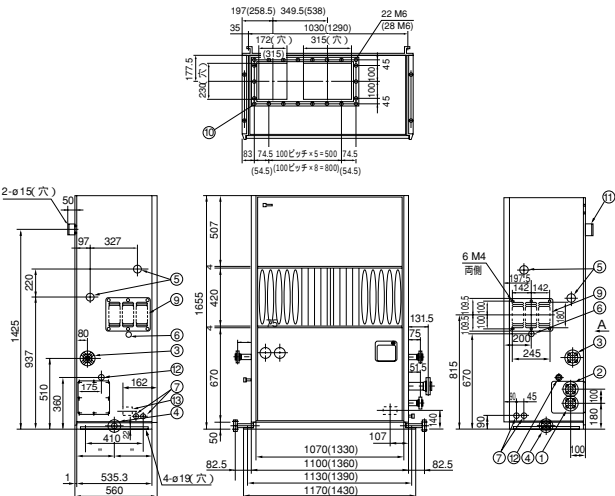

A視詳細
DPJ250K, 250K₂



DPJ335K, 335K₂



記号	名 称	寸 法
1	冷 却 水 入 口	40A
2	冷 却 水 出 口	40A
3	上 部 排 水 口	25A
4	下 部 排 水 口	15A
5	加熱コイル接続口	Ø60
6	加湿器接続口	Ø30
7	電 源 取 入 口	Ø30
8	吸 込 口	
9	吸込兼外気取入口	
10	ダクト接続口	
11	転倒防止金具	
12	安全弁接続口	Ø401/2銅管フレアナット付
13	電 源 端 子 台	

注(1) 記号③～⑦, ⑪, ⑫は両側板左右対称に設けてあります。
(2) 印は外板穴径を示します。
(3) 記号⑦には電源用金具(JIS-F8801-A25b) が付属しています。
(4) ①～④の配管接続口は合フランジ付です。
(5) サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
備考 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。