


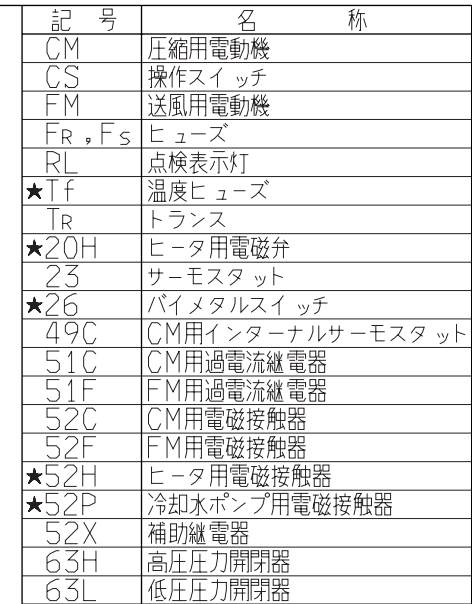

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. --- は現地配線を示します。
3. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。
4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
5. 冷却水ポンプとインターロックする場合
端子⑤ ⑯間の短絡線〈J1〉をはずし、52Pの補助接点を接続してください。

適用機種			
形式 DPJ170K2			
発行者	名 称		
加藤	配線図		
940113	図 番 PDJ000Z092	訂 符	業 別 1/1