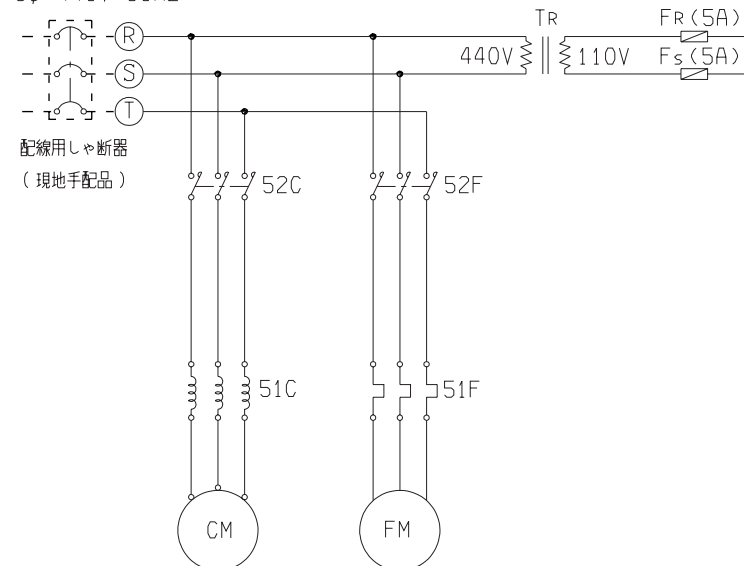
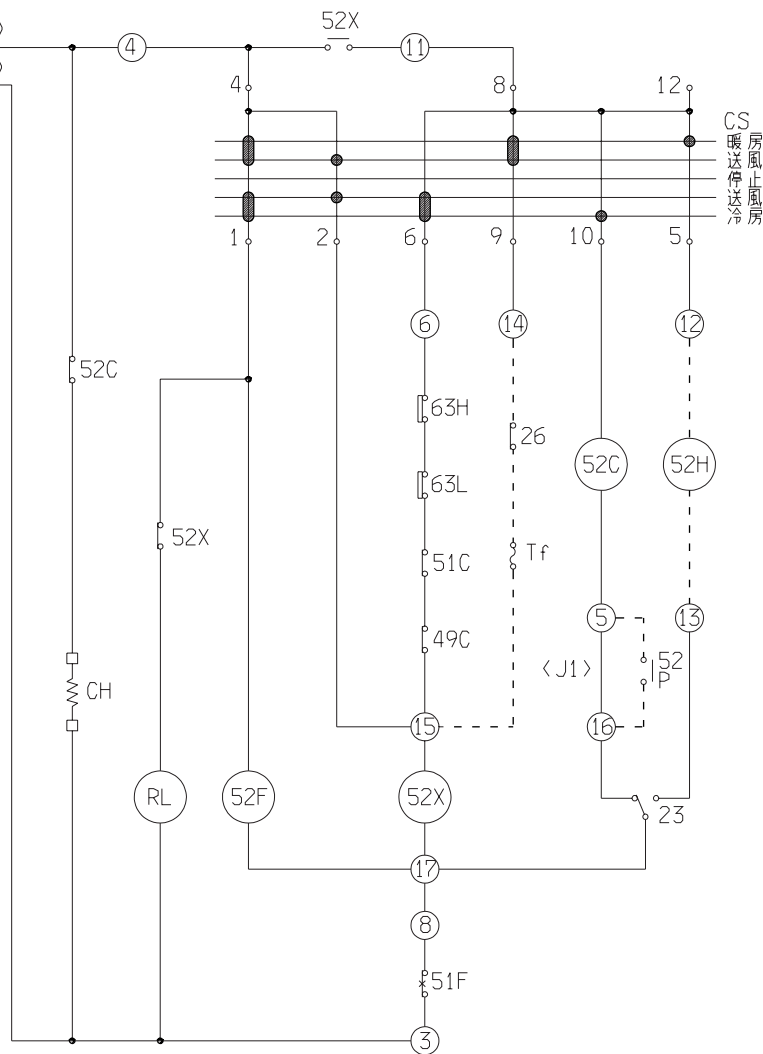


電源

3φ 440V 60Hz

配線用しゃ断器
(現地手配品)CS 暖房送風
停止
冷房

記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
Fr, Fs	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
Tr	トランス
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
51C	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
52X	補助継電器
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器

記事

- 記号★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
- は現地配線を示します。
- 暖房用電気ヒータを組込む場合
 - 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
 - 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。
- 温水、蒸気ヒータを組込む場合
 - 端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
- 冷却水ポンプとインターロックする場合
 - 端子⑤ ⑯間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。

適用機種	
形式	DPJ250K, 335K
発行者	名称
加藤	配線図
図番	PDJ000Z093
訂符	業別
940113	1/1