



5.1.8 能力特性

- (1) 加熱能力線図の外気温度は、相対湿度85%の時の乾球温度を示します。相対湿度が異なる場合は、355ページの「相対湿度補正線図」により係数を掛けてください。
- (2) 加熱能力は、空気熱交換器に霜がついていない場合ですので着霜による補正が必要です。外気温度による能力補正は355ページの「着霜時能力補正係数」により係数を掛けてください。



MCUP190H 冷却能力線図

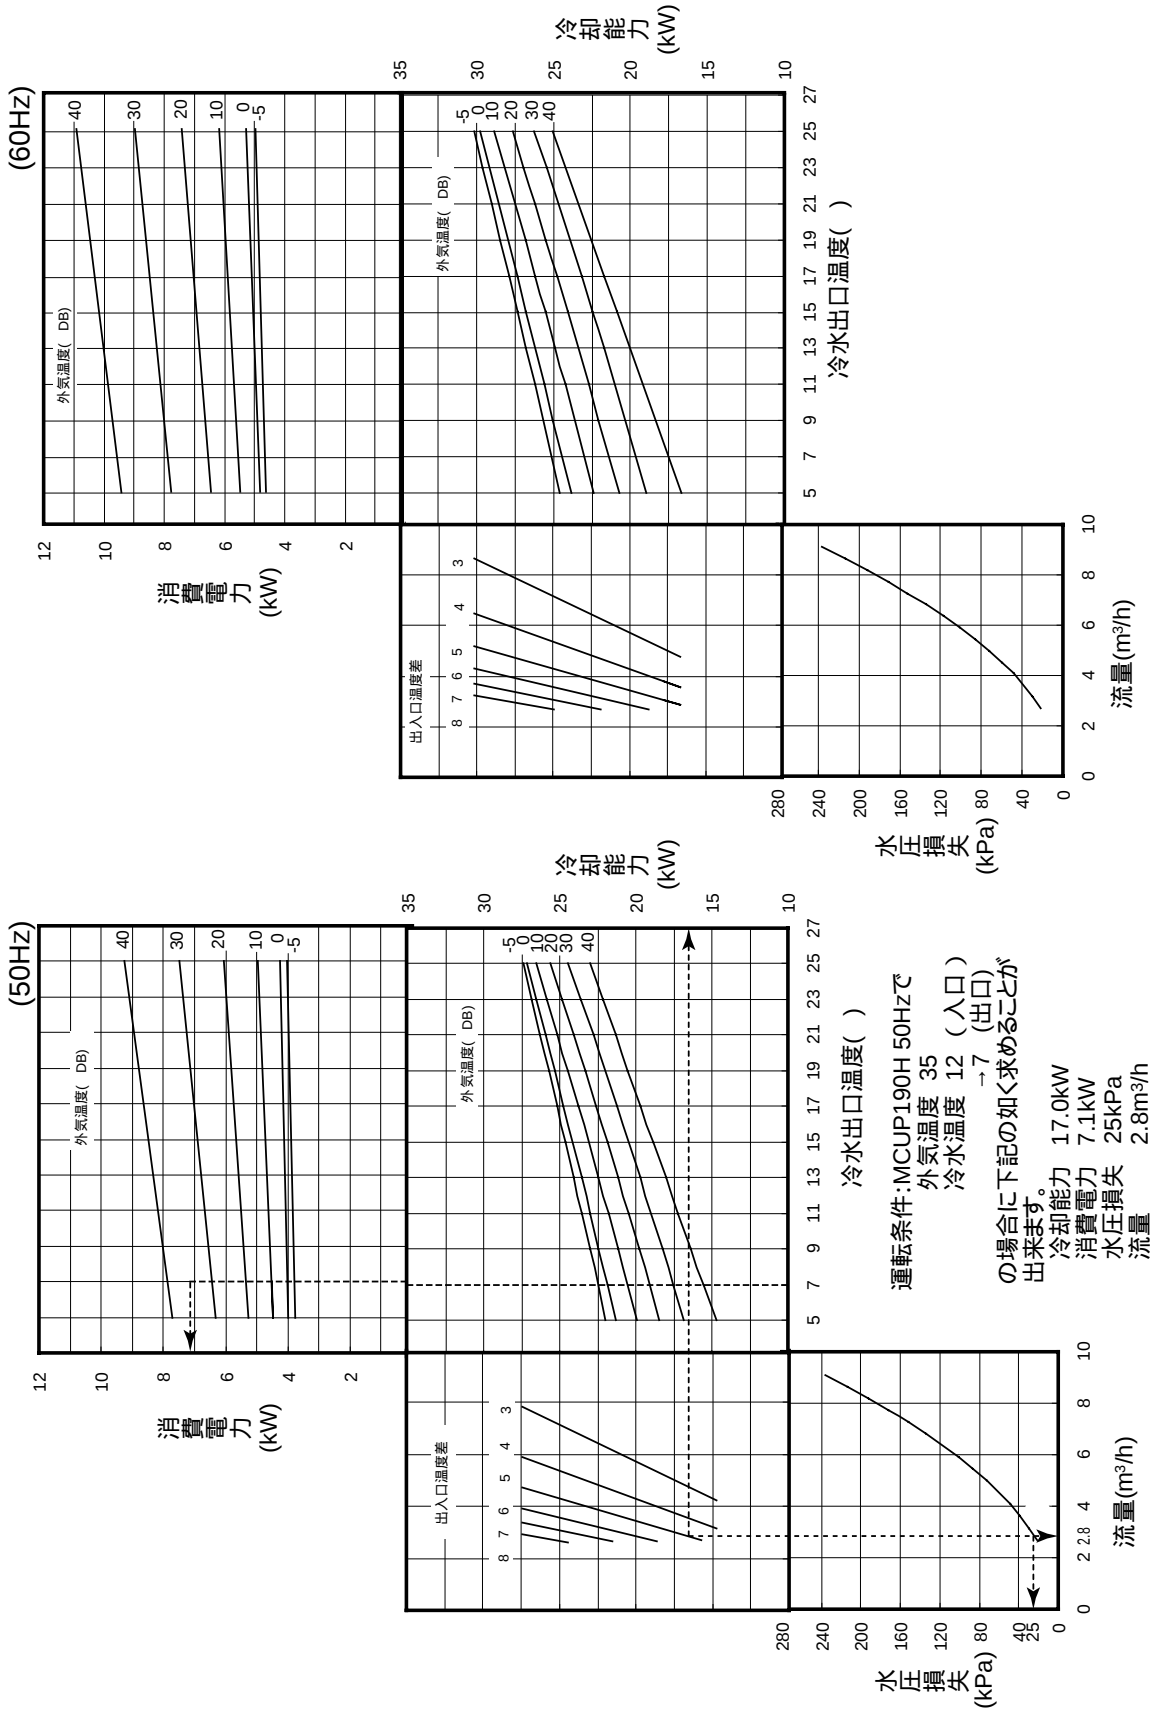


MCUP190H 加熱能力線図

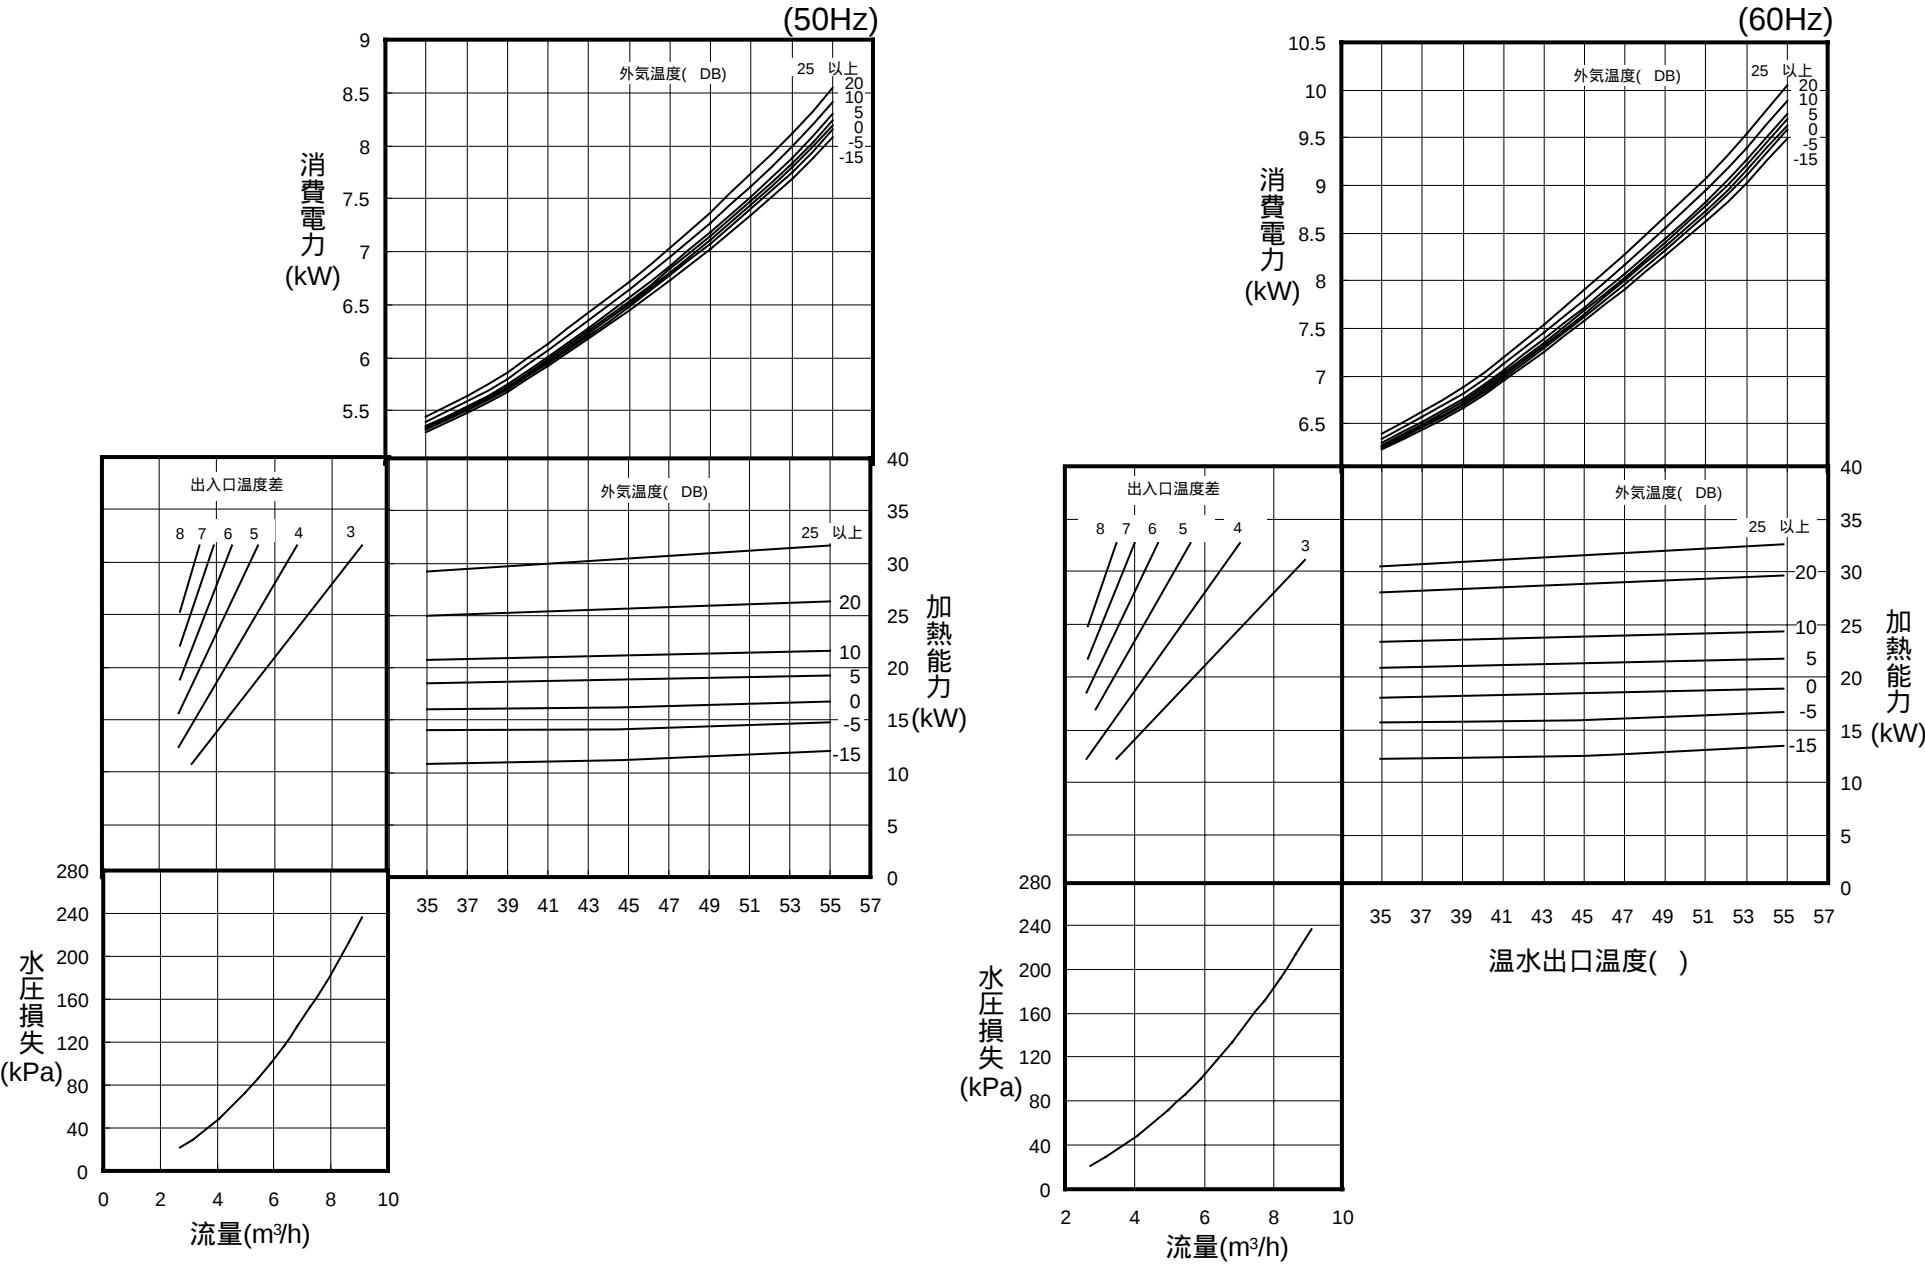


MCUP250H 冷却能力線図

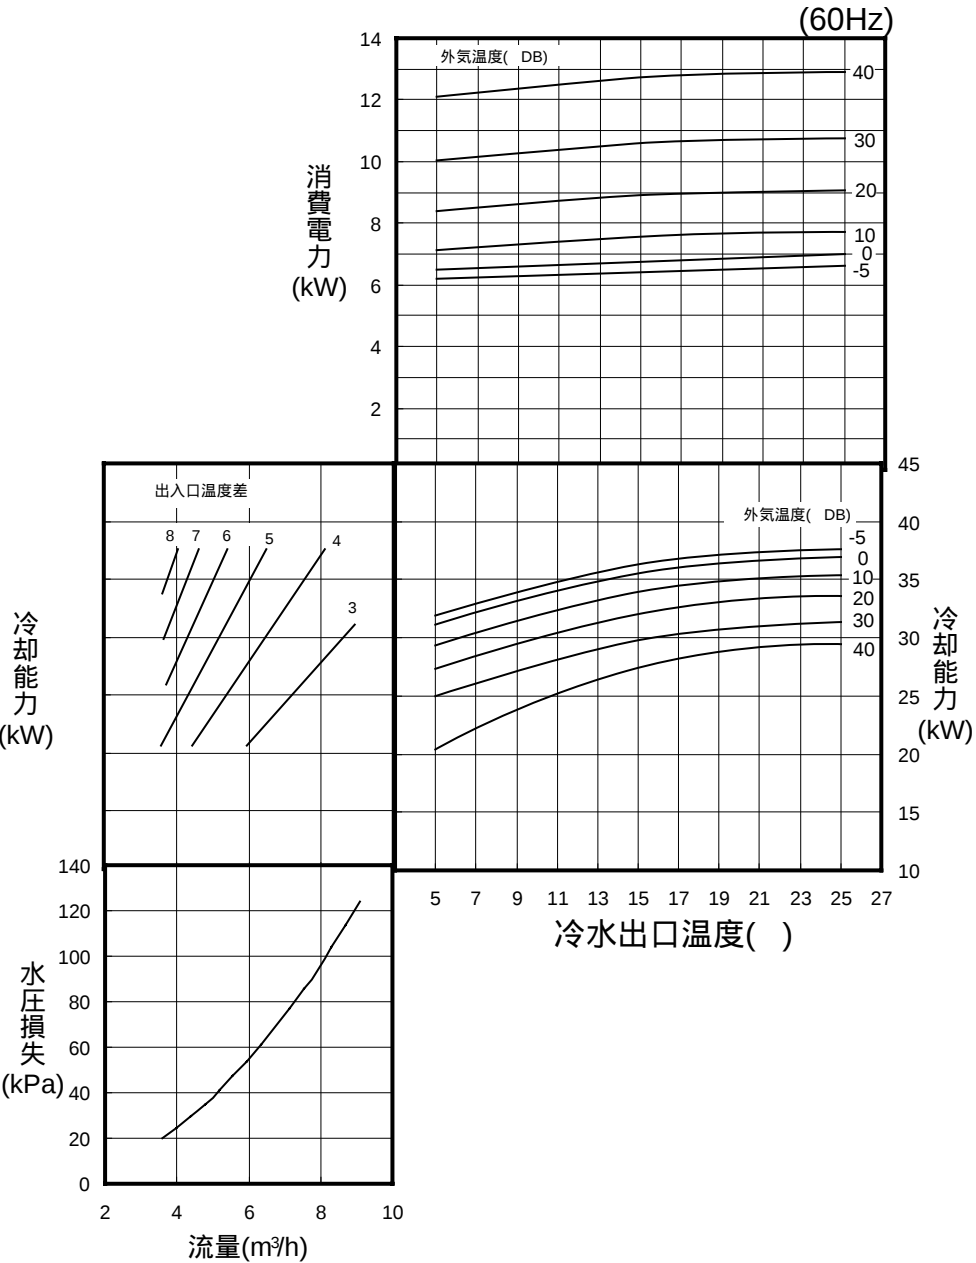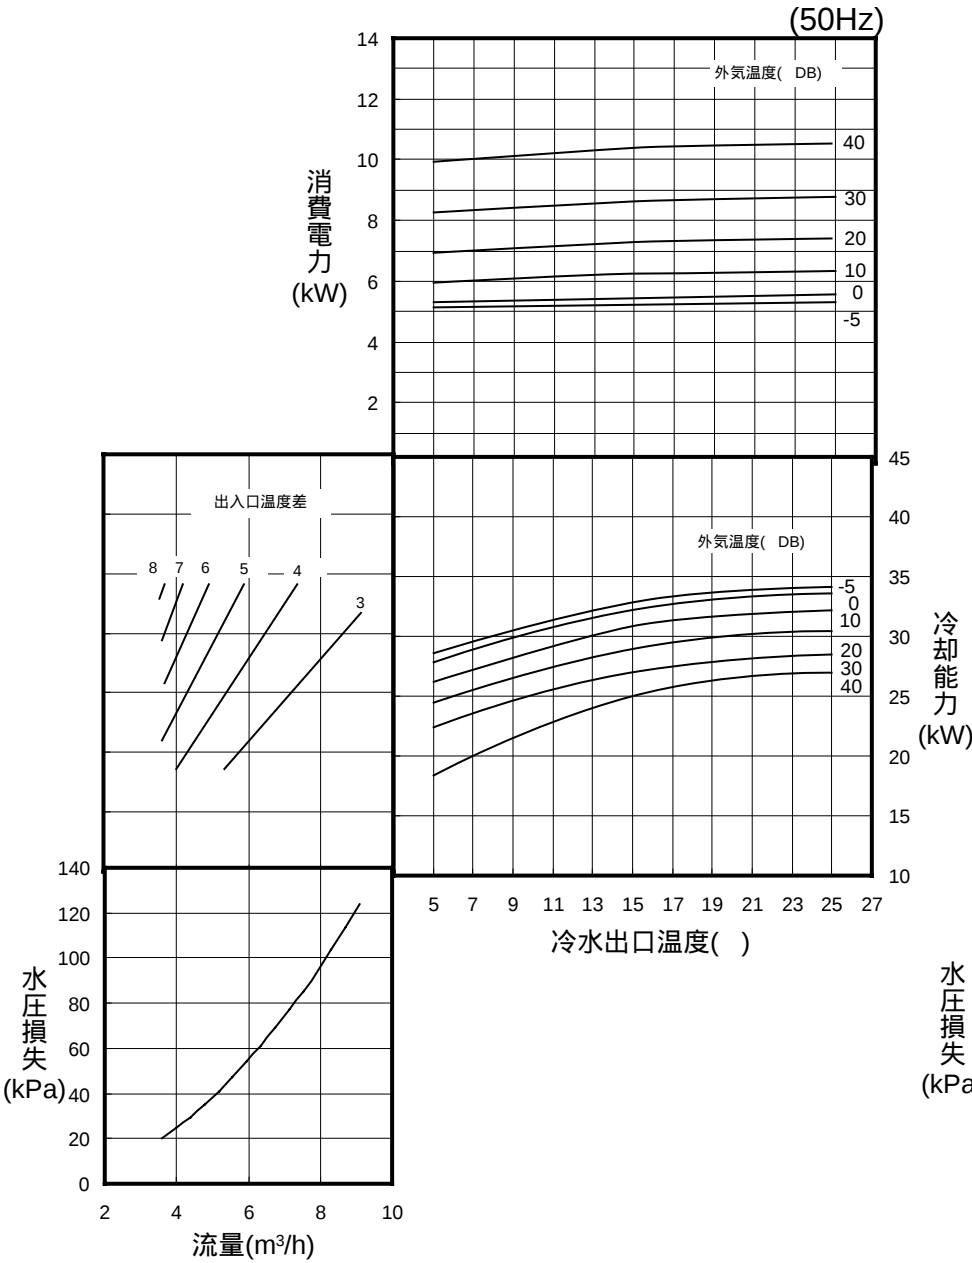



MCUP250H 加熱能力線図

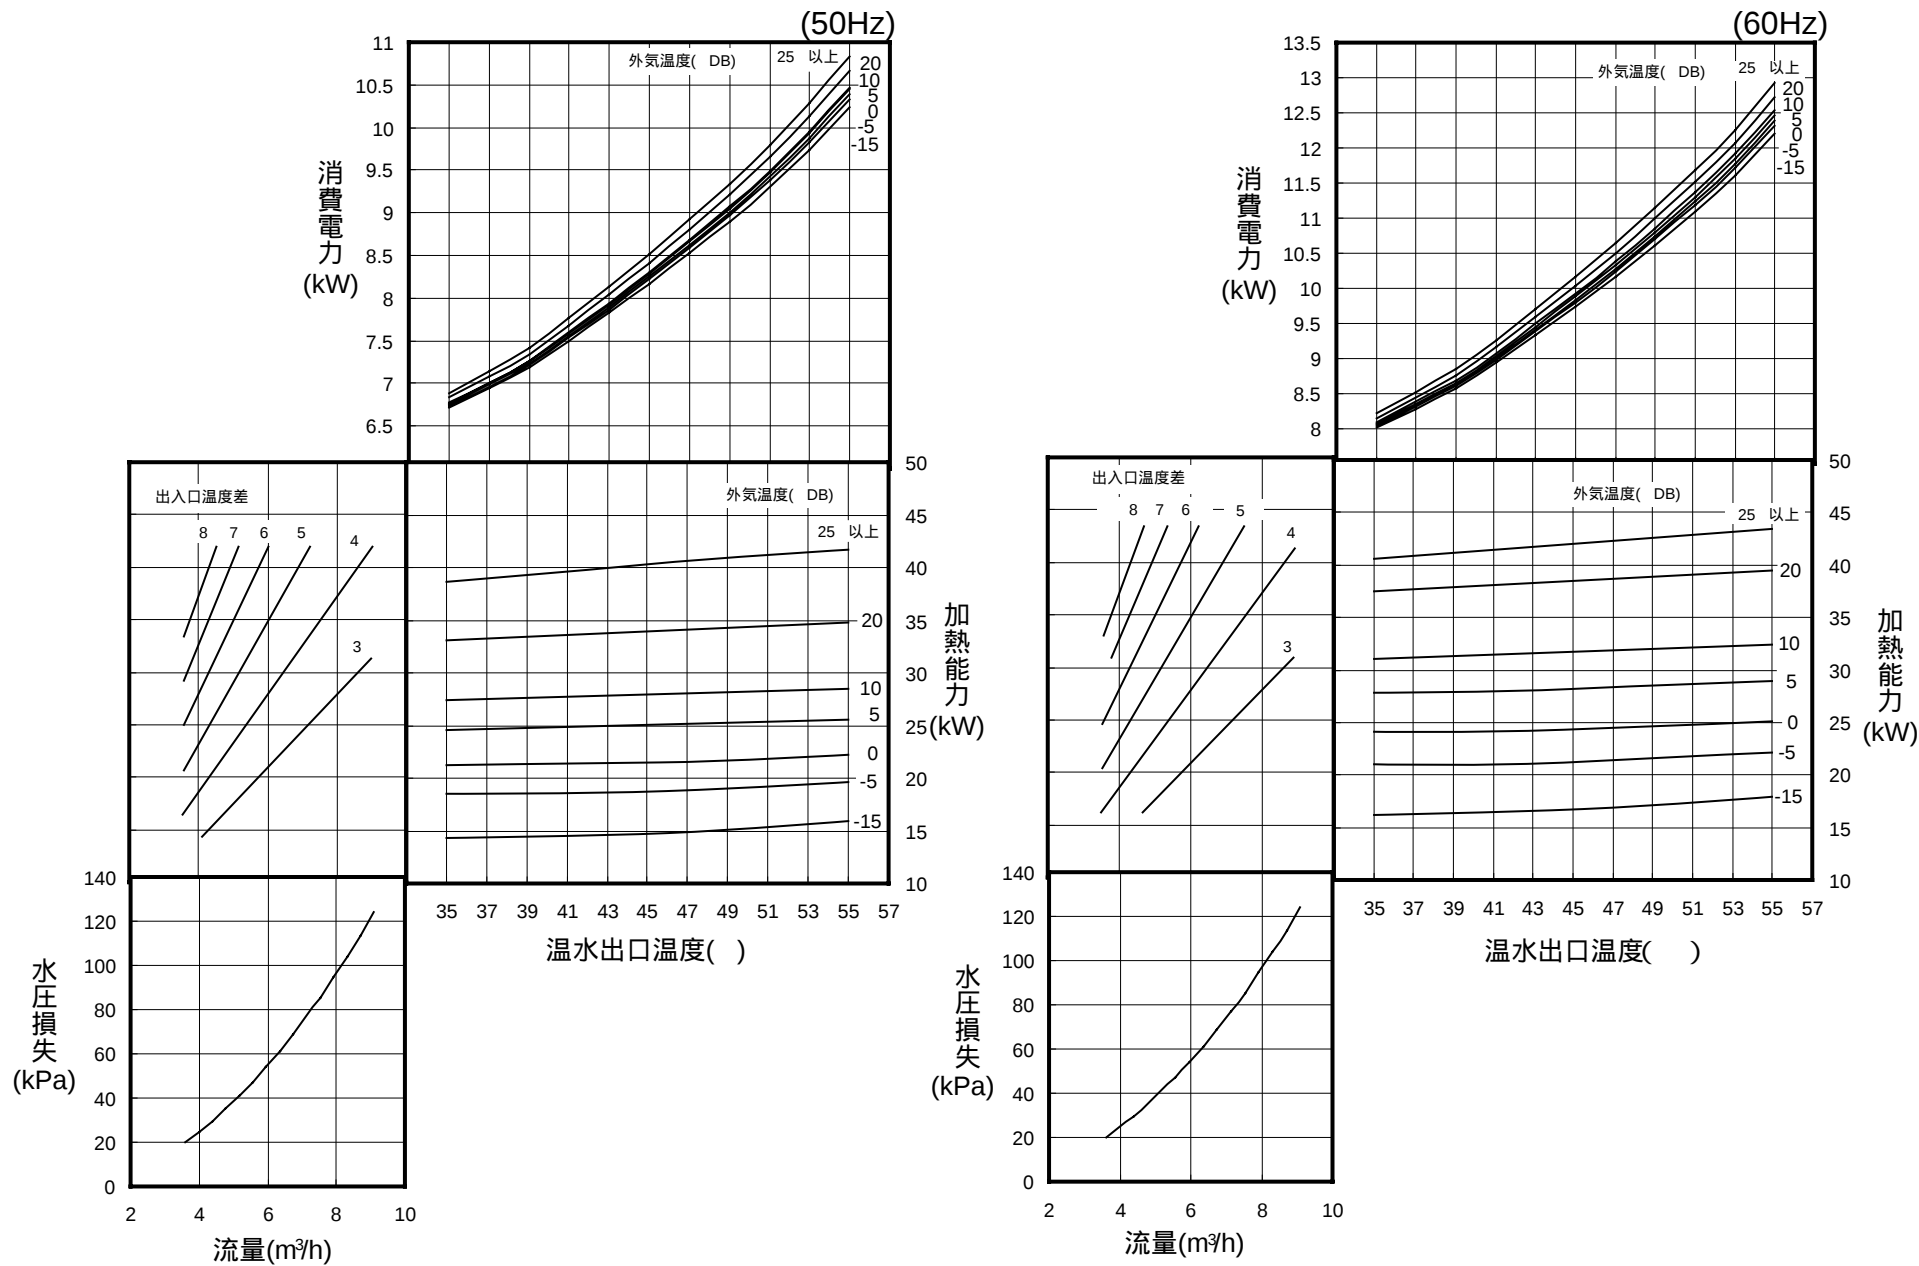



MCUP375H 冷却能力線図

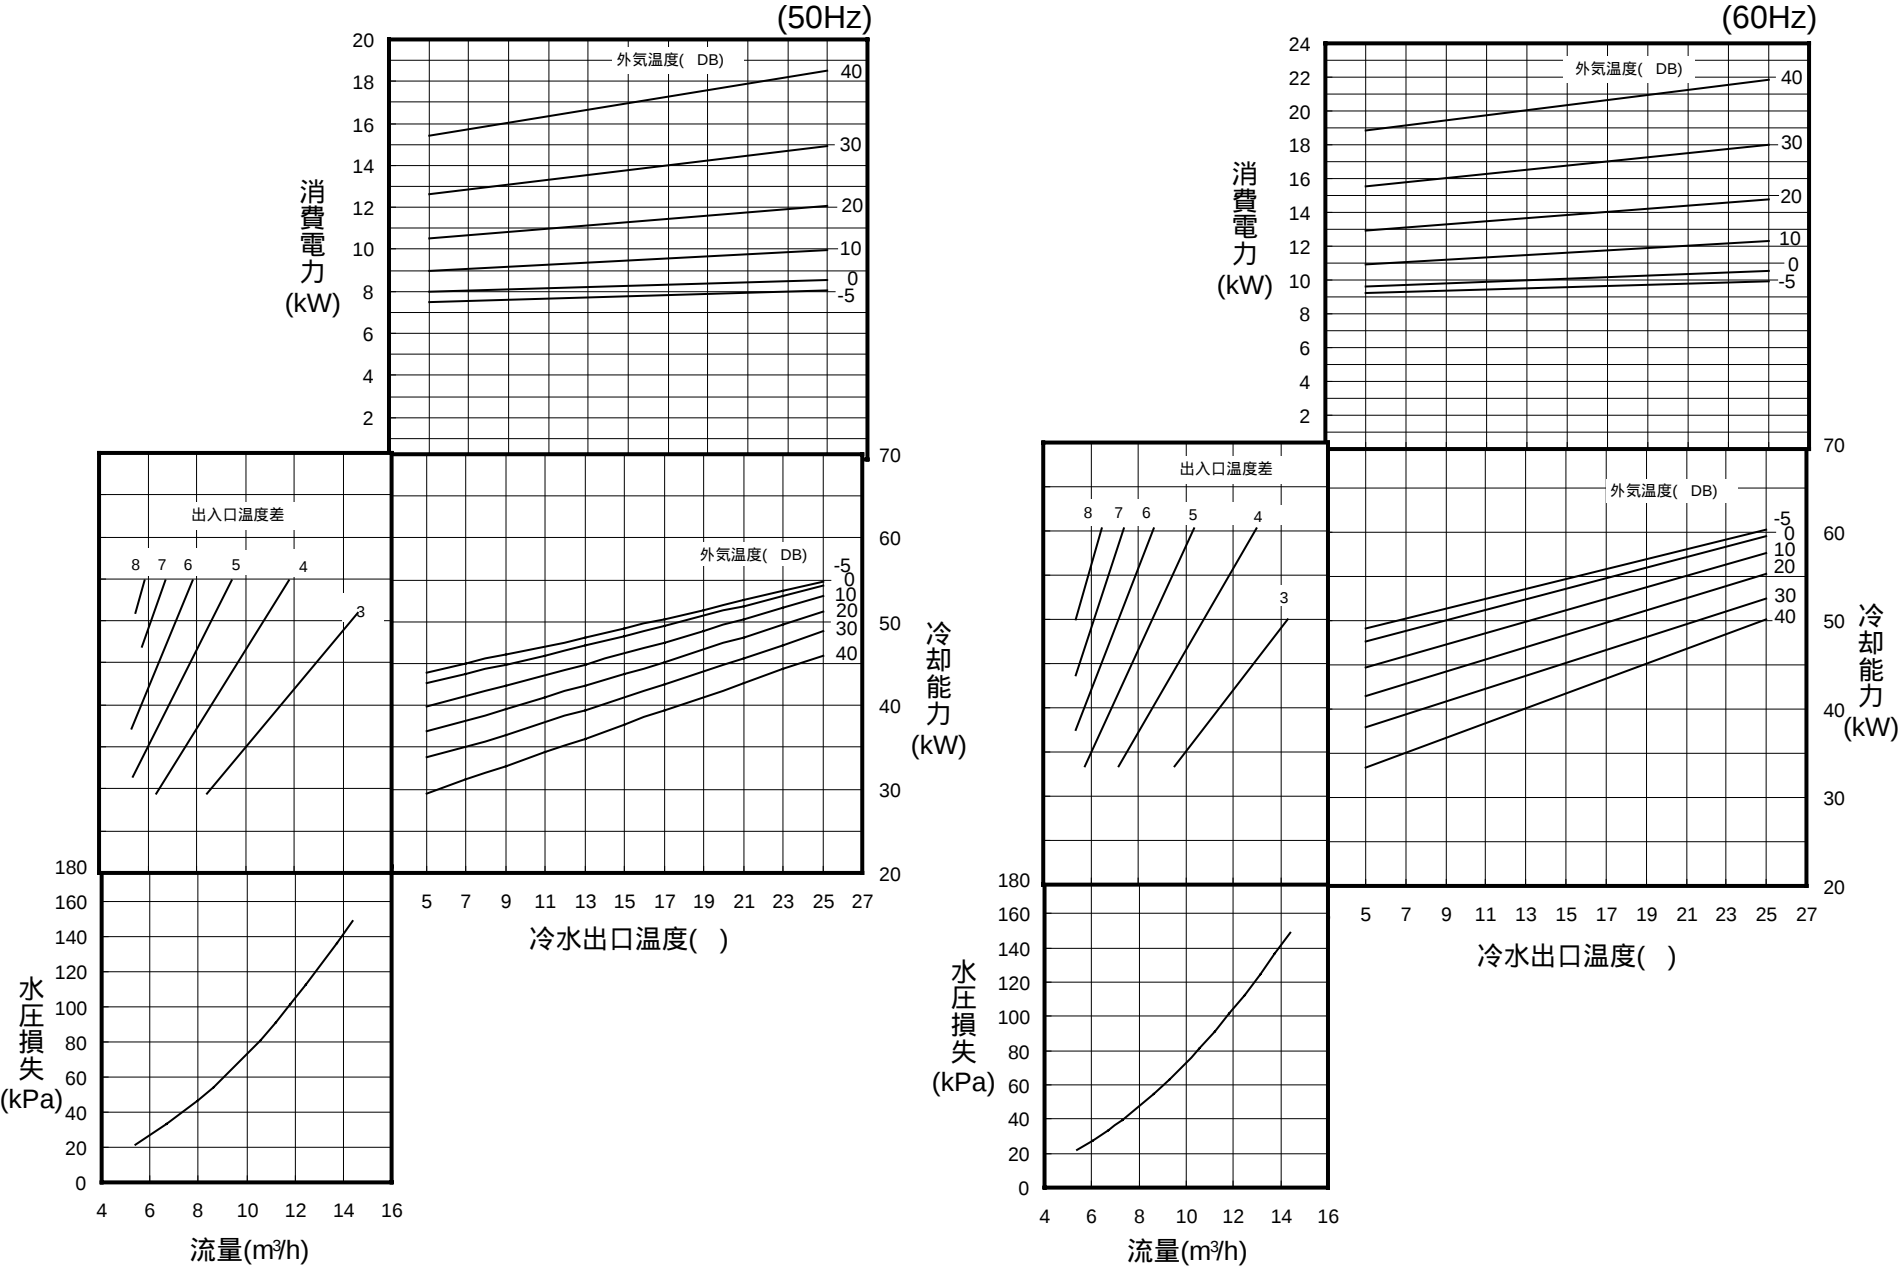







MCUP375H 加熱能力線図

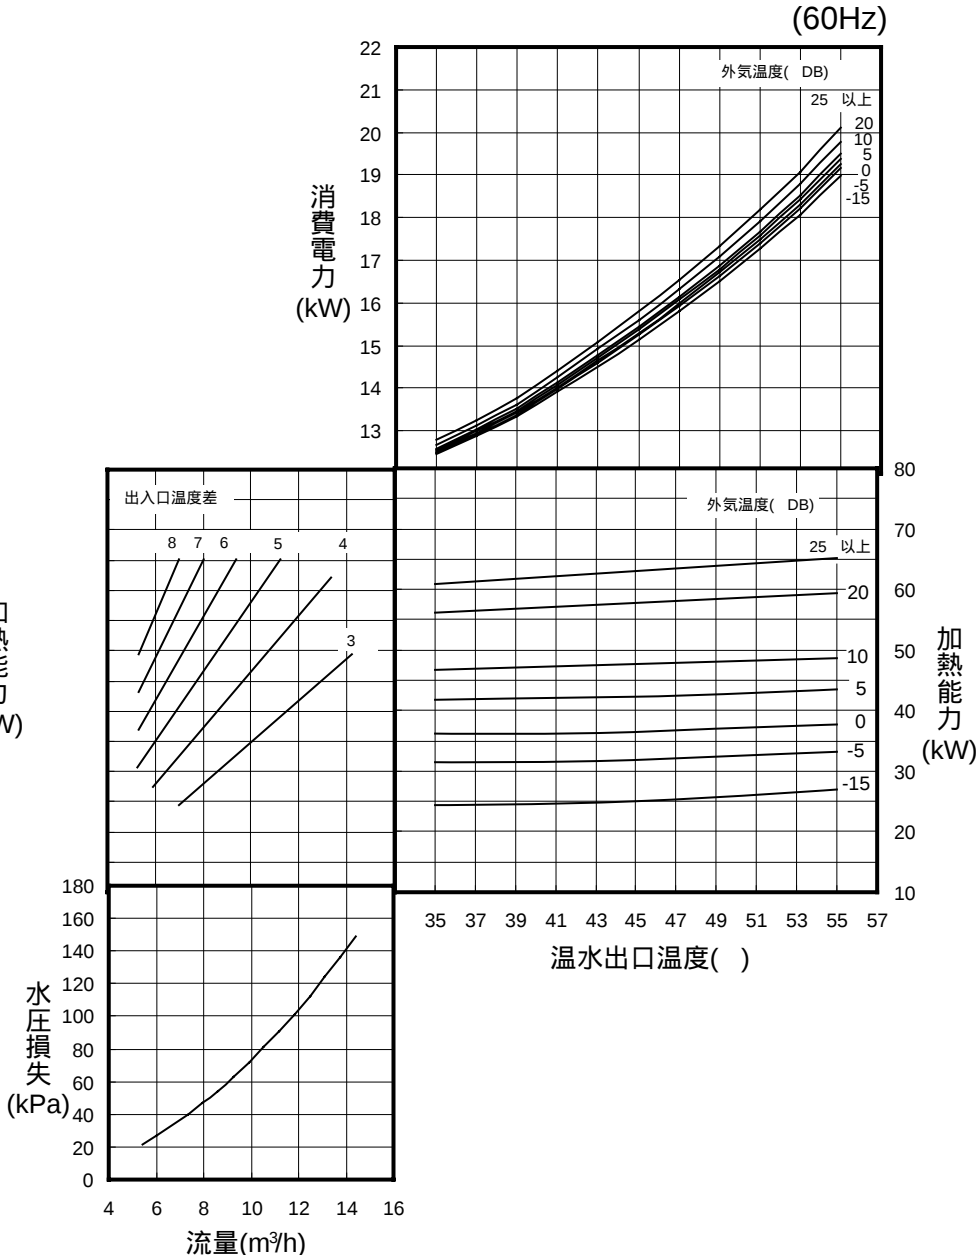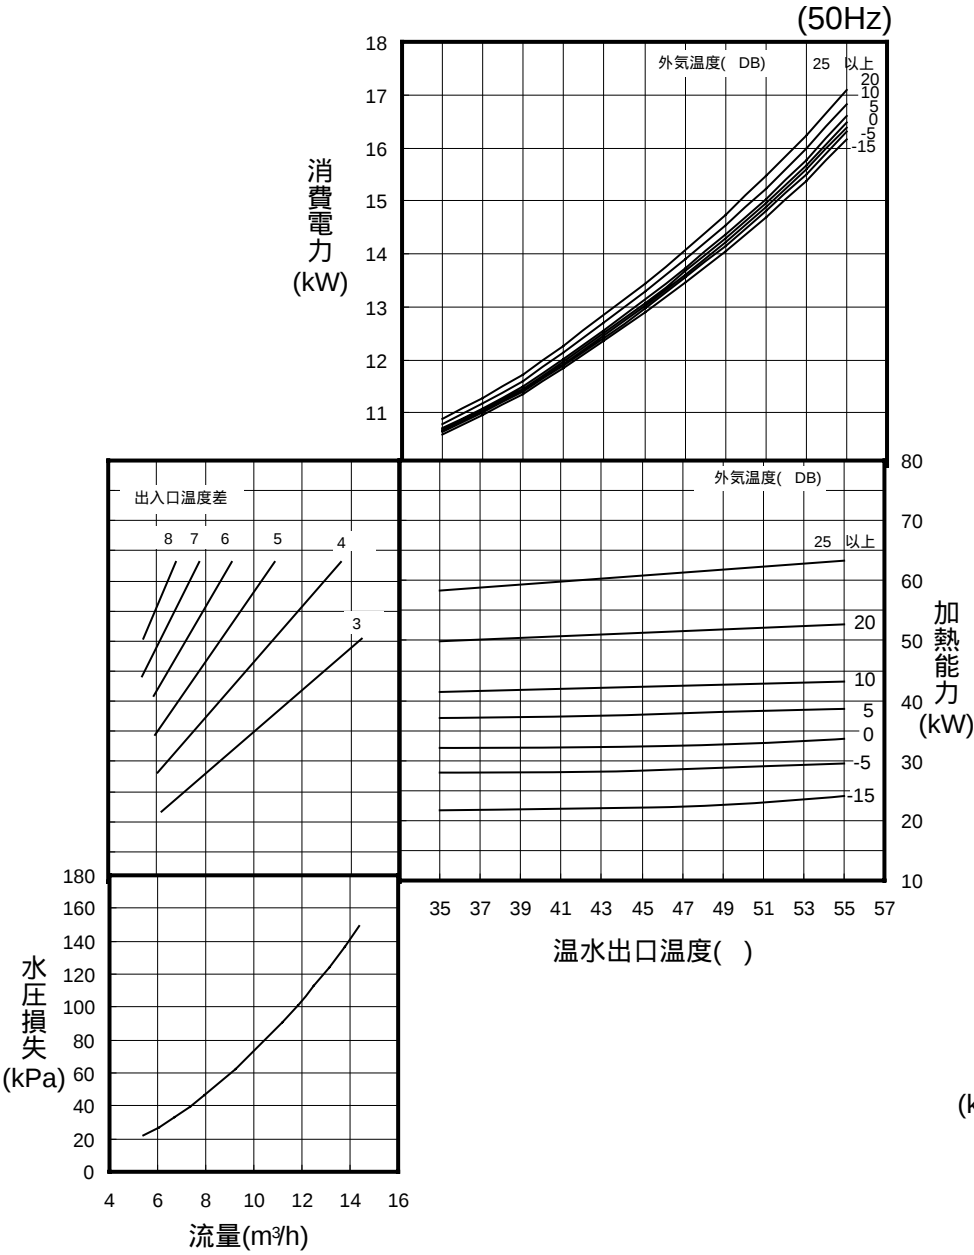



MCUP500H 冷却能力線図

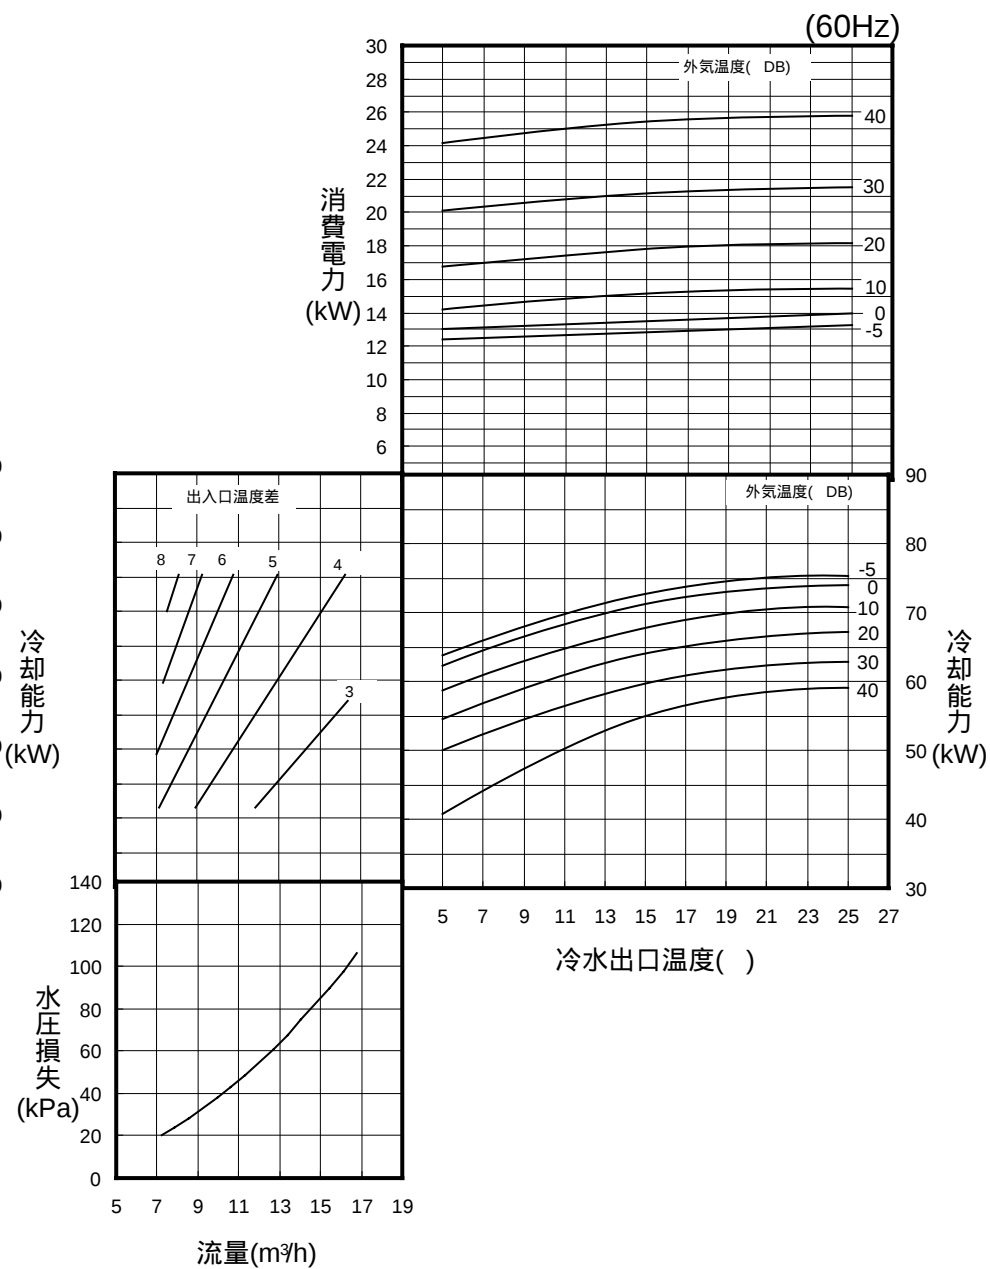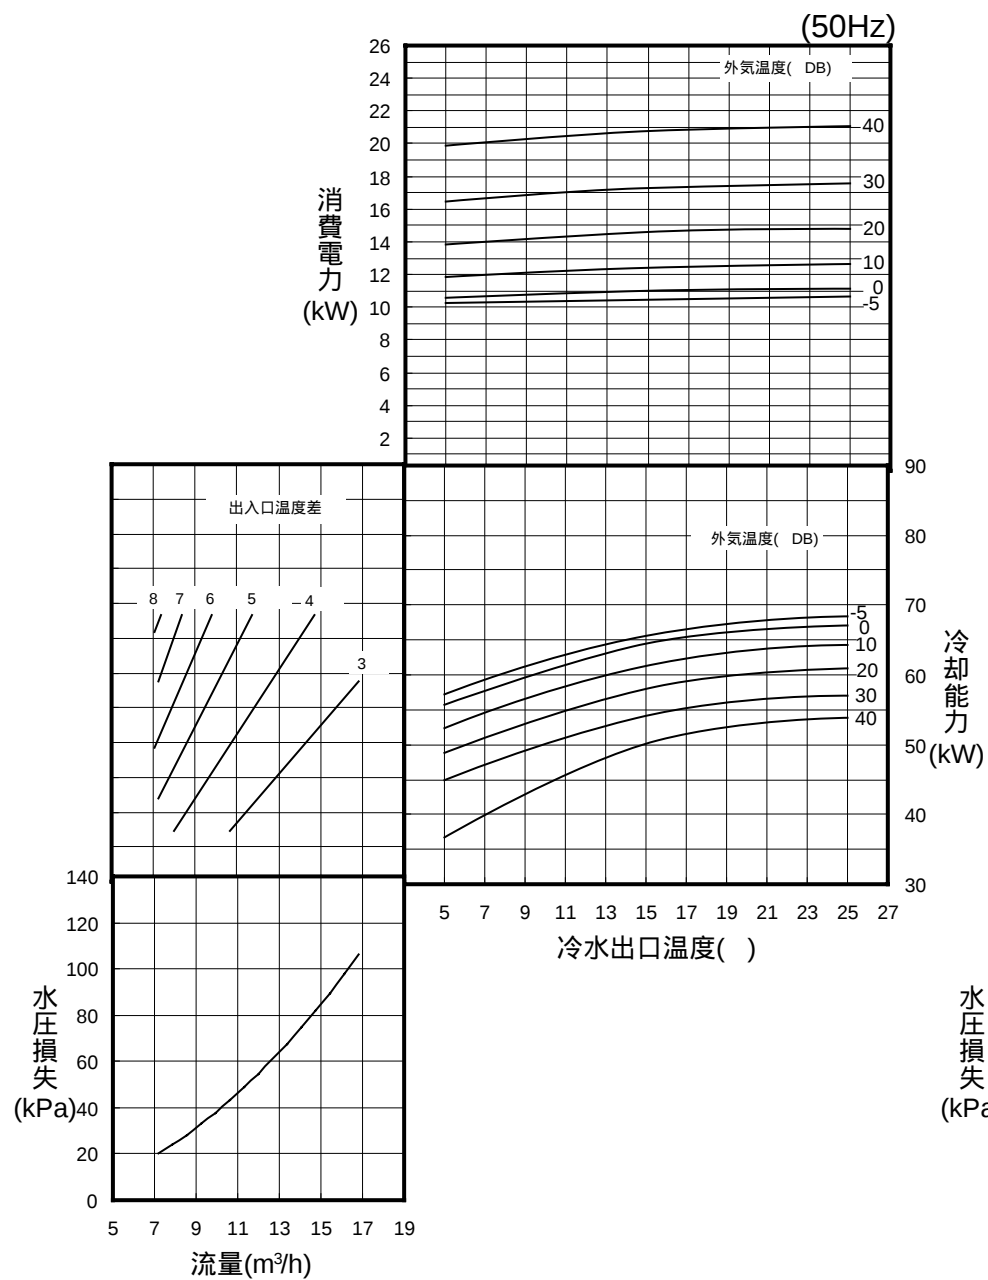


MCUP500H 加熱能力線図

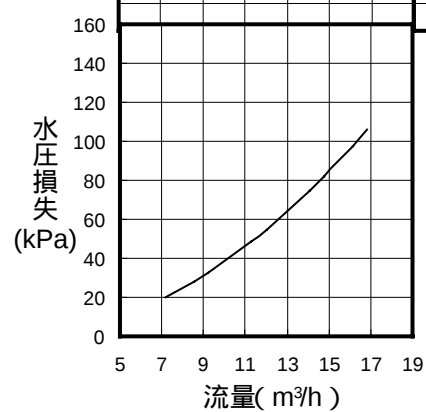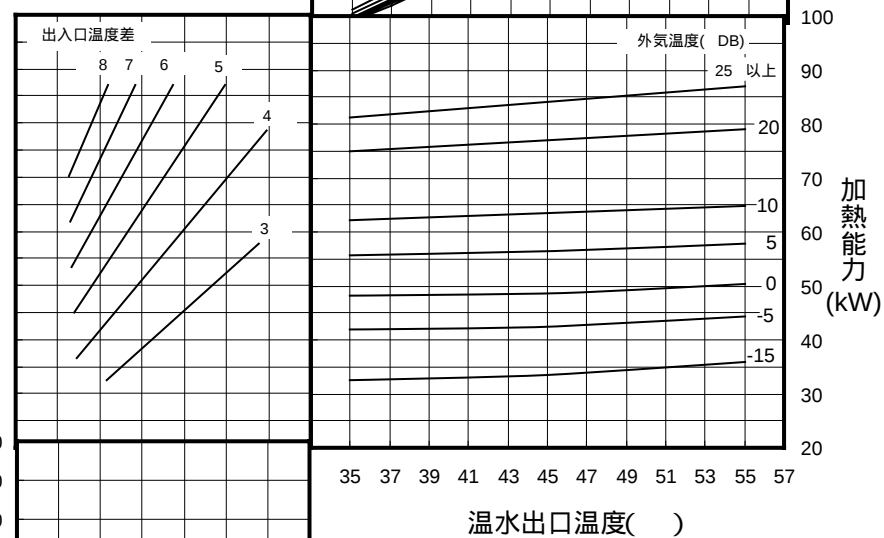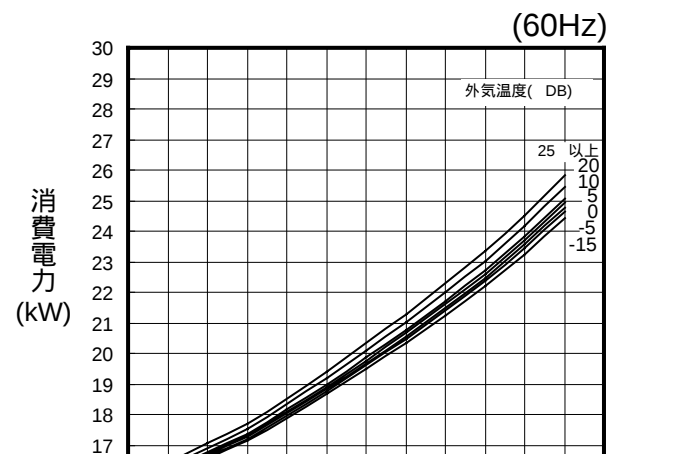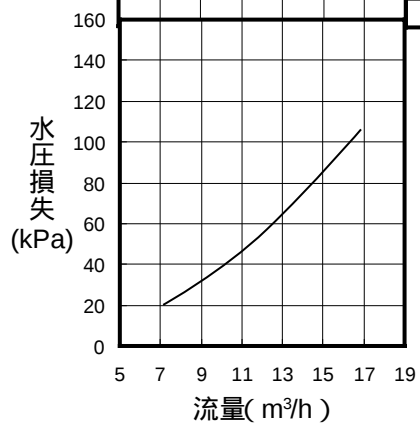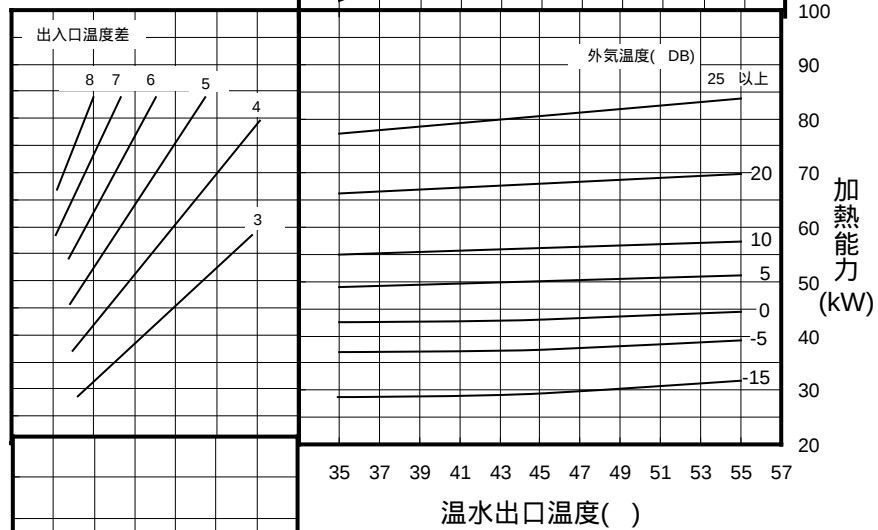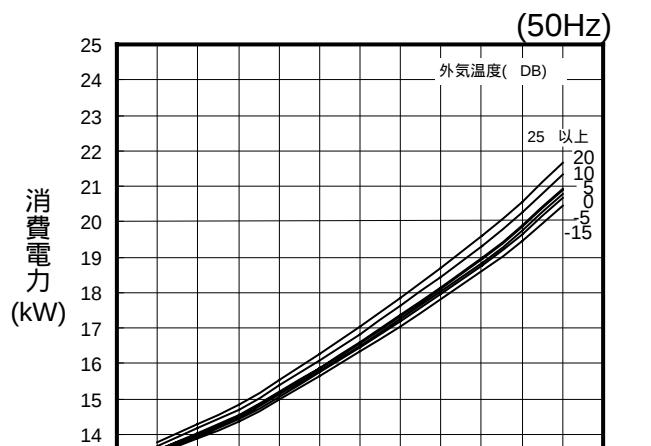



MCUP630H 冷却能力線図

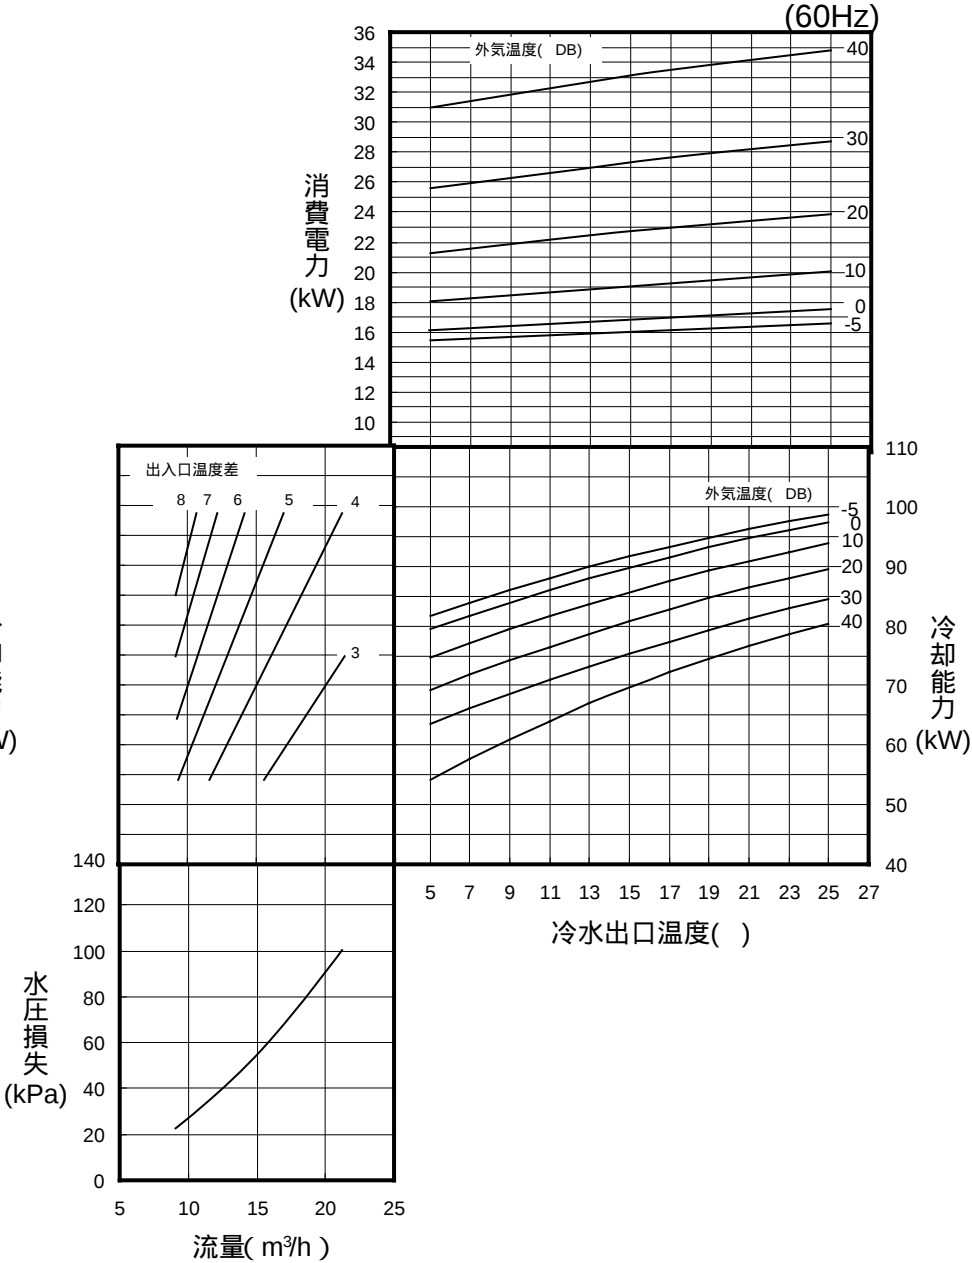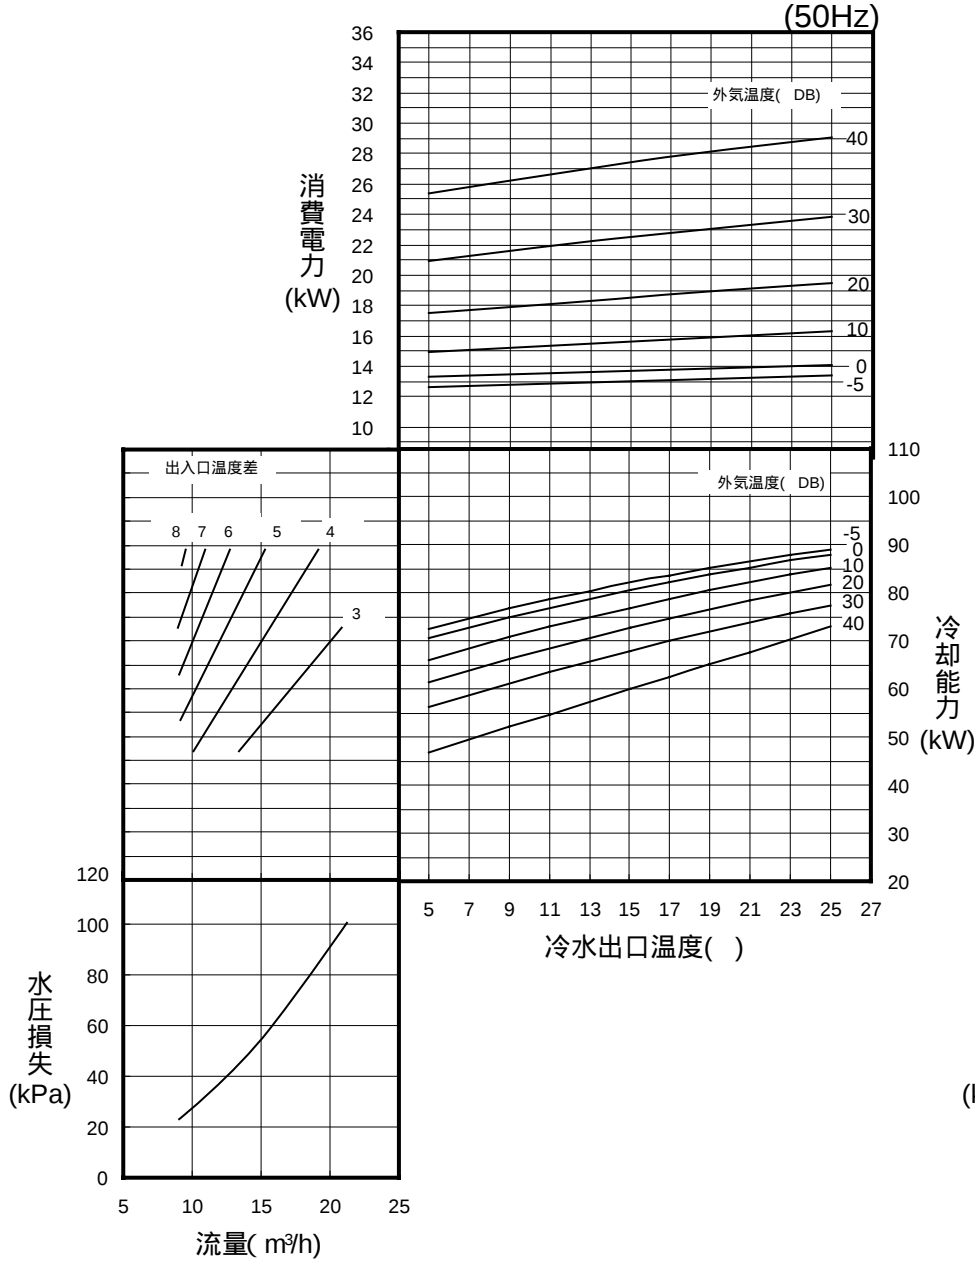



MCUP630H 加熱能力線図

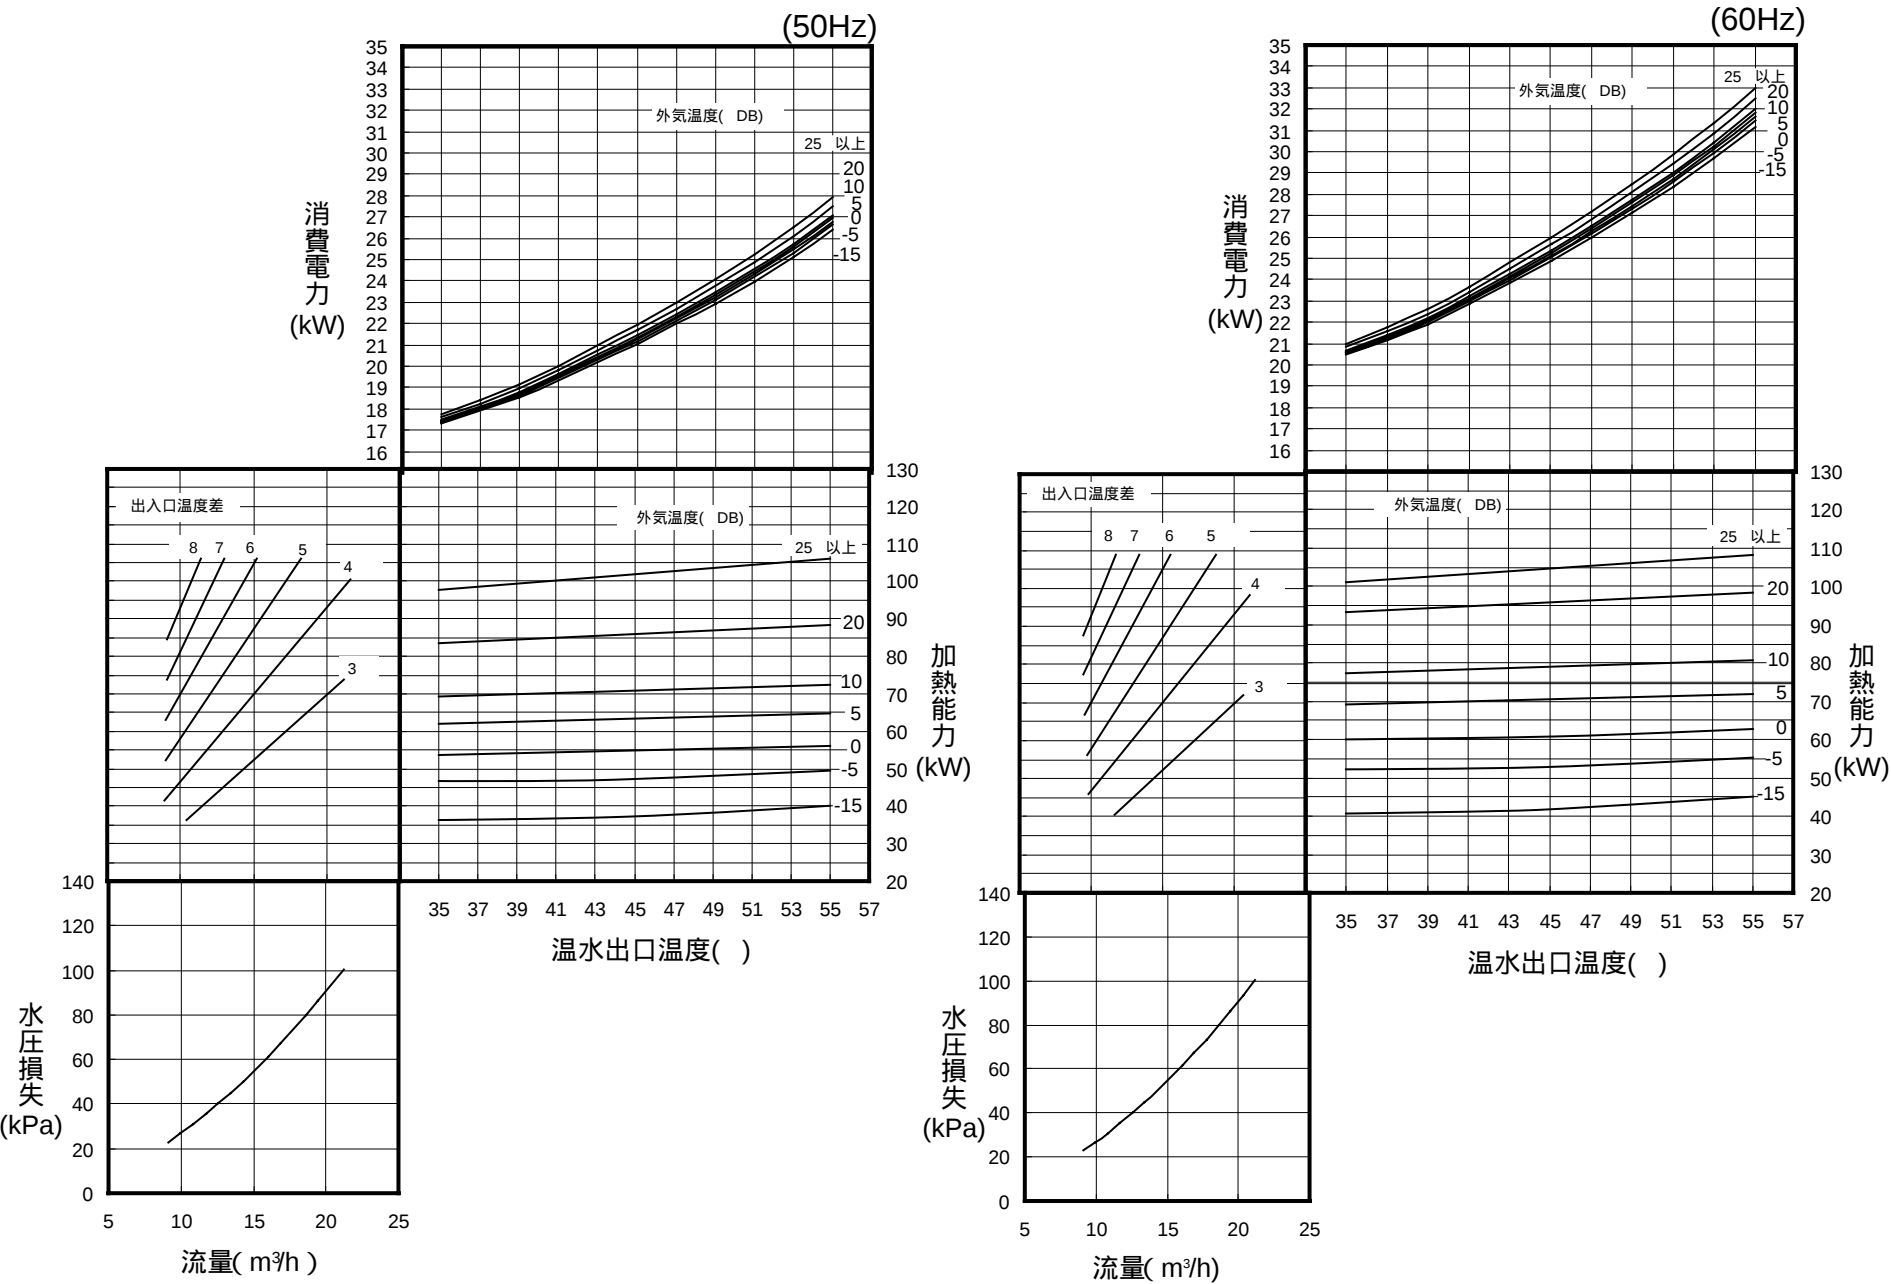


MCUP750H 冷却能力线图

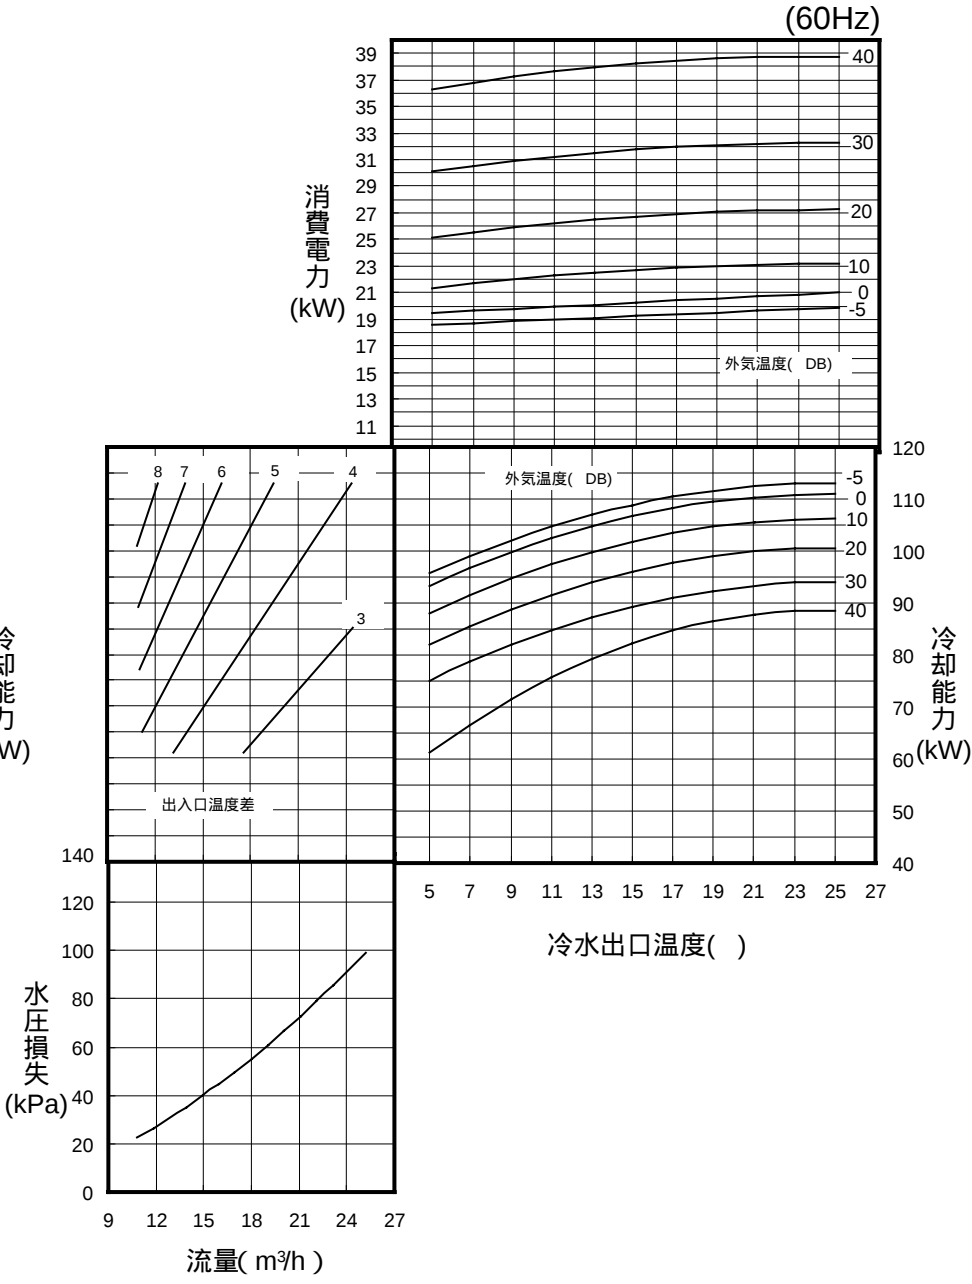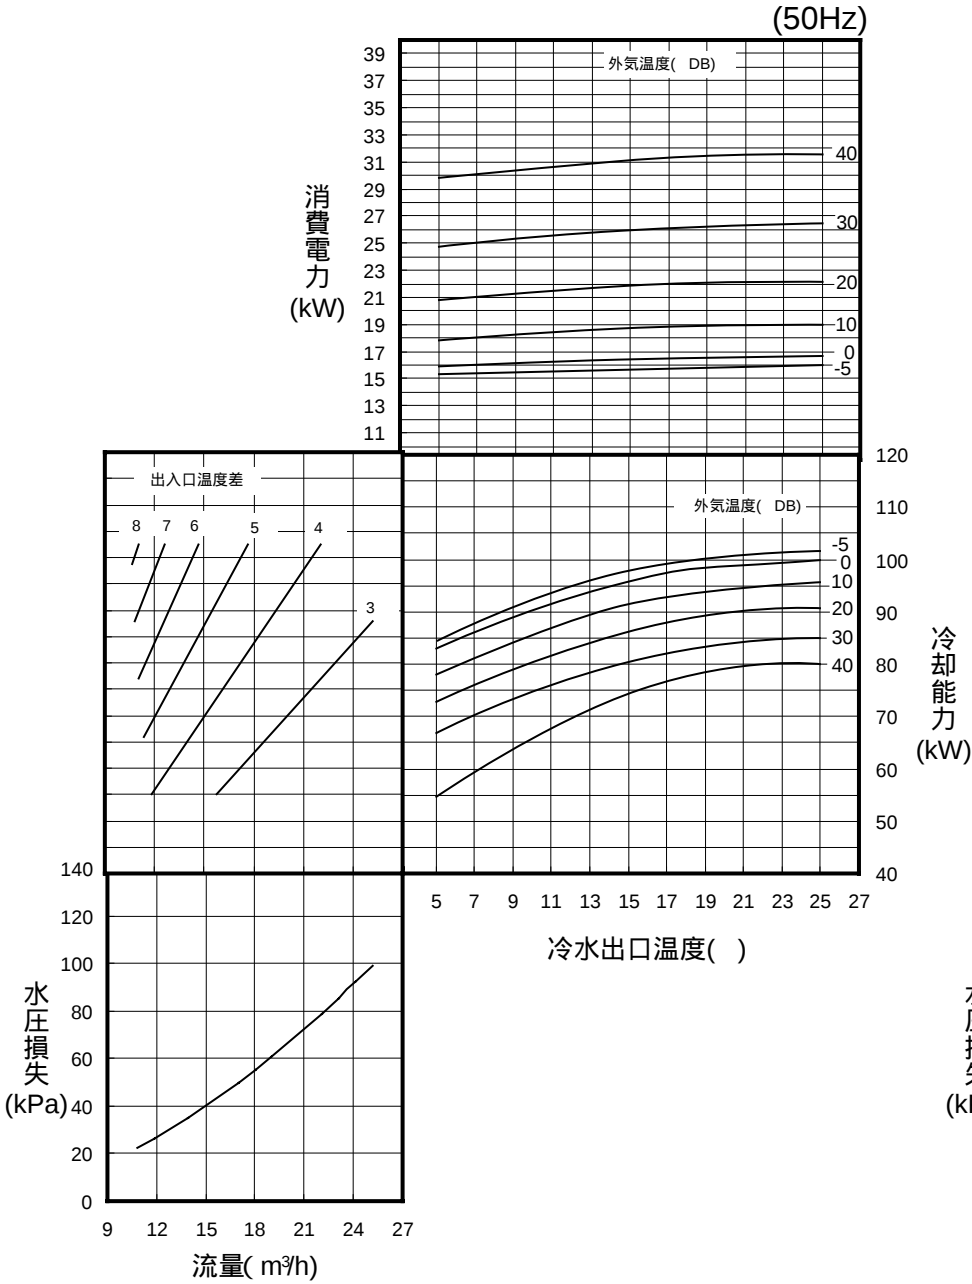

MCUP750H 加熱能力線図

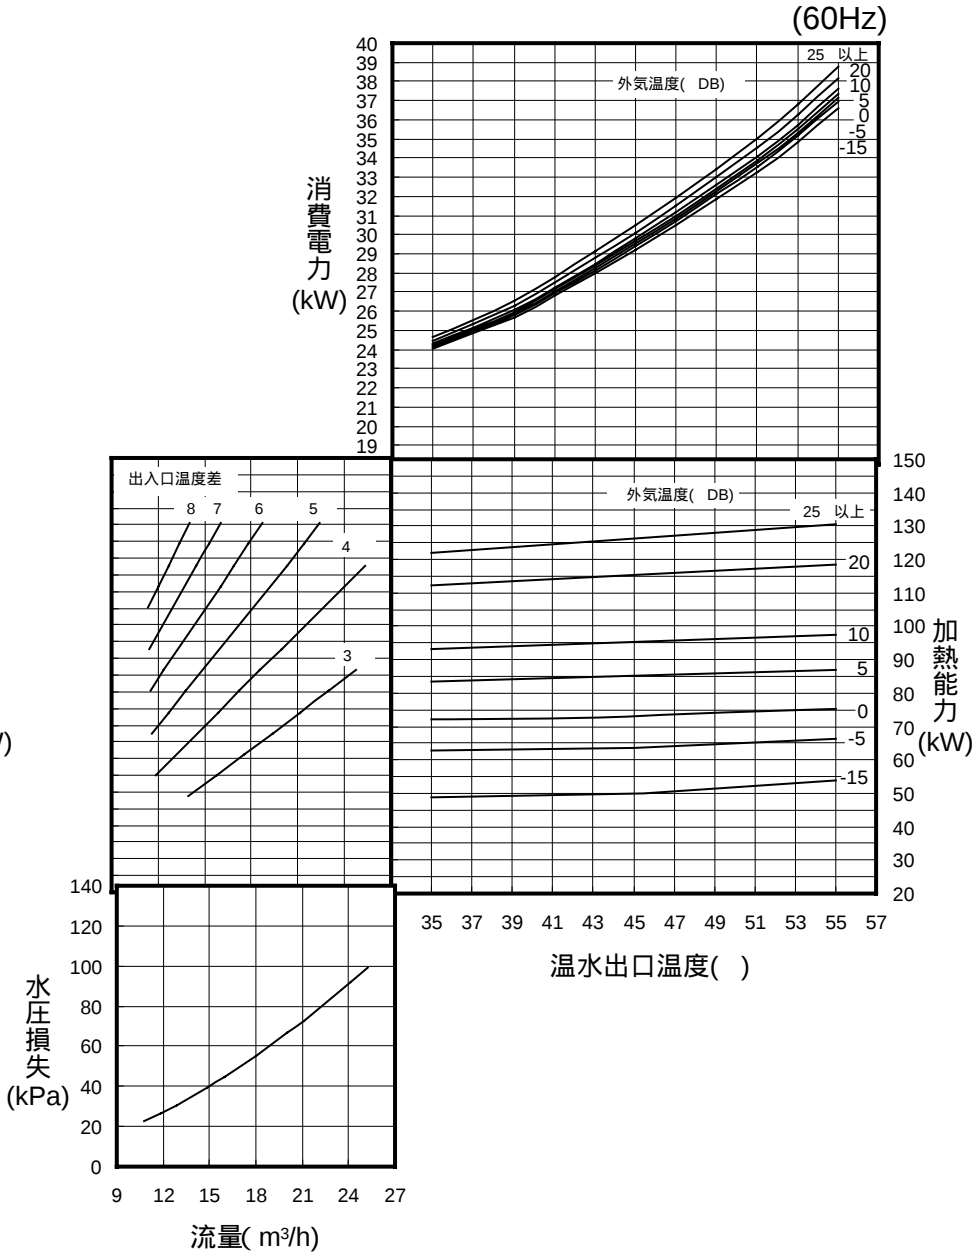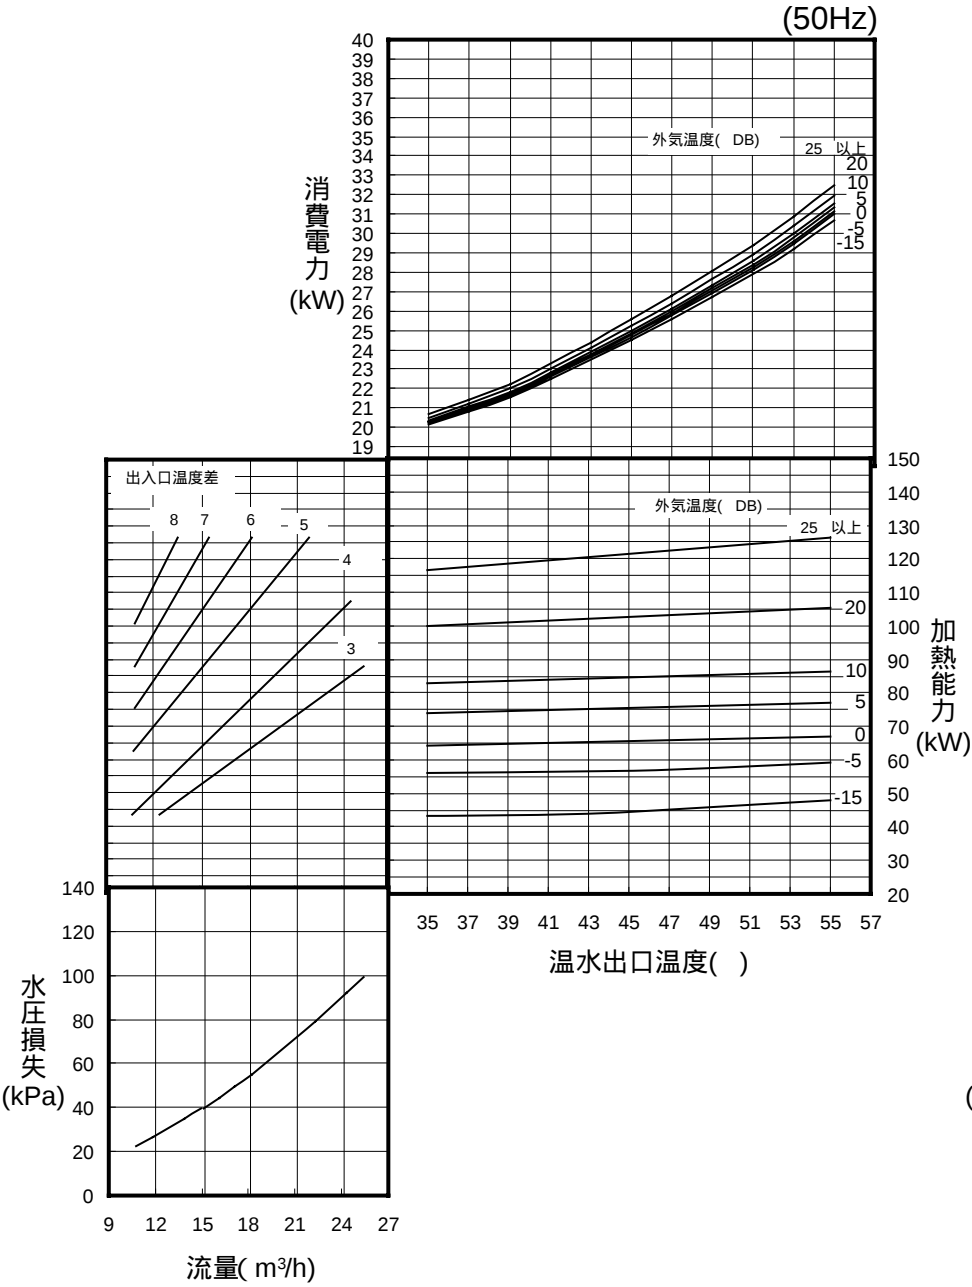

相对湿度補正線図

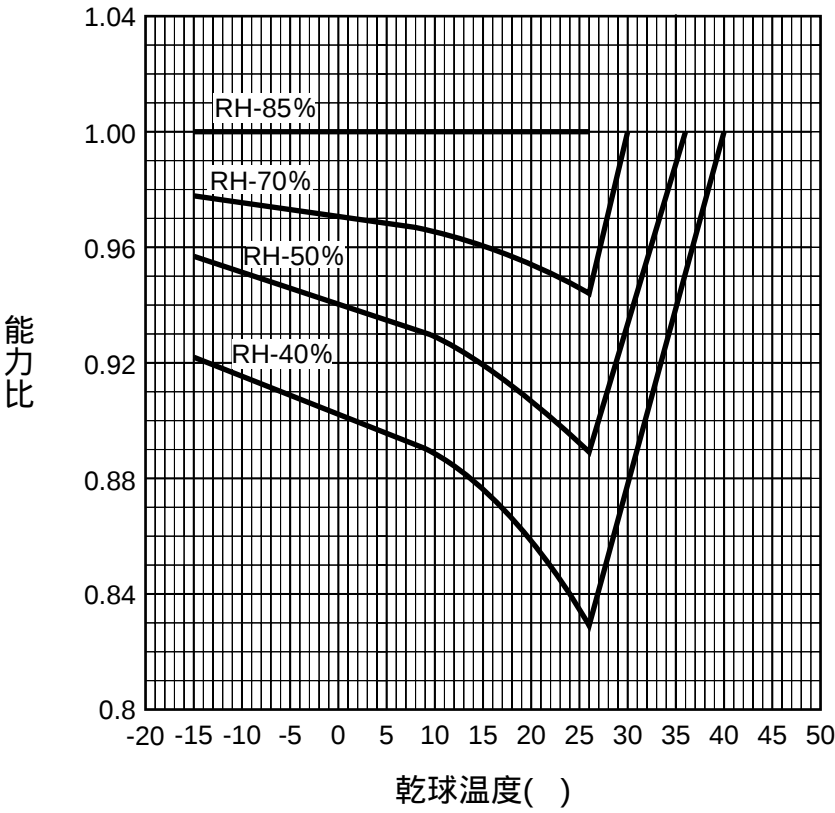

着霜時能力補正係数

外気温度 (DB , RH = 85%)	-7	-5	-3	0	3	5	7
補正係数	0.94	0.94	0.88	0.85	0.88	0.97	1.00