
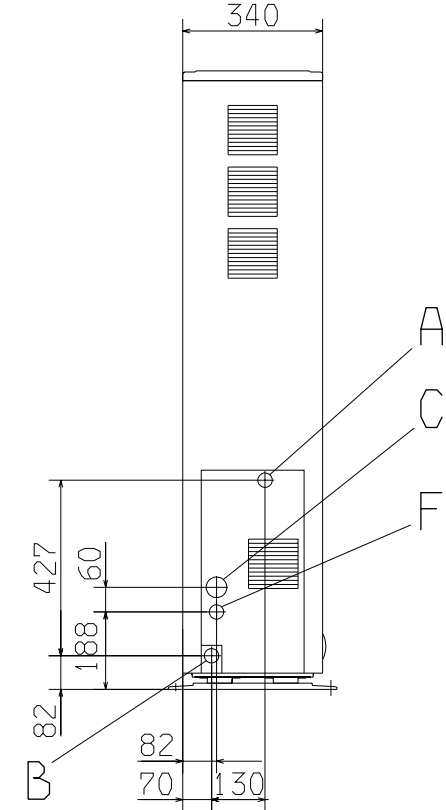


(単位: mm)

寸法	据付例	I	II	III
L1	開放	開放	開放	500
L2	300	20	開放	
L3	100	300	300	
L4	800	800	800	

記号	内 容
A	水入口配管取出口 Rc 1 $\frac{1}{4}$
B	水出口配管取出口 Rc 1 $\frac{1}{4}$
C	電源取入口 ϕ 50 (外板穴)
D	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
E	ドレン排水用穴 11- ϕ 20
F	リモコン配線取入口 ϕ 35 (外板穴)

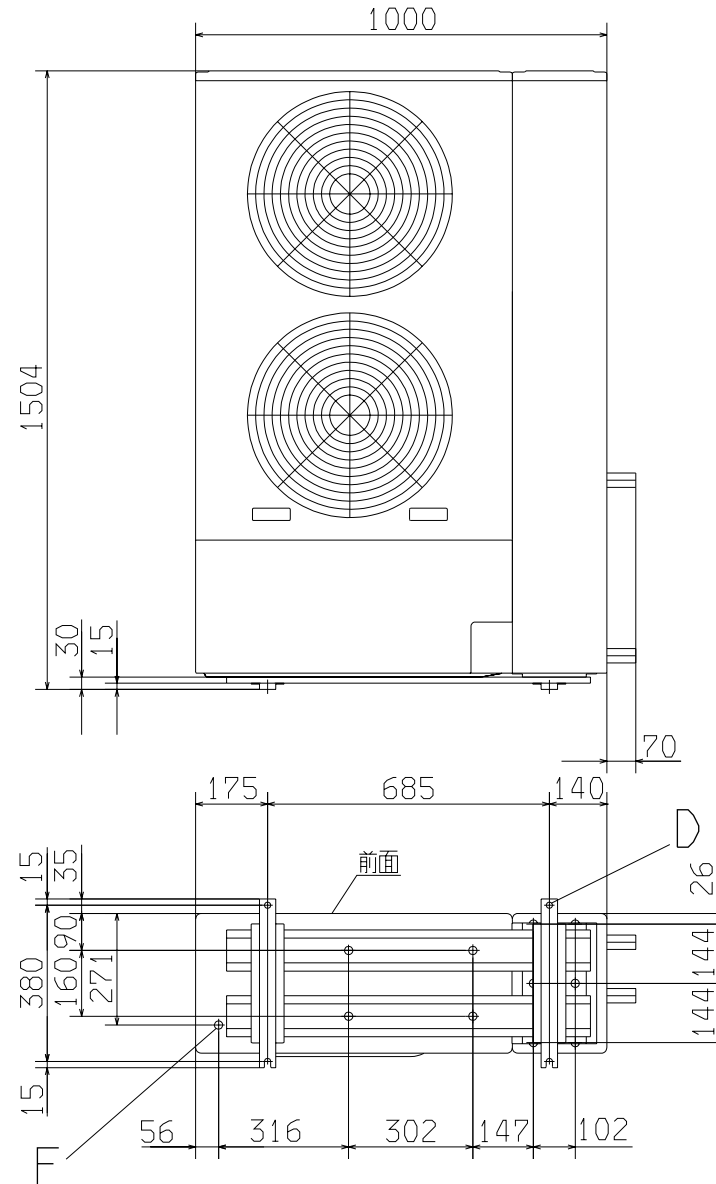

- 注(1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 装置銘板は正面下方についています。

適用機種	
形 式	MCUJ125C
発行者	名 称
加藤	外 形 図
図 番	MAC000Z002
95. 3. 1	訂 符 業 別
	1/1