
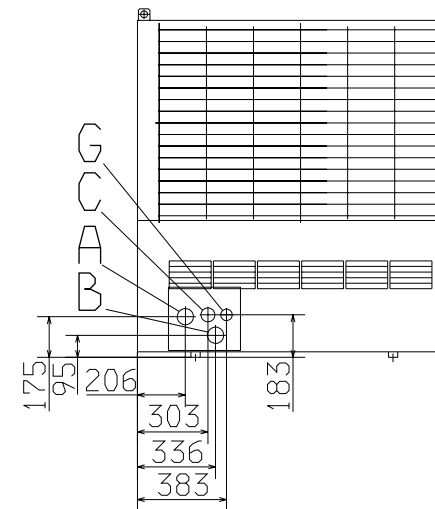
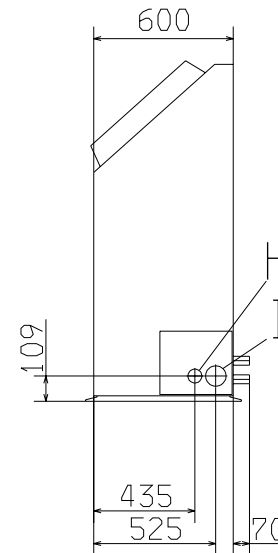
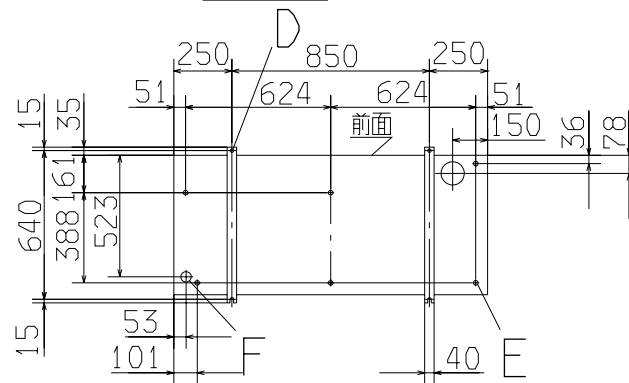


(単位:mm)

寸法	据付例	I	II
L1	開放	800	
L2		0	500
L3		800	800
L4		500	200

記号	内 容
A	水入口配管取出口 Rc 1 $\frac{1}{2}$
B	水出口配管取出口 Rc 1 $\frac{1}{2}$
C	電源取入口 ϕ 60 (外板穴)
D	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
E	ドレン排水用穴 6- ϕ 20
F	ドレン排水ホース用穴 ϕ 45
G	リモコン配線取入口 ϕ 50 (外板穴)
H	リモコン配線取入口 ϕ 60 (外板穴)
I	電源取入口 ϕ 88 (外板穴)

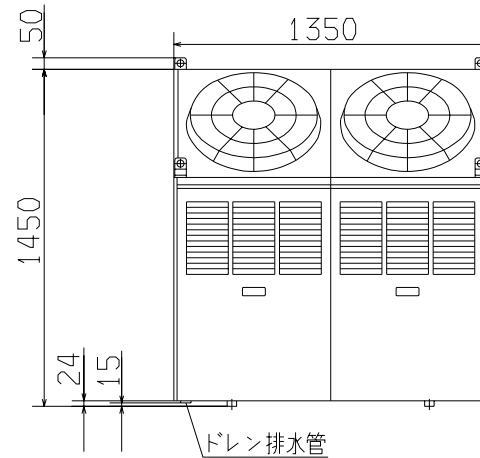

- 注(1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。
 (4) 装置銘板は正面下方についています。
 (5) 隣接して設置する場合は、10mmあけてください(ビス用)。
 (6) 水配管の後ろ抜きは、現地にて配管の付け替え工事が必要となります。
 (専用配管別売)

(後ろ抜き仕様)

適用機種	
形 式	MCUJ190C, 250C
発行者	名 称
加藤	外 形 図
図 番	訂 符 業 別
95. 3. 1	MAC000Z015 1/1