

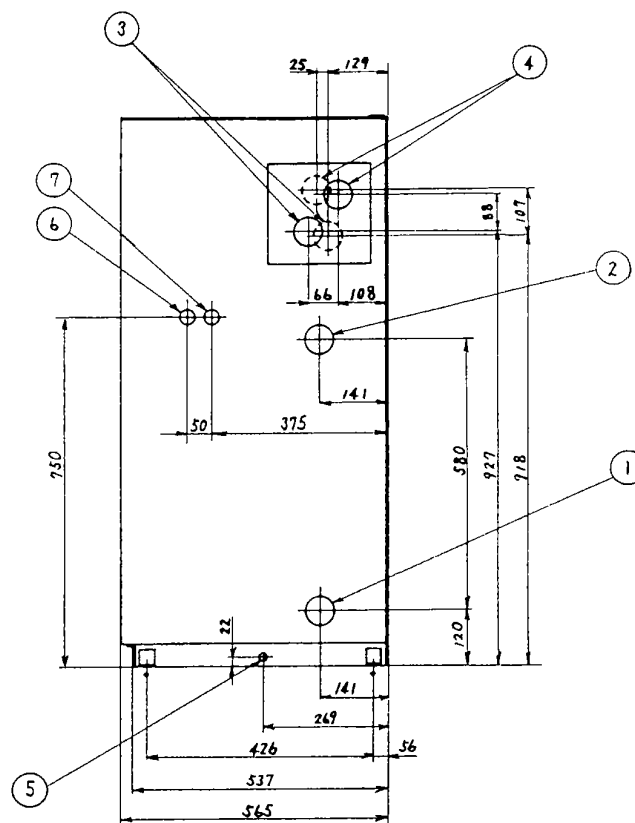


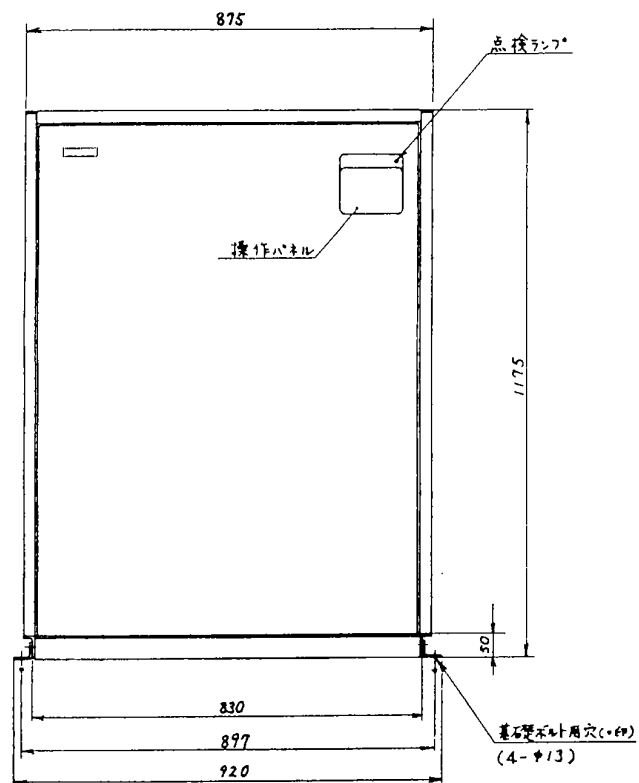

据付スペース



- 注) 1. 据付けの際は上記サービススペースを確保してください。
 2. 配管の接続は左右いずれも可能であり、標準は右側接続となっています。
 3. 記号③、④の破線表示は、左側面の外板穴位置を示します。

7	予備電線取入口	φ30(外板穴径)
6	電線取入口	φ30(外板穴径)
5	排水口	Rc 3/4
4	冷却水出口	Rc 1 1/4
3	冷却水入口	Rc 1 1/4
2	冷水出口	Rc 1 1/4
1	冷水入口	Rc 1 1/4
記号	名称	備考

適用機種		
形式	MCUJ150	⊙
発行者	加藤	名称 外形図
図番	MFA000Z251	訂 符 業 別
95_3_1		1