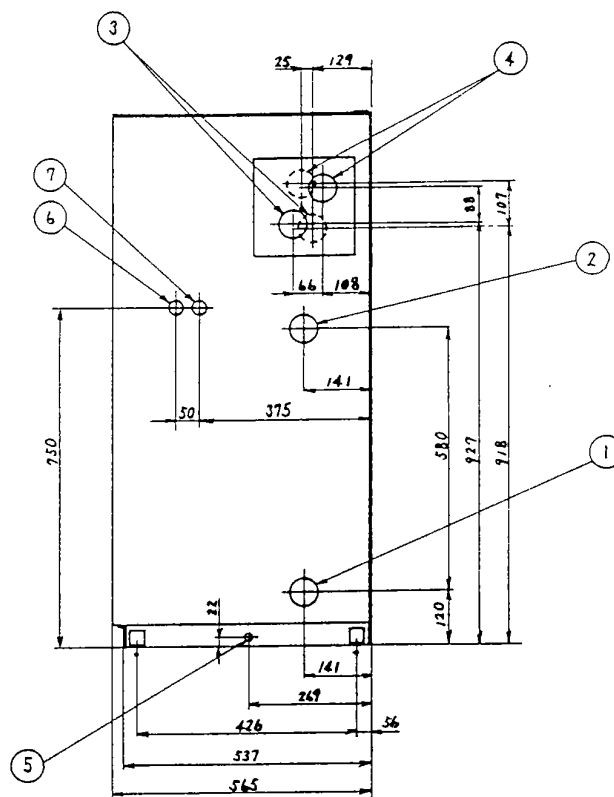
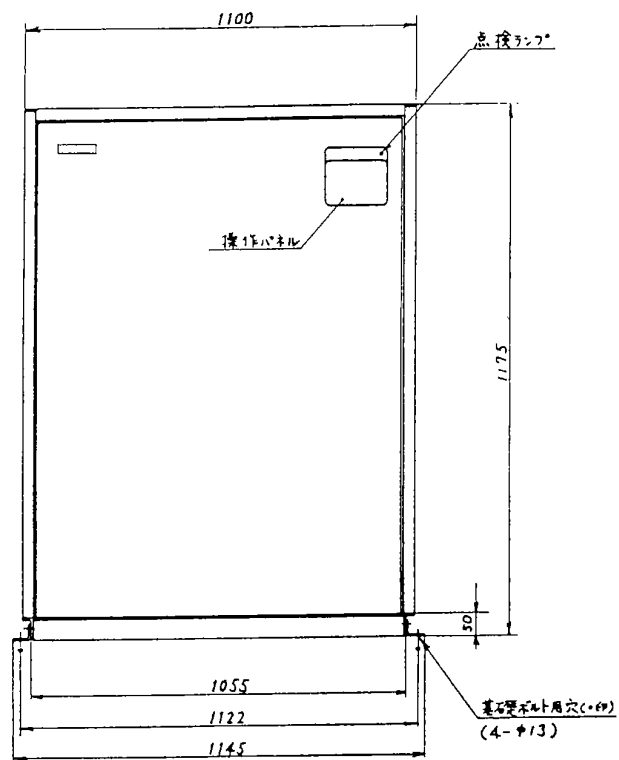


- 注) 1. 据付けの際は上記サービススペースを確保してください。
2. 配管の接続は左右いずれも可能であり、標準は右側接続となっています。
3. 記号③、④の破線表示は、左側面の外板穴位置を示します。

7	予備電線取入口	φ30(外板穴径)
6	電線取入口	φ30(外板穴径)
5	排水口	Rc 3/4
4	冷却水出口	Rc 1 1/4
3	冷却水入口	Rc 1 1/4
2	冷水出口	Rc 1 1/2
1	冷水入口	Rc 1 1/2
記号	名称	備考

適用機種		形式 MCUIJ224		③ ④	
発行者	名 称	外形図			
加藤	図 番	MFA000Z252			
95 3 1	訂 正	1 1			