



## (5) AUC100CR〔室外ユニット〕

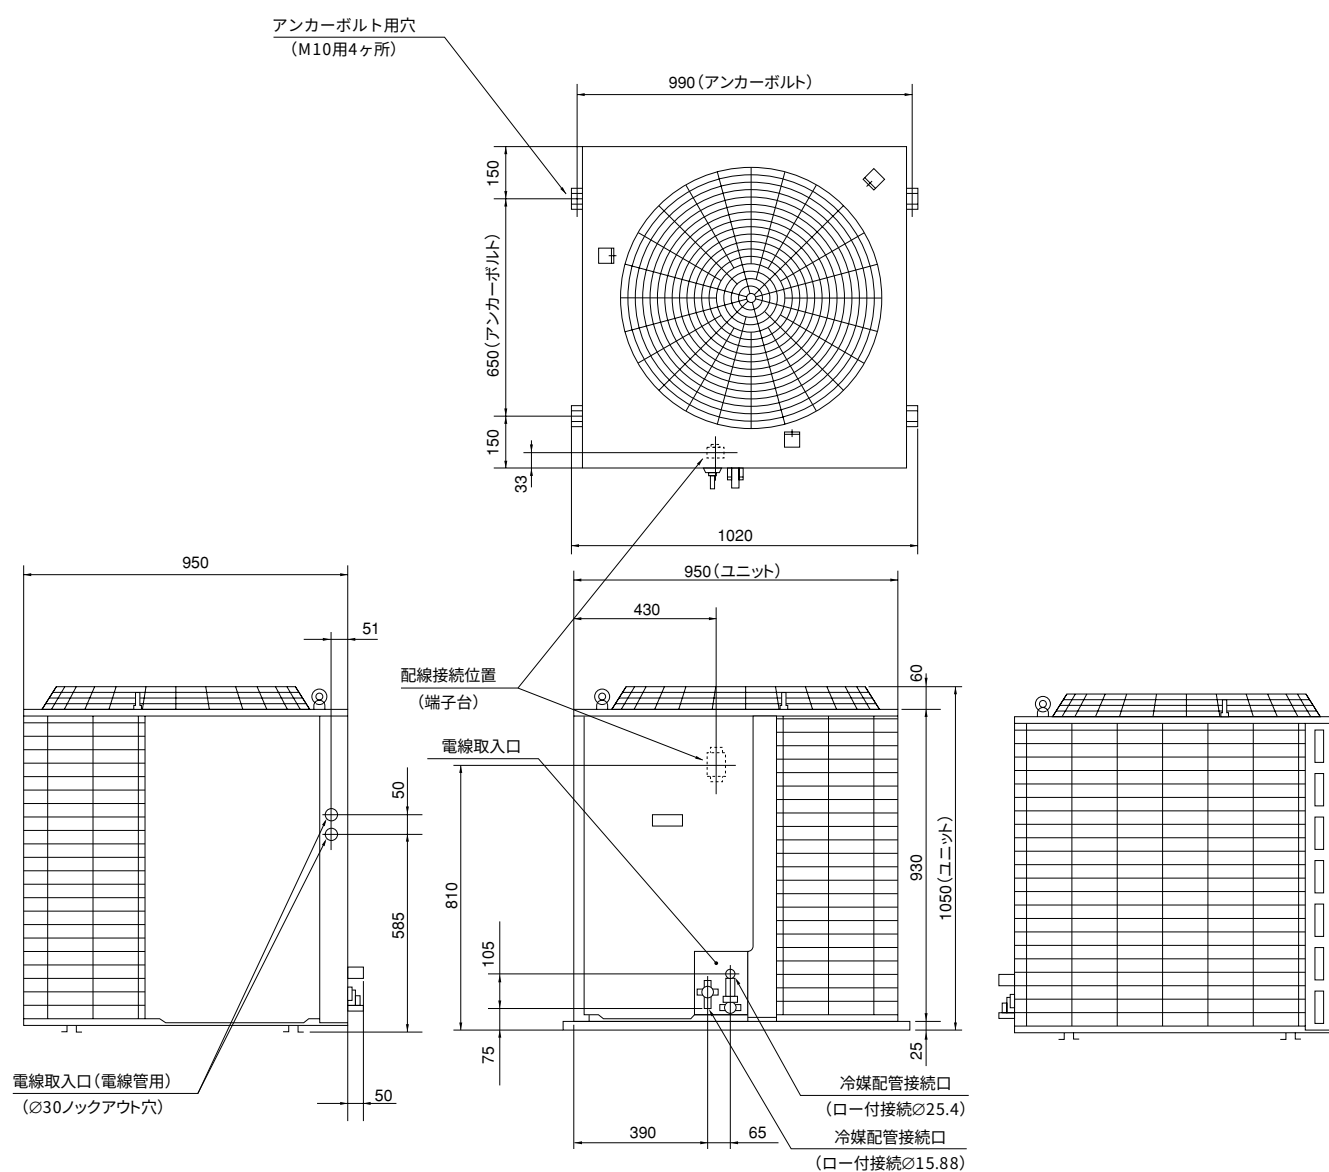

### 空気吸込・吹出，サービススペース

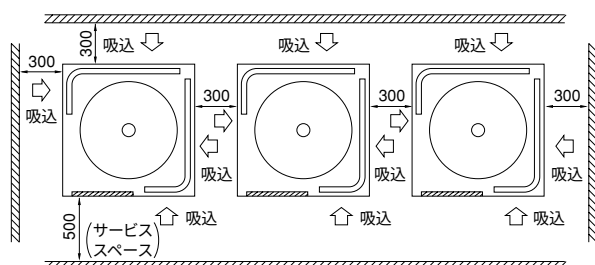

- 注(1) 吹出スペースは吹出口から上方1.5m以上としてください。
- (2) 四面障壁となる場合や長手方向の二面障壁となる場合は、障壁高さはユニット高さ以下とするか、又は、障壁に十分な空気取入口を設けてください。
- (3) ユニッツは必ずアンカーボルト (M10) で固定してください。
- (4) MIC80A1台につき、室外ユニット2台、MIC150A1台につき室外ユニット3台となります。