
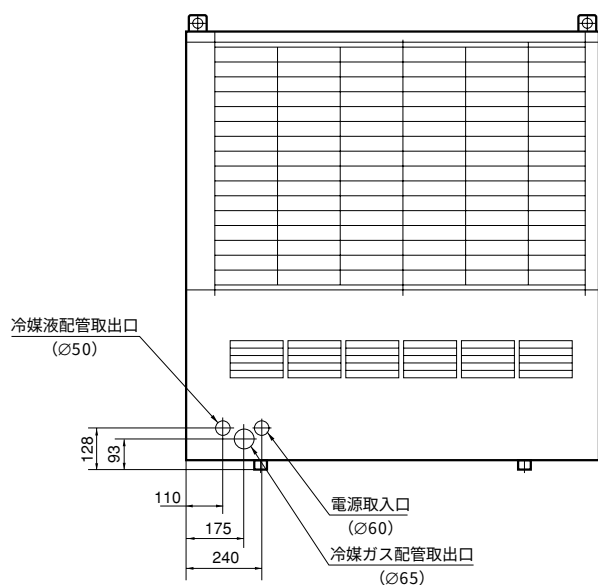




(6) AUC101CR〔室外ユニット〕

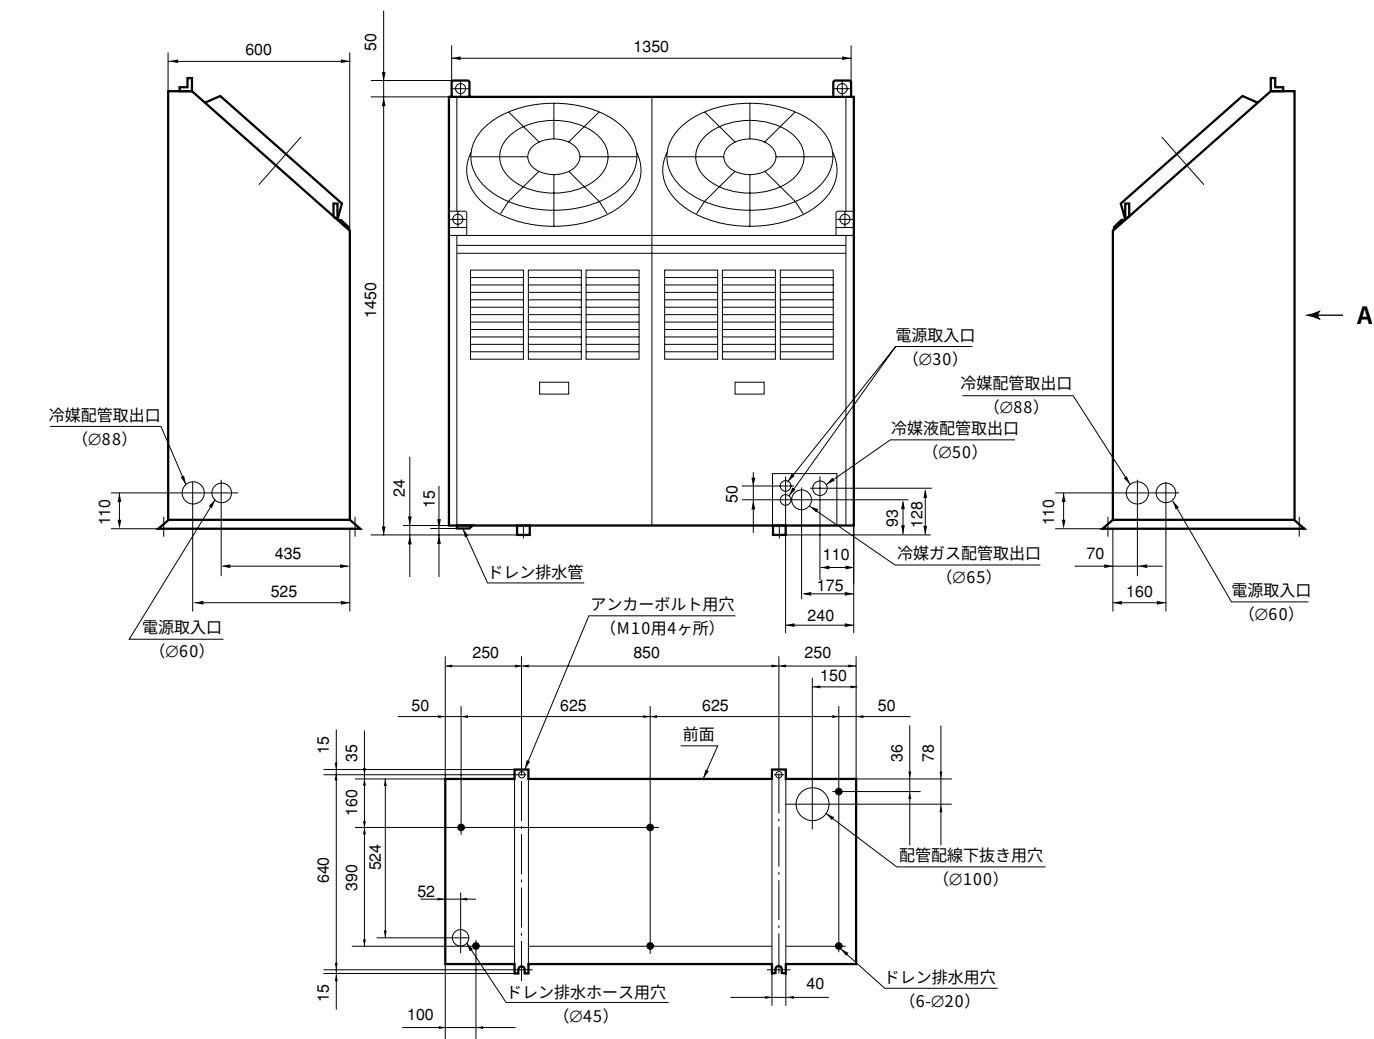

A 視

*装置銘板は正面下方にあります。

付属冷媒配管接続後の寸法
(平面図)

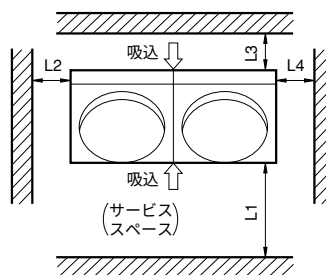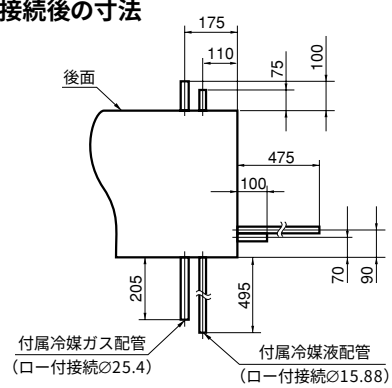

寸法	据付例 I	II	III
L ₁	開放	開放	500
L ₂	0	500	500
L ₃	200	200	200
L ₄	500	0	500

- 注(1) ユニットは必ずアンカーボルト (M10) で固定してください。
 (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向きを直角にしてください。
 (3) ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。