
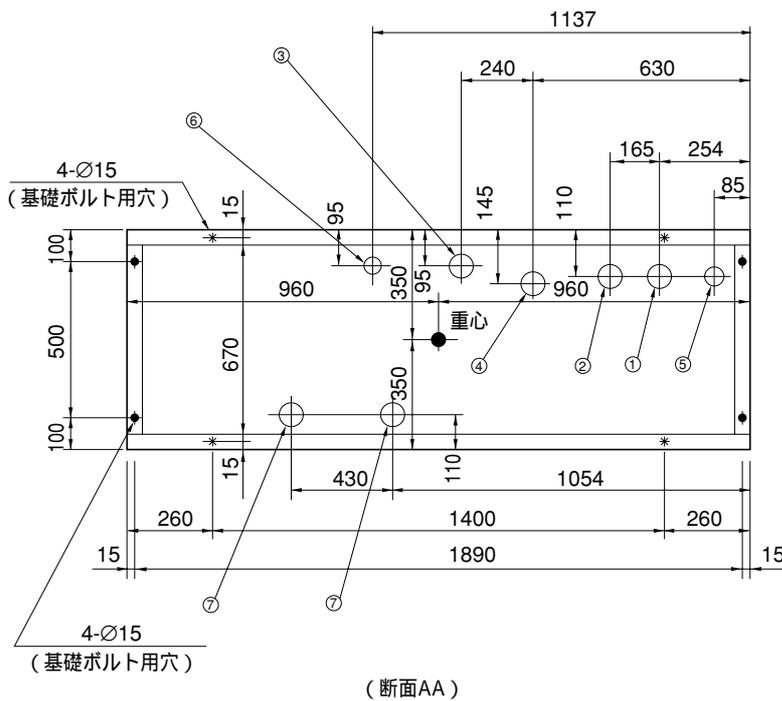


MIC152

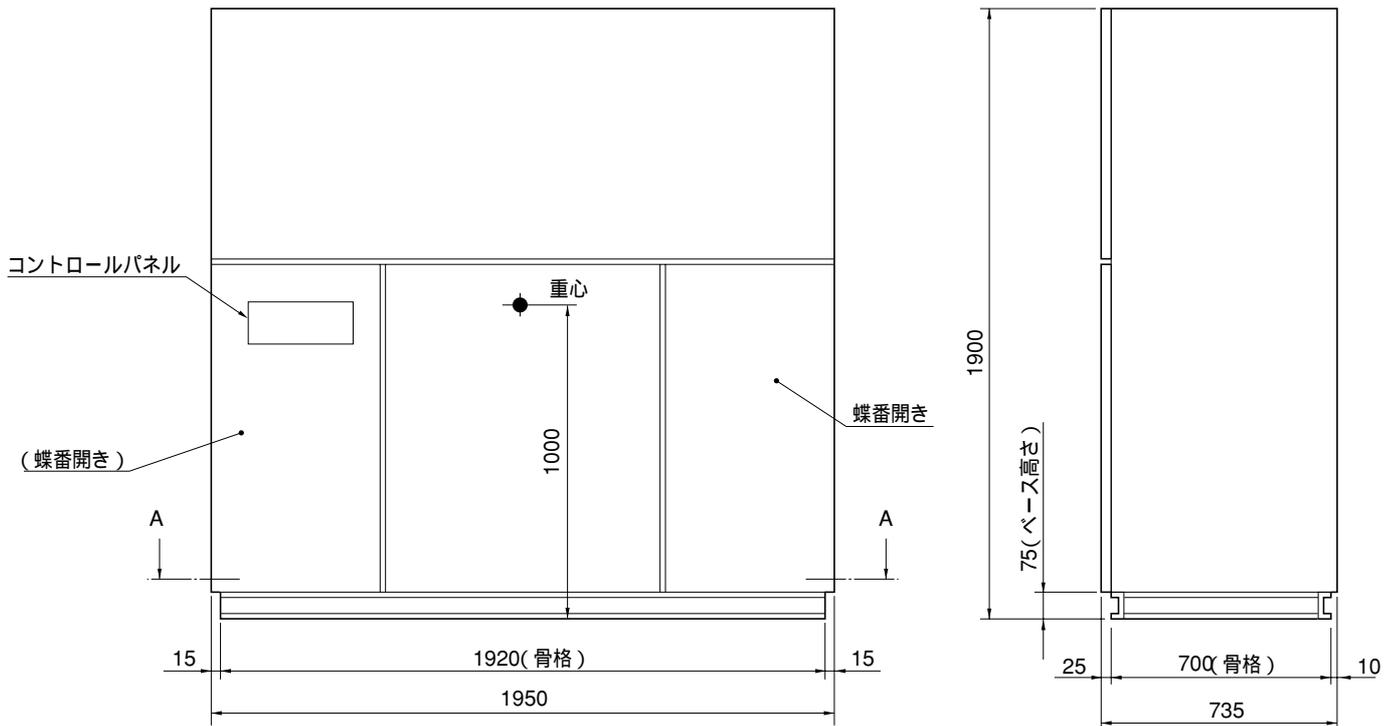

記号	名 称	寸 法
1	冷 水 入 口	PT1 ¹ / ₂ メス (40A)
2	冷 水 出 口	PT1 ¹ / ₂ メス (40A)
3	冷 却 水 入 口	PT2メス (50A)
4	冷 却 水 出 口	PT2メス (50A)
5	給 水 口	PT1メス (25A)
6	排 水 口	PT1メス (25A)
7	配 線 取 入 口	∅40 (穴径)

注(1) 架台上に設置する場合のMICと架台の結合ボルトはM10×4本を使用してください。

備考1. サービススペースを前面・左側面に1m以上、背面・右側面に0.6m以上取ってください。

2. 新耐震基準に基づく仕様・機器、据付方法等については別途ご相談ください。

3. 銘板貼付位置
側面左下側です。