

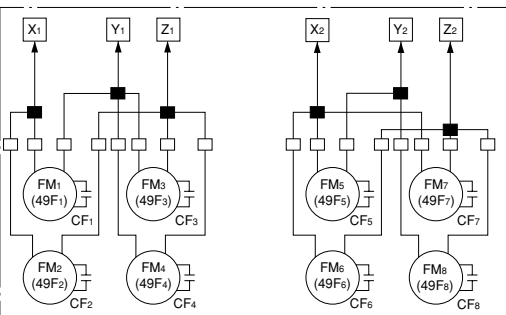
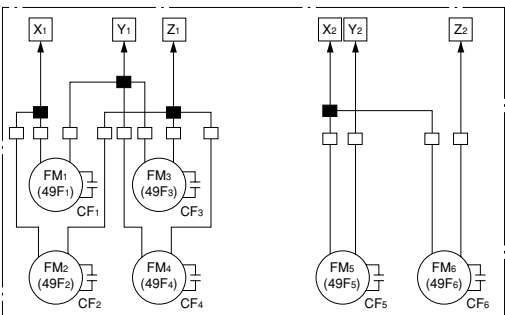


主回路

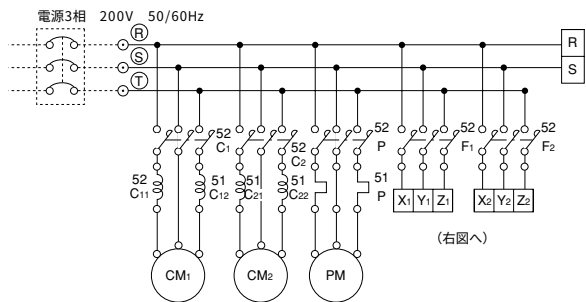

操作回路

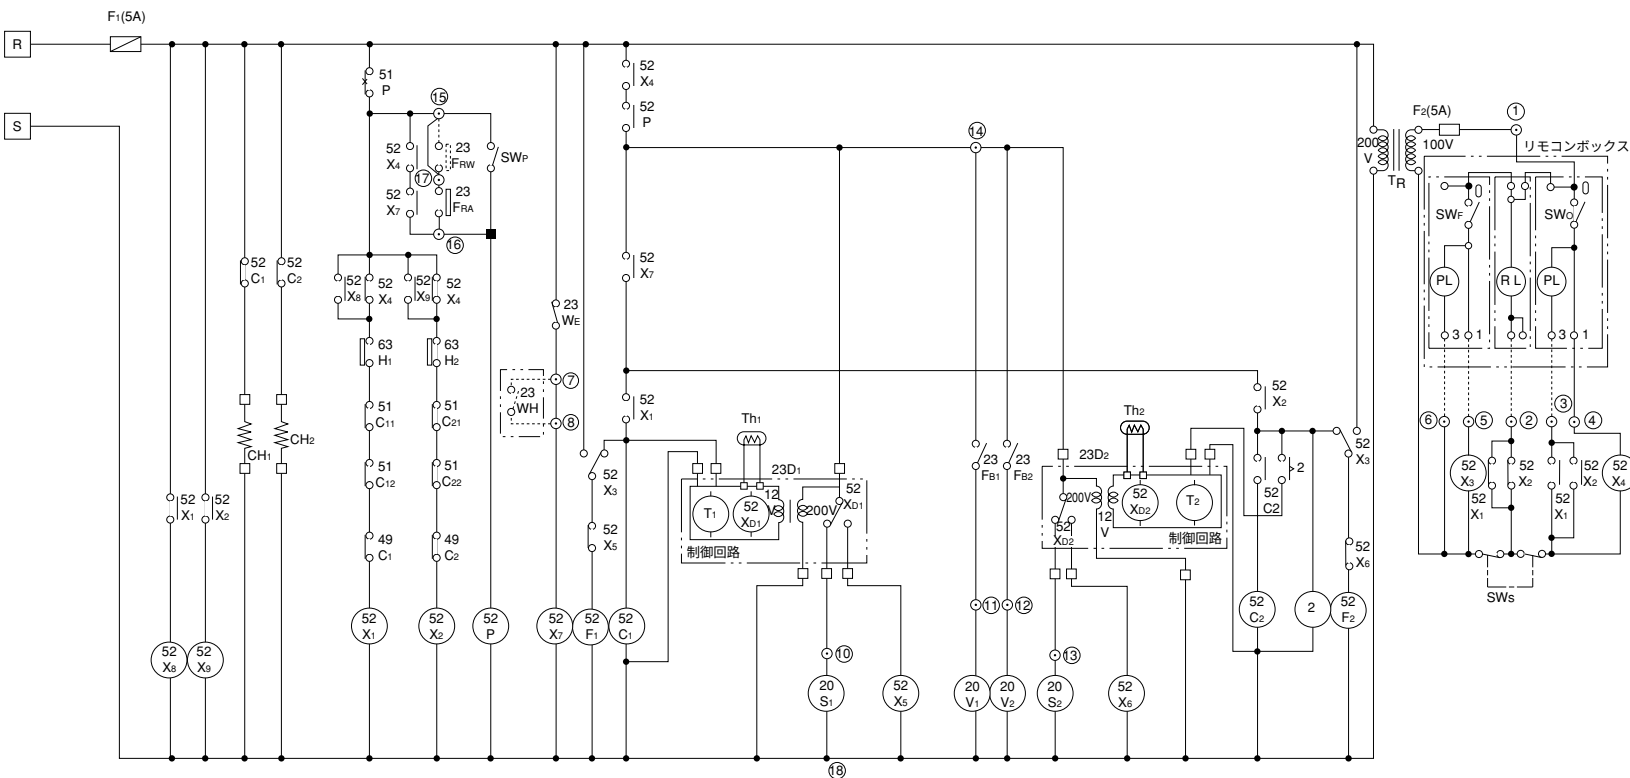

注(1) QA157H, QA207Hの相違点は送風機個数の違いです。
(2) PM, 23WHは客先手配品です。
(3) 23FRWは別売(オプション)部品です。

設定値一覧	
記号	設定値
63H	2.8開/2.2閉MPa(28開/22閉kgf/cm ² G)
23WE	58開/44閉(°C)
23FB	115開/90閉(°C)
23FRA	1閉/4開(°C)
*23FRW	10閉/15開(°C)
2	1.2(秒)

備考1.その他の保護装置の設定値については仕様(480ページ)を参照してください。
2.*印は別売(オプション)部品です。