


電源
3相 200V 50/60Hz


主回路
R S T
W B C
Y Y Y
W B C
Y Y Y

PU180EE2-ST,SD (同室一括制御)の場合

操作回路

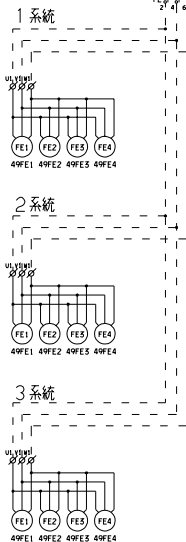

PU145EE2-ST,SDの場合
(下記以外は,PU180EE2-ST,SDに同じ)



リモートコントローラ(PU-LEA)

21 タイマ(設定時間5分)
23 デジタルサーモスタット
S2FE 冷蔵庫ファンモータ用電磁接触器
S2H1,2 デフロストヒータ用電磁接触器
S2XA 補助電磁器
S2XD デフロスト用補助電磁器
GL 運転表示ランプ(ミッドリ)
OL 箱取表示ランプ(ダイダイ)
RL 高温異常表示ランプ(アカ)
SR1 運転・停止スイッチ
SR2 ポンプダウンスイッチ
T デフロストタイマ

客先手配品

25H 高温異常サーモスタット

形式 PU145EE2-ST
PU180EE2-ST
PU145EE2-SD
PU180EE2-SD

記事1. PU145EE2-SD, PU180EE2-SDの場合は1, 2系統のみの回路となります。

2. ◎印はコンデンシングユニット端子, ◇印はユニットクーラ端子, ⊗印はリモートコントローラ(PU-LEA)端子を示します。

3. 配線の実線部分は本機組込配線済を示します。破線は現地手配配線を示します。

4. □印内は別売のリモートコントローラ(RCB-SM)を示します。

5. コンデンシングユニット側※1 短絡線(端子台②③間)を取り外してください。

6. リモートコントローラ(PU-LEA)内の※2 短絡線(端子台⑩⑪⑫間, ⑦⑧⑨間)を必ず短絡してください。

尺度SCALE		形式 MODEL		親部番 NEXT ASSY		特別配布先	
×		左記				1	
訂符 MARK		訂番 REV.NO.		点検 CHKD		2	
認可 APPD		検図 CHKD		製図 DRAWN		3	
市橋		名称 NAME		電気回路図 DIAGRAM, SCHEMATIC		4	
		図種 番号 DWG NO.		品別 SUFFIX		5	
		ZLAF000Z7.34		計入符 REV. MARK		6	
				葉別 PAGE		7	
				標準配布 ST. DISTR.		8	
				1/2 XX		9	