


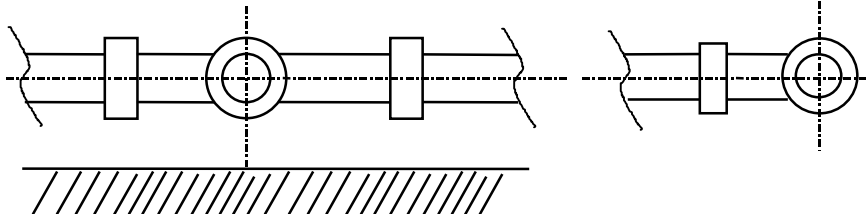

2. 使用範囲


外 気 温 度 (°C)		-15～43
※ 1 庫 内 温 度 (°C)		-5～10
※ 2 配 管 長	片 道 長	100 m 以下 (コンデ ンシング ユニット～ユニットクーラ間) ・分岐後のユニットクーラまでの配管長さは、ほぼ同一となるように分岐位置を決めてください。また、分岐管は水平に設置し、冷媒の偏流を越さないようにしてください。  床面
	高 低 差	15m 以下 (コンデ ンシング ユニット～ユニットクーラ間)
※ 3 ユニットクーラ設置場所		同一冷蔵庫～3 室個別冷蔵庫
電源電圧	電 圧 変 動	200V±10%
	相間アンバ ランス	3 %以内
そ の 他		・エーテル、ベンジン、プロパンガスなどの揮発性、引火性、爆発性のある薬品を貯蔵する目的で使用しないでください。 ・腐食性雰囲気の中では使用しないでください。

注(1) ※1 庫内温度 10℃以上で使用する場合は、吸入圧力調整弁を取り付けてください。


吸入圧力調整弁設定値は 0.31MPa としてください。

(2) ※2 片道配管長さは 100m 以内としてください。


$$a+b+c+d \leq 100\text{m}$$

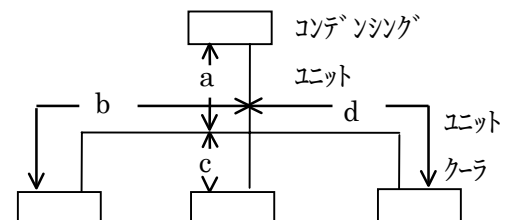

(3) ※3

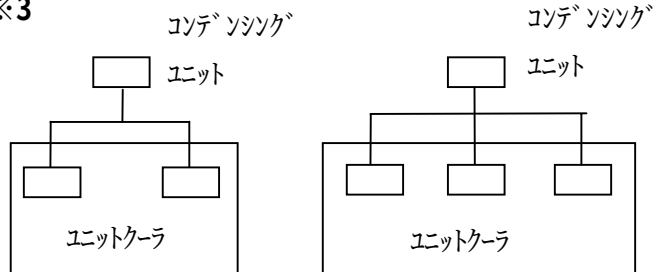

同一冷蔵庫

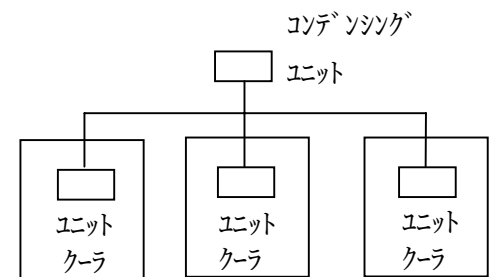

3 室個別冷蔵庫

(4) リモートコントローラは屋内設置としてください。