


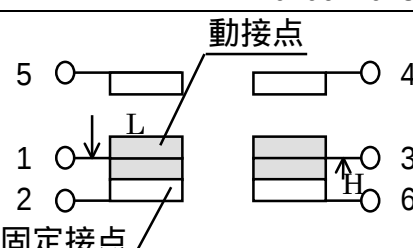

記事

1. 高低圧圧力開閉器

項 目				仕 様		
製 造 メ ー カ				鷺宮製作所		
メ ー カ 形 式				DNS-D606Q		
				63DPH _{1,2}	63DPH ₃	
工 場 出 荷 時 設 定 値	高 圧 側	CUT OUT	2.55 ⁰ _{-0.10} MPa		2.45 ⁰ _{-0.10} MPa	
		CUT IN	2.06 ± 0.15 MPa		1.96 ± 0.15 MPa	
	低 圧 側	CUT OUT	0.10 ± 0.02 MPa			
		CUT IN	0.16 ± 0.02 MPa			
調 整 範 囲	高 圧 側	CUT OUT の値	0.78 ~ 2.94 MPa			
		デ ィ フ ェ レ ン シ ャ ル	0.29 ~ 0.49 MPa			
	低 圧 側	CUT OUT の値	-0.067 ~ 0.59 MPa			
		デ ィ フ ェ レ ン シ ャ ル	0.06 ~ 0.39 MPa			
圧 力 ス イ ッ チ 接 点 構 成						
				・ 低圧が下がると 1,2 接点开 ・ 高圧が上がると 3,6 接点开 ・ ↓ (矢印) は圧力上昇を示します。		

工場出荷時設定値は上表の通りです。

(1) 低圧圧力開閉器…………… $L_1 \sim L_3$ の関係は $L_1 > L_2 > L_3$ となるように設定してください。

なお、低圧圧力開閉器の CUT IN・CUT OUT と圧縮機 ON-OFF の関係は、下表の通りです。

LP	63DPL ₁	63DPL ₂	63DPL ₃	圧縮機	
				No. 1	No. 2
CUT IN	CUT IN	CUT IN	CUT IN	ON	ON
CUT OUT	CUT OUT	CUT OUT	CUT IN	ON	OFF
CUT OUT	CUT OUT	CUT OUT	CUT IN	OFF	ON
CUT OUT	CUT OUT	CUT OUT	CUT OUT	OFF	OFF

