
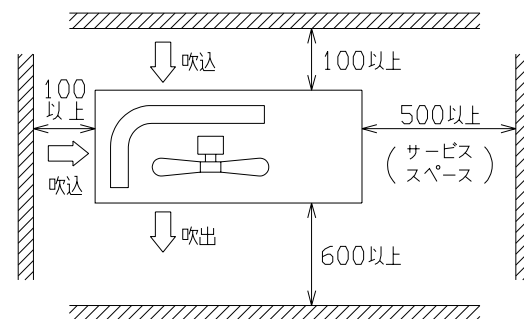
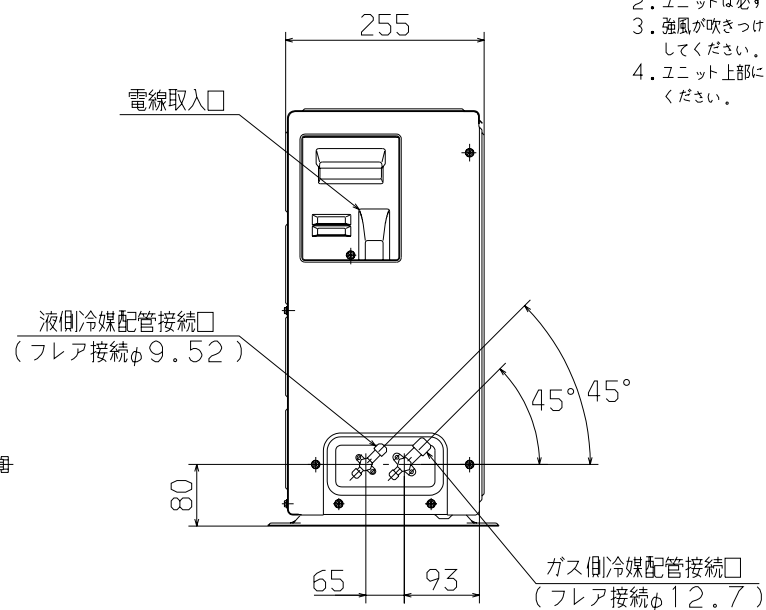
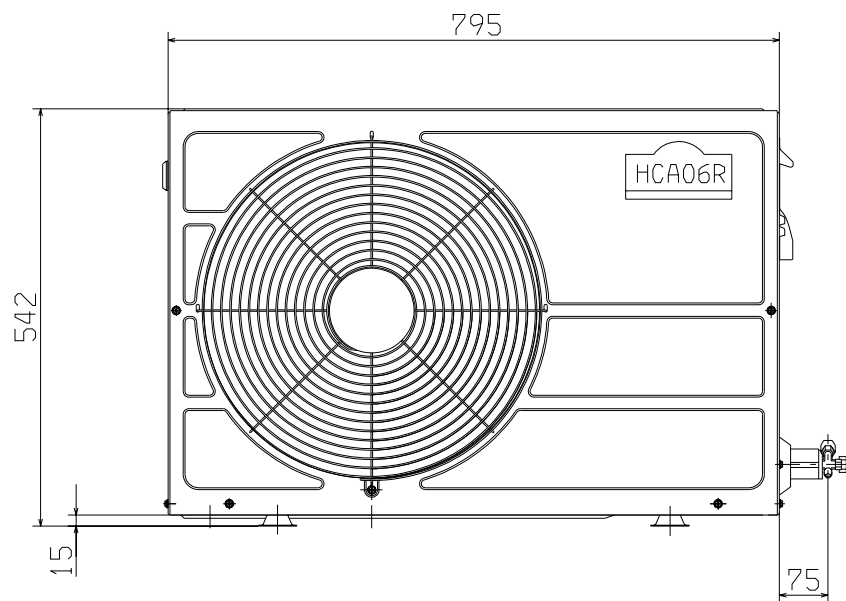


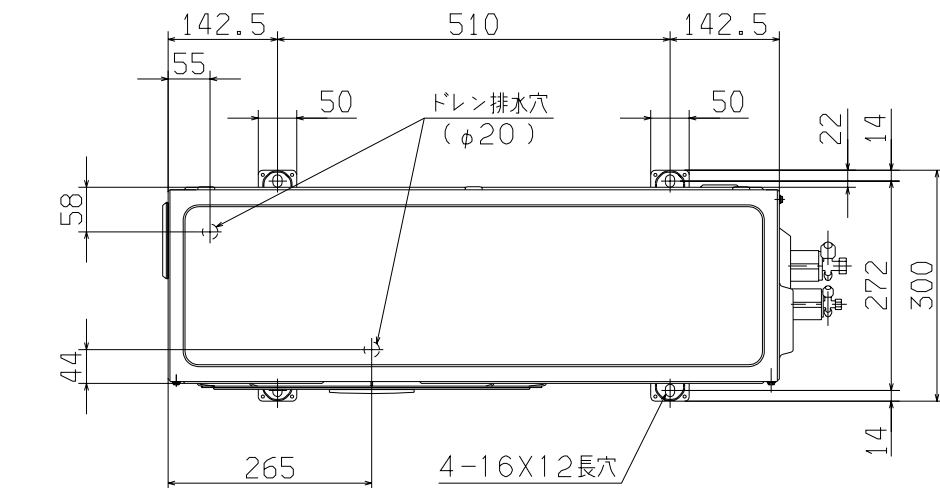

- 注1. 四面障壁では使用できません。
 2. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 3. 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 4. ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。

尺度SCALE	形式MODEL	組部番NEXT ASSY	特別配布先
×	HCA06R		1
訂符MARK	訂番REV. NO.	年月日DATE	点検CHKD
A	LJJ 6272		
図種	図番DWG NO.	品別SUFFIX	訂入符REV. MARK
岩崎	舟橋	森下	長沢
931129	ZLJA000Z080~	1/1	XX
三菱重工業株式会社 エアコン製作所	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	翻訳	A3