

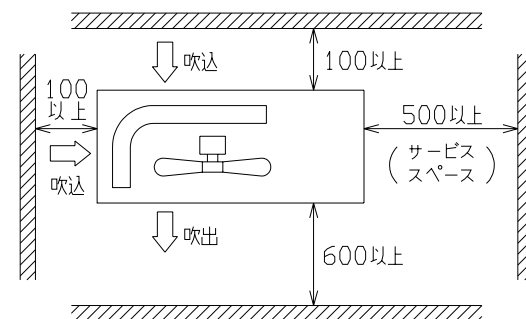


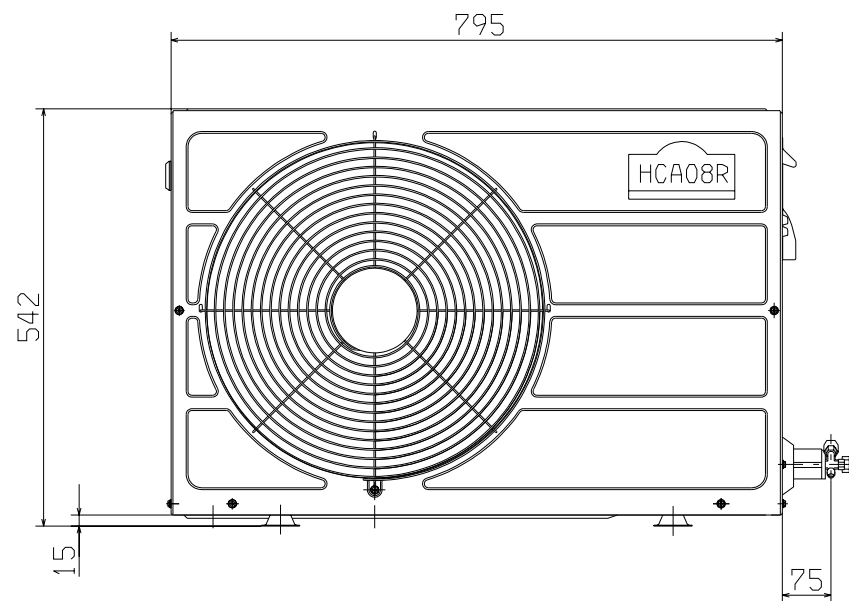

- 注1. 四面障壁では使用できません。
2. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
3. 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
4. ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。

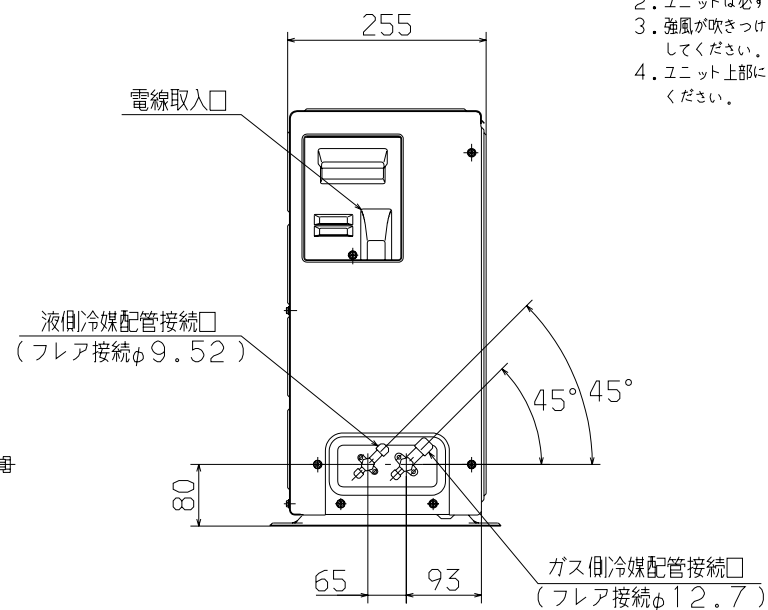

適用機種
HCA08R
HCA08R-D

			尺度 SCALE 形式 MODEL 期部番 NEXT ASSY			特別配布先	
			× 左 記			1	
			名称 CONDENSING UNIT			CAD	
訂 形 MARK 追加			番 年 月 日 REV. NO. DATE			点 検 CHKD	
認可 APPD			検図 CHKD			製図 DRAWN	
水 流			森 池田			図種 図 番 DWG NO.	
921015			ZLJA000Z083			品 別 訂 入 符 SUFFIX REV. MARK	
1			/A			英 別 標準配布 PAGE ST. DISTR.	
1			XX			9	
三菱重工業株式会社 エアコン製作所 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.						訳 記	
A3						A3	