
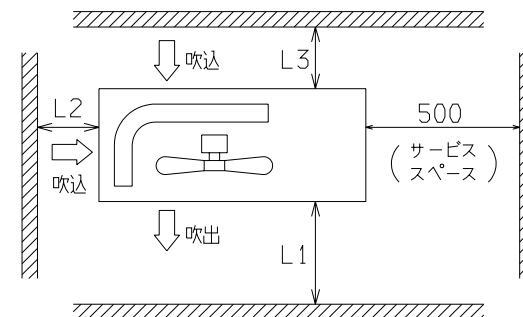
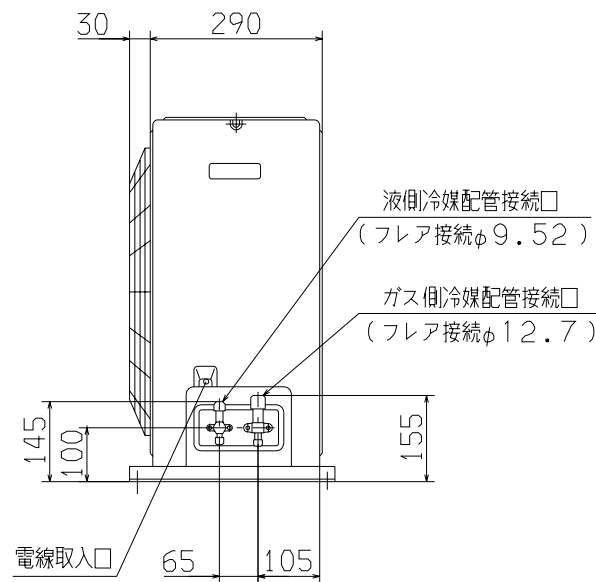
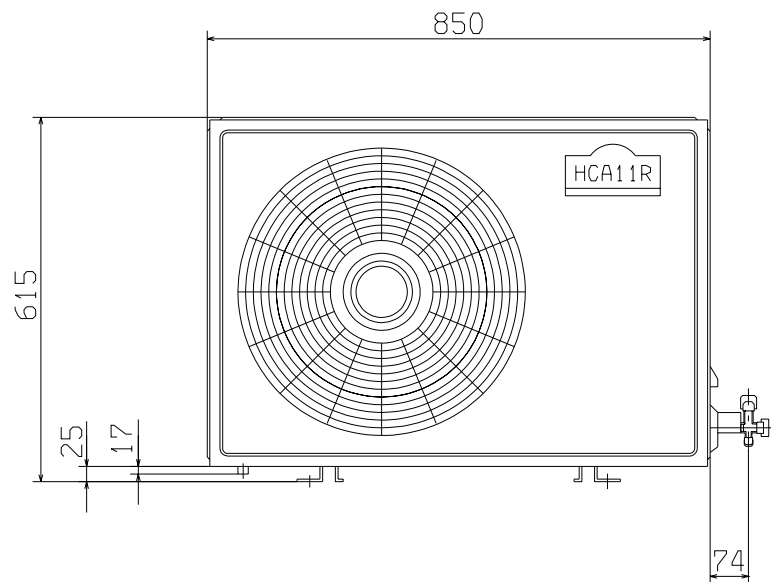


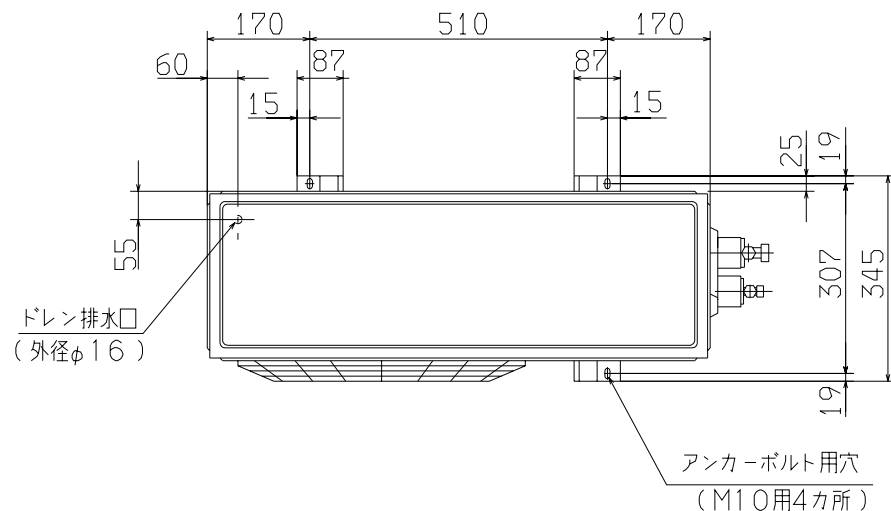

単位:mm

寸法	据付例	I	II
L1	開放	100	
L2	100	開放	
L3	100	500	

- 注1. 四面障壁では使用できません。
 2. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 3. 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 4. ユニット上部には1m以上のスペースをとってください。

適用機種

HCA11R
HCA11R-D

訂符 MARK		訂番 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	コンデensingユニット外形図		CAD
認可 APPD		検図 CHKD	製図 DRAWN	森下	図種	図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂入符 REV. MARK
水		流	池田	92.10.15	ZLJA000Z086~		1	1
								標準配布 ST. DISTR.
								翻訳