
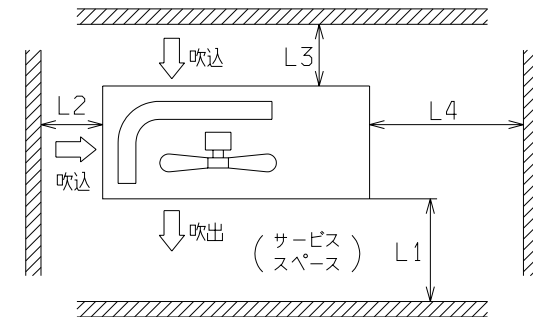
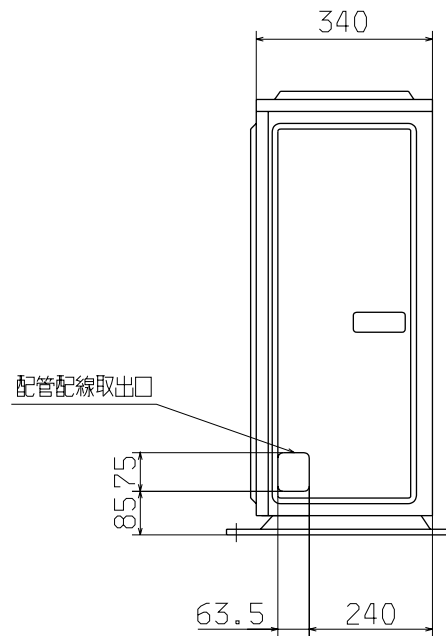
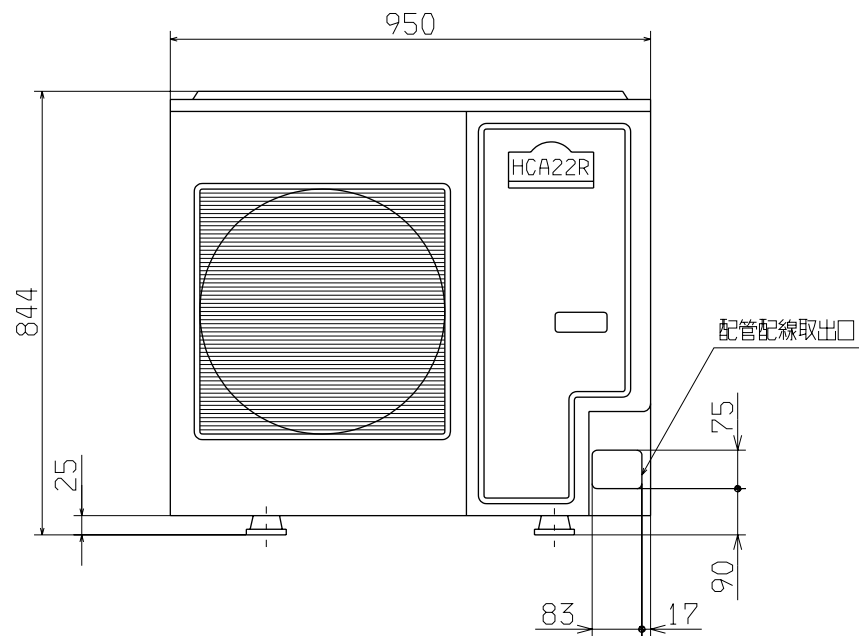


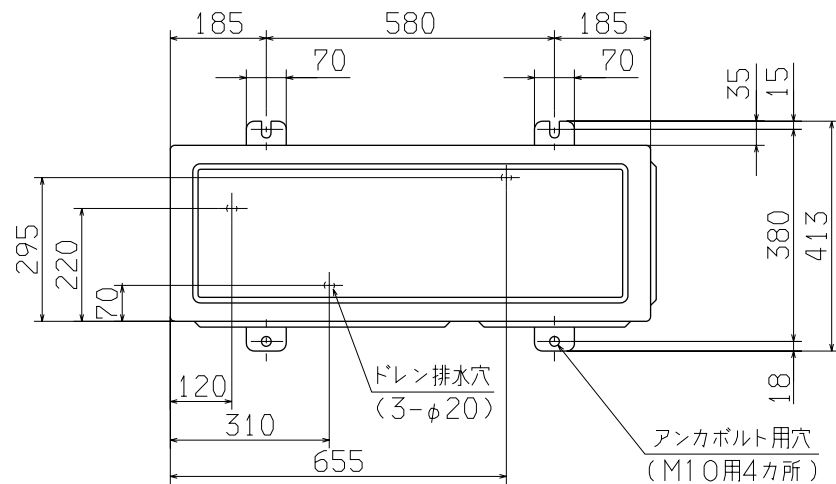

単位: mm

寸法	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	300	0	開放
L3	100	150	100
L4	0	0	0

- 注1. 四面障壁では使用できません。
 注2. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 注3. 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 注4. ユニット上部には1 m以上のスペースをとってください。

訂符 MARK		訂番 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	図種 図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂入符 REV. MARK	製別 PAGE	標準配布 ST. DISTR.	業別 業別サイズ
認可 APPD		検図 CHKD	製図 DRAWN	池田	CONDENSING UNIT	ZLJA000Z09.1~	1/1	XX	XX	XX	A3

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.